Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- planeeritud puurimismasina asukoht
- planeeritud lahtise kaeve ala kinnisel kaevel
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

**aakaabel,
täpsustada**

82301:002:0721
Viljandi tn 3a

**ija 0,4 kV maakaabel,
ssügavus ja täpne
täpsustada kohapeal!
e teha min 0,5m
ega kinnise kaeve korral.**

82301:002:0722
Viljandi tn 3b

X = 6430800

Projekteeritud 15 kV maakaabel 3x120mm² 20 kV, kaitsetorus Ø160, paigaldussügavus min 1m.

Projekteeritud 15 kV maakaabel
nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=72m
Paigaldussügavus min 1m

NB! Kanalisatsioonitrass, trassi täpne asukoht täpsustada kohapeal!

Projekteeritud 15 kV maakaabel
nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=41m
Paigaldussügavus min 1m

-73
0,17 km

KPL0915174
Tõrva haigla aj - Tõrva keskkooli aj

KM5'

KM5

LEHT 1

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=73m
Vt ristmeväli R2

82301:001:0042
Jõe haljasala

Kaablitoru viia läbi 2,4m kõrguse kivimüüri alt min 0,7m, altpoolt müüri taldmikku 1250N tugevuses kaitsetorus. Vajadusel kaevata lahti müüriäärne maapind maapinna alumise tasandi poolt taldmikust min 0,7m sügavuseni.

82301:001:0023
Valga tn 2a

1,5 - 2 m

82301:002:0001
Kase puhkeala

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L1

Tee kaitsevööndi piir

Teha uue ja vana kaabli jätkumuhv KM5 murualale (väljapoole kõnnitee ala). Vana jätkumuhv KM5' viia tööst välja ja allesjääva kaabli ots tõsta 2m ulatuses haljasalale, kuhu teha kaabli jätkumuhv. (vana jätkumuhv oli kõnnitee äärekivi all) Haljasalal paigaldada kaabel min 1,2m sügavusele.

82301:005:1460
Sõpruse park

82301:001:0024
Viljandi tn 1a

Projekteeritud 15 kV maakaabel
KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=72m
Paigaldussügavus min 1m
Vt ristmeväli R3

Leht 1
EL-4-02 Leht 2

NB! Tarbija elektrikaabel!

Platsi serv koristada vanadest ehitusmaterjali jääkidest ja katta killustikkattega ca' 16m².

NB! ca' 2m kõrgune astang koos betoonmüüriga

1250N Ø160, L=68m
Kinnine kaeve riigimaantee teemaa servas murualal. Puurimine puude juurte alt min 1,5m sügavusel puude kaitsevööndi ulatuses ja mujal murualal min 1,2m maapinnast.

X = 6430750

Y = 6 13650

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=38m
Paigaldussügavsu min 1m

6
27.98 km

82301:002:0002
Viljandi tn 1b

Puurimismasina asukoht ülemisel tasapinnal

82301:002:0630
Tartu tn 4a

Konteiner-kütuseladu

Konteiner-katlamaja

NB! Ristumine veetorustikega!
NB! Kanalisatsioon!

Tõrva haigla aj

Projekteeritud 15 kV maakaablid (2 tk):
- KPL223649
Piimakombinaadi aj - Tõrva haigla aj
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 463m, Lskeem= 488m
- nr 0915174
Tõrva haigla aj - KM1 (AJ14926)
Al 3 x 240 24 kV
Ltrass= 260m, Lskeem= 280m

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=25m
Vt ristmeväli R5

-73
0,095 km

82301:005:1280
Tartu tn 1a

2 x 750N Ø160, L=35m kaitsetoru. Taastada olemasolevad katted endisel kujul.

82401:001:0504
Tõrva haigla aj

82301:002:0520
Tartu tn 6

NB! Küttetrass 2 x De 90 / 180
Kõrgus toru pealt 52.45

NB! Töösolev 15 kV kaabel nr 0915174, Tõrva haigla aj - Tõrva keskkooli aj viia tööst välja peale käesoleva projekti väljaehitust!

NB! Ristumine veetorustikuga!

NB! Tarbija elektrikaabel!

82301:002:0660
Tartu tn 2a

82301:002:0670
Tartu tn 4

Ristumine küttetorustikuga teha altpoolt küttetorustikke min 0,2m püstivahega! Elektrikaabel paigaldada Ø160 750N tugevusega kaitsetorusse!

82301:002:0680
Viljandi tn 1

82301:002:0690
Valga tn 2

82301:002:0450
Tartu tn 2

82301:002:0460
Valga tn 4

82301:005:1320
Tartu tn 1

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

h= min 1m maapinnast

Kinnine kaeve - puurimine
1250N Ø160, L=7m
Paigaldussügavsu min 1m

15 kV maakaabelliini ristumine R5
73 Tõrva-Pikasilla tee L1 0,095 km -l.

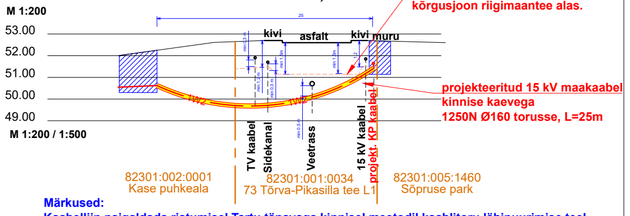

Kaabli min paigaldussügavuse kõrgusjoon riigimaantee alas.

projekteeritud 15 kV maakaabel kinnise kaevega 1250N Ø160 torusse, L=25m

82301:002:0001
Kase puhkeala

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L1

82301:005:1460
Sõpruse park

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel Tartu tänavaga kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 25 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.

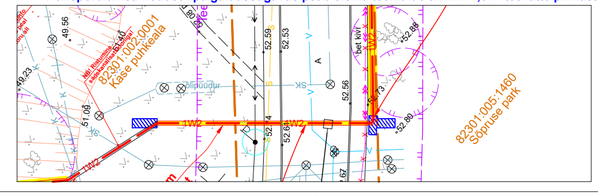

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 2			Töö nr	LC0543-K2
					Joonise nr	EL-4-02
	Projekteeris	A. Mee		28.06.2024	511 9005	Mõõtkava M 1: 500
	Kontrollis	H. Vissel		28.06.2024	5196 76945	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST / Leht 2 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348