Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- planeeritud puurimismasina asukoht
- planeeritud lahtise kaeve ala kinnisel kaevel
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

15 kV maakaabelliini ristumine R2
Õhne jõega

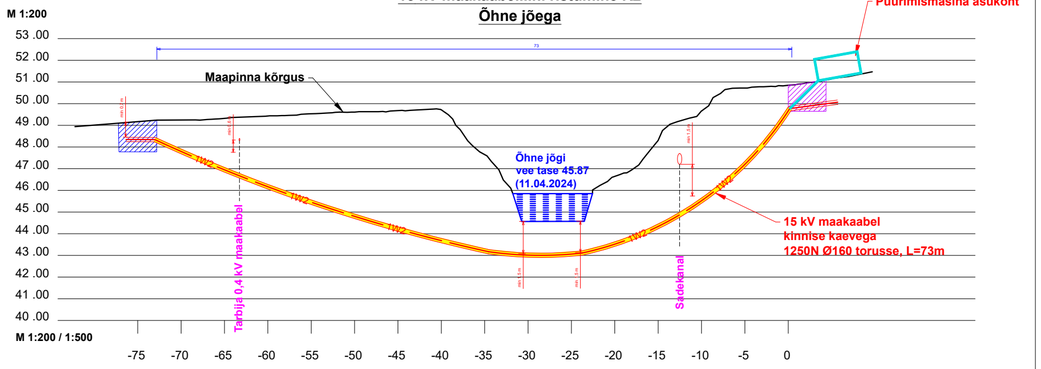

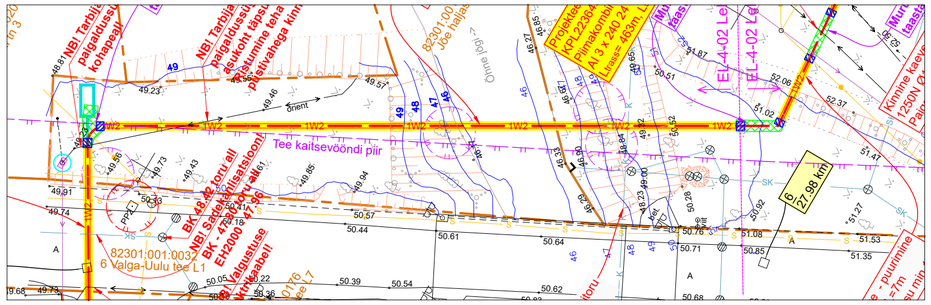

82401:001:0772
Viljandi tn 12d

Piimakombinaadi

82301:004:2140
Piima tn 3

82301:82301:004:3340:2140
Piima tänav

82401:001:0773
Viljandi tn 12a

82301:004:1480
Piima tn 6

82301:004:0970
Liiva tn 7

82301:004:3120
Piima tn 4

82401:001:0182
Piima haljasala

82301:004:1890
Viljandi tn 12b

82301:004:1490
Kooli tn 1

82301:001:0028
Kooli tn 1a

82301:004:1500
Kooli tn 3

82301:004:2080
Kooli tn 5

82301:004:0710
Kooli tn 2

82301:004:3380
Kooli tänav

82301:001:0042
Jõe haljasala

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

82401:001:0183
6 Valga-Uulu tee L8

82401:001:0103
6 Valga-Uulu tee L5

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

82401:001:0176
6 Valga-Uulu tee L7

82301:002:0020
Viljandi tn 3

82301:002:0721
Viljandi tn 3a

X = 6430900
Y = 613400

NB! Töösolev 15 kV kaabel nr 0915171, Piima aj - Keskkooli aj Kaabel läheb tööst välja peale käesoleva projekti väljaehitust!

Piima tn 6 elamust möödumisel suurendada paigaldussügavust 1,2 m-le.
NB! Hoonet ümbritsev sadekanalisatsioon on 0,5m sügavusel.

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=75m Puurimissügavus täpsustada olemasoleva ja tööst väljamineva kaabli sügavuse järgi.

NB! Tööst väljasolev 15 kV kaabel nr 0915170 - AOSB 3x25 15 kV, Piima aj - Walko aj suunal. Tööst väljasolev kaabel eemaldada lahtikaeve trassi ulatuses pinnasest ja kaabli allesjäävatele otstele teha pimeotsad.

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, asukoht täpsustada kohapeal.

NB! Elektrikaabel!

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, paigaldussügavus täpsustada kohapeal!

NB! Tarbija 0,4 kV maakaabel, paigaldussügavus ja täpne asukoht täpsustada kohapeal! Ristumine teha min 0,5m pastivahega kinnise kaeve korral.

Valgustuse õhuliini postist mööduda 1m kaugusel.

Kaevetöödele ettejääv vana hekk - pöösad raiuda ja juurida. Hekialune ala taastada murukattega.

Läbiminek geodeetilise punkti kaitsevööndist kinnise kaevega Kooli tn 3 aia nurgast (piirinurgast) 0,2 m kauguselt. Kaabel paigaldada Ø160 750N tugevusega kaitsetorusse (L=5m) min 1,2m sügavuselt!

Projekteeritud 10 kV kaabel paigaldada perve alla 750N Ø160 torusse min 1,2m sügavusele pervealusest kraavi põhjast.

NB! Tööst väljasolev 15 kV kaabel nr 0915170 - AOSB 3x25 15 kV, Piima aj - Walko aj suunal. Tööst väljasolev kaabel eemaldada lahtikaeve ala ulatuses pinnasest ja kaabli allesjäävatele otstele teha pimeotsad.

NB! Geodeetilise punkti PP4272 kaitsevöönd, R = 3m.

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

NB! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga! Kanalisatsioonitoru Ø160 kõrgus BK 46.71 toru all / EH2000 46.87 Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m sügavusele 750N Ø160, L=11m kaitsetorusse. Asfaltkate taastada endisel kujul.

NB! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga! Kanalisatsioonitoru Ø160 kõrgus BK 47.02 toru all / EH2000 47.18 Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m sügavusele 1250N Ø160, L=11m kaitsetorusse. Kokkuleppel maaomanikuga kasutada kinnist kaevet

NB! Veetorustik!

NB! Elektrikaabel!

NB! Ristumine vee- ja kanalisatsioonitoruga! Kanalisatsioonitoru Ø160 kõrgus BK 46.77 toru all / EH2000 46.97 Sissesõidu alas paigaldada kaabel 1m sügavusele 750N Ø160, L=11m kaitsetorusse. Asfaltkate taastada endisel kujul.

BK 48.42 toru all NB! Sadekanalisatsioon! BK - 47.26 toru all EH2000 - 47.96

NB! Valgustuse elektrikaabel!

NB! Kanalisatsioonitoru Ø500, 47.20

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=23m Vt ristmeväli R1

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=73m Vt ristmeväli R2

Projekteeritud 15 kV maakaabel KPL223649 Piimakombinaadi aj - Törva haigla aj Al 3 x 240 24 kV Ltrass= 463m, Lskeem= 488m

6 28.057 km

6 27.98 km

6 27.98 km

Tee kaitsevööndi piir

Õhne jõgi

Sadekanal

Tarbija 0,4 kV maakaabel

Sidetrass

Elektrikaabel

Veetrass

Kanalisatsioon

Murukatte taastamine 8 m²

LEHT 2

15 kV maakaabelliini ristumine R1 põhimaanteega
6 Valga - Uulu tee 28,057 km -l.

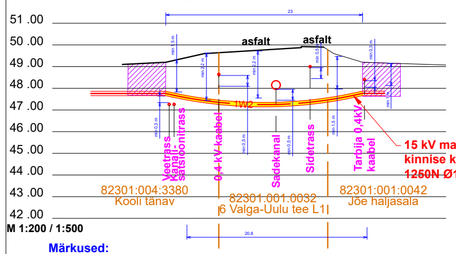

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel põhimaanteega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 23 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 2,2 m teekatte pinnast.
Ristuvate trasside tegelikud sügavused kontrollida üle ja täpsustada koos trasside esindajaga.

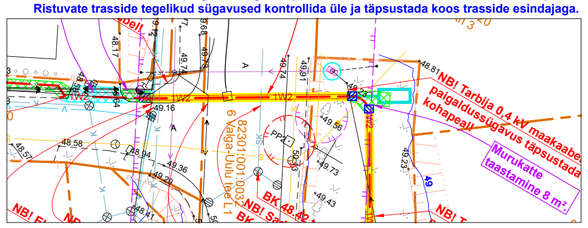

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Törva linn Törva vald Valga maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 1			Töö nr	LC0543-K2	
					Joonise nr	EL-4-02	
	Projekteeris	A. Mee		28.06.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	H. Vissel		28.06.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 1 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348