Leht 1

Leht 2

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus kaitsetorus (1W2)
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt (X X)
- katastripiir
- tee kaitsevööndi piir
- geodeetilise punkti kaitsevööndi piir
- puu juurestiku kaitsevööndi piir

Taastamise tingmärgid

- asfaltkatte taastamise ala
- kruuskatte taastamise ala
- murukatte taastamise ala
- kivikatte taastamise ala
- äärekivi taastamine

-73
0,17 km

-73
0,095 km

X = 6430800

Y = 613650

X = 6430750

Y = 613650

82301:002:0721
Viljandi tn 3a

82301:002:0722
Viljandi tn 3b

82301:001:0023
Valga tn 2a

82301:001:0042
Jõe haljasala

82301:001:0024
Viljandi tn 1a

82301:002:0001
Käse puhkeala

82301:001:0034
73 Tõrva-Pikasilla tee L1

82301:005:1460
Sõpruse park

82301:002:0002
Viljandi tn 1b

82301:002:0630
Tartu tn 4a

82301:002:0520
Tartu tn 6

82301:005:1280
Tartu tn 1a

82301:002:0660
Tartu tn 2a

82301:002:0670
Tartu tn 4

82301:002:0680
Viljandi tn 1

82301:002:0690
Valga tn 2

82301:002:0460
Valga tn 4

82301:002:0450
Tartu tn 2

82301:005:1320
Tartu tn 1

82301:001:0032
6 Valga-Uulu tee L1

Õhne jõgi

Murukatte taastamine 7 m².

Murukatte taastamine 17 m².

Murukatte taastamine 20 m².

Murukatte taastamine 24 m².

Murukatte taastamine 14m².

Kruuskatte taastamine 37 m².

Kõnnitee kiviparkett-katte taastamine 17 m²

Murukatte taastamine 16m².

Kõnnitee äärekivi taastamine 9 jm.

Tee kaitsevöönd

Kõnnitee plaatkatte taastamine kuni 15m²

Kõnnitee äärekivi taastamine 8 jm.

Tõrva haigla aj

LEHT 1

EL-4-02 Leht 1

EL-4-02 Leht 2

1W2

MÄRKUSED:

- Katendite taastamise tüüpskeemid on toodud joonisel EL-7-01
- Riigimaantee 73 Tõrva - Pikasilla tee L1 kõnnitee katendi taastmine vt EL-7-01, leht 2 ja 3

15 kV maakaabelliini ristumine R5
73 Tõrva-Pikasilla tee L1 0,095 km -l.

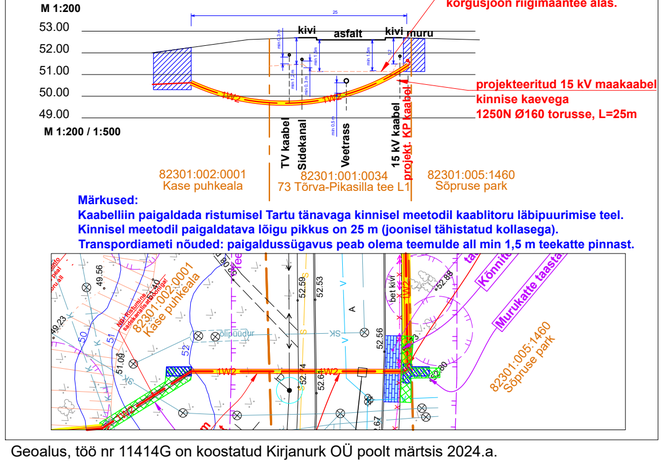

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel Tartu tänavaga kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel.
Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 25 m (joonisel tähistatud kollasega).
Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**
LEONHARD WEISS	Joonis	**Katete taastamise asendiplaan Leht 2**			Töö nr	**LC0543-K2**
					Joonise nr	**EL-4-06**
	Projekteeris	**A. Mee**		28.06.2024	511 9005	Mõõtkava M 1: 500
	Kontrollis	**H. Vissel**		28.06.2024	5196 76945	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel EST / Leht 2 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348