15 kV maakaabelliini ristumine R5 tugimaanteega
73 Törva-Pikasilla tee L1 0,55 km -l.

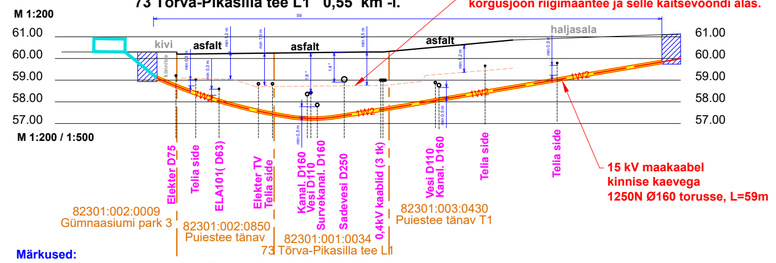

Kaabli min paigaldussügavuse kõrgusjoon riigimaantee ja selle kaitsevööndi alas.

15 kV maakaabel kinnise kaevega 1250N Ø160 torusse, L=59m

Märkused:
Kaabelliin paigaldada ristumisel 73 Törva-Pikasilla teega kinnisel meetodil kaablitoru läbipuurimise teel. Kinnisel meetodil paigaldatava lõigu pikkus on 59 m (joonisel tähistatud kollasega). Transpordiameti nõuded: paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m teekatte pinnast.

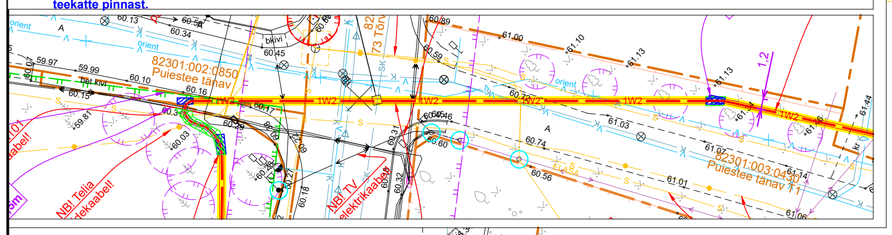

-73 0,55 km

-73 0,5 km

-73 0,43 km

Törva gümnaasiumi metsapark

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=7m h = -1m

Kinnine kaeve - puurimine 1250N Ø160, L=36m Paigaldussügavus min 1m, olemasolevate kaablite kohal puurida altpool olemasolevaid kaableid

Kinnine kaeve 750N Ø160, L=64m Läbimõõt puude alt ja puude kaitsevööndis min 1,5m sügavusel maapinnast.

Kinnine kaeve 750N Ø160, L=43m h = paigaldussügavus min 1,0m sõidutee all

Kinnine kaeve ristumisel tänavaalaga 750N Ø160, L=59m h = paigaldussügavus min 1,5m sõidutee all ja min 1,2m teemaal

Kinnine kaeve 750N Ø160, L=19m h = paigaldussügavus tee all min 1m, tegelik sügavus täpsustada vastavalt rajatavate trasside sügavusele kohapeal

Projektsentsed kaabelliin:
- Kaabli tähis - KPL223644
- Kaabli algus - lõpupunkt: AJ14928 - AJ14928
- Kaabli mark: Al 3x240+35 24 kV;
- Kaabli trassi- ja skeemipikkus: L*trass= 1045 m, L*skeem= 1065 m

Tee kaitsevööndi piir

EL-4-02 Leht 4
EL-4-02 Leht 5

LEHT 3
LEHT 5

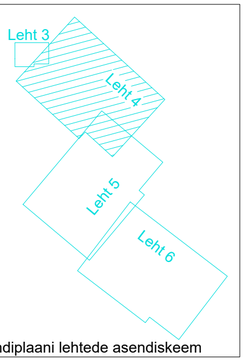

Asendiplaani lehtede asendiskeem

Tingmärgid

- projekteeritud 15 kV maakaabel kaitsetorus
- projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
- projekteeritud kinnine kaeve
- projekteeritud 15 kV kaablimuhv
- demonteeritav või tööst väljaviidav objekt
- katastripiir
- puude juurestiku kaitsevööndi piir

Varemprojekteeritud sidevõrk
Eesti Andmeside AS
- sidetrass, Kirjanurk OÜ töö nr 7751P, 2022.a

Geoalus, töö nr 11414G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt märtsis 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt	**Puiestee tn 1 peakaitse suurendamine ja jaotamine - 2. etapp. Törva linn Törva vald Valga maakond.**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaan Leht 4**			Töö nr	**LC0543-K2**	
					Joonise nr	**EL-4-02**	
	Projekteeris	**A. Mee**		28.06.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	**H. Vissel**		28.06.2024	5196 76945	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	**-**			-	Keel EST	Leht 4 / Lehti 9

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348