



1:20

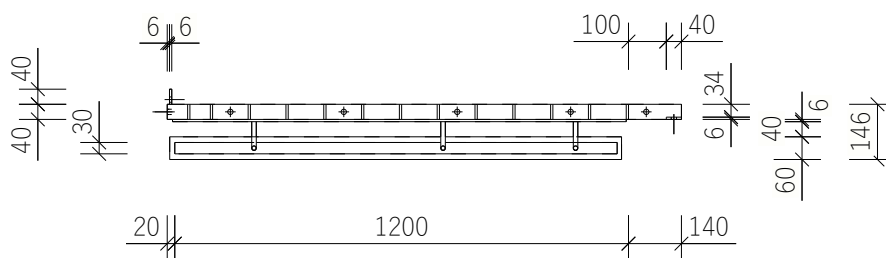

1. Üldised nõuded: EVS-EN 1090
2. Tugevusklass: S355J2
3. Keskkonnaklass: C3
4. Pinnakate kestvusklass: H
5. Tulepüsivus: ei ole nõutud
6. Keevisõmbluse kvaliteediklass: C (EVS-EN ISO 5817)
7. Kuumsinkimist teostada EVS-EN ISO 1461 või EVS-EN 10240 nõuete järgi
8. Keevised teha terasklassile vastavate materjalidega
9. Tähistamata keevised teha võrdtugevad liite kõige nõrgema elemendiga
10. Ümarvardad käsipuu kinnikeevitamiseks plaadi külge saab soovi korral paigaldada ka perpendikulaarselt käsipuu aluslehe suhtes

KUUPÄEV		TEOSTAJA		TÄHIS		MUUDATUSE KIRJELDUS													
20/02/24		Maksim Varšavski		v02		Muudetud käsipuu asend													
<div><div>SELEKTOR PROJEKT</div><div>SELEKTOR PROJEKT OÜ reg kood 125033887 Pärnu mnt. 186, Tallinn 11314 +372 56 565 000, selektor@selektor.ee</div><div>MTR reg. nr : EEP003348 TEL002841</div></div>				OBJEKT				Harimäe vaatetorni ja lõkkekoha rekonstrueerimine											
				ADDRESS				Mäeküla, Otepää vald, Valga maakond											
				PROJEKTEERIJAJ				JOONISE NIMETUS											
				Jarko Seema				Terasdetail TD-307											
VASTUTAV ISIK				KUUPÄEV				PROJEKTI TUNNUS		STAADIUM		JOONISE NUMBER		MÖÖTKAVA		VERSION			
Tiina Krauvärk				24.10.2023				PH2301		TP		EK-7-39307		1:20		v02			
KONTROLLIS																			
Marek Bor																			