


Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m;
Riigiteel - vt ristmeväljajoonis 003.

Paigaldada kinnisel meetodil,
lõigu pikkus 33 meetrit.


Kilbi paigaldus

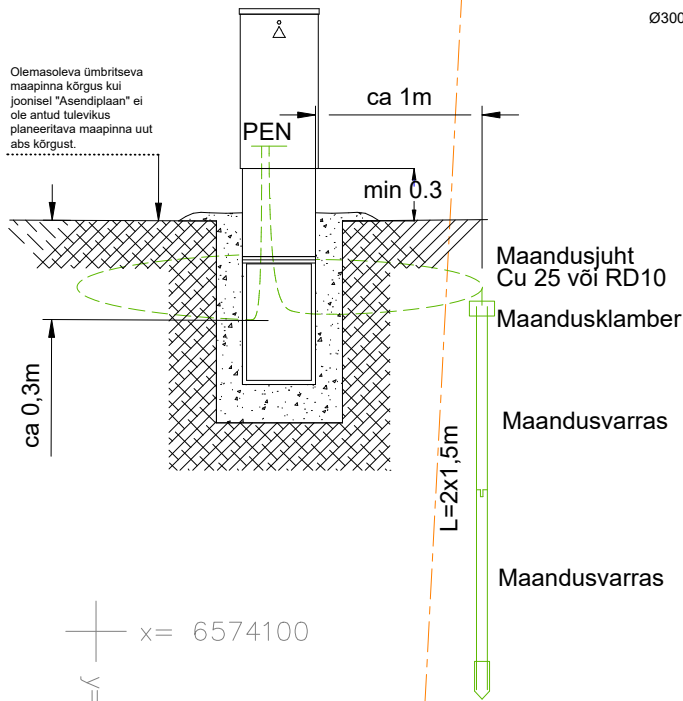

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- ←→ Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev drenaažitoru

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-053_LC5076 Reelika, Lehola küla topo-geodeetiline alusplaan A3
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

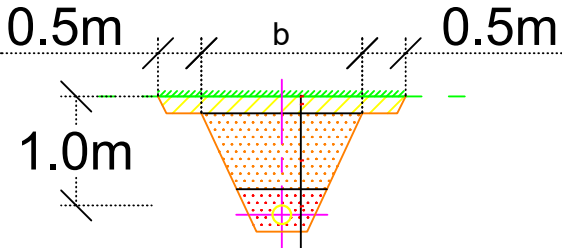

Murukülv (külviühendus 20 g/m²)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Torustiku ümbruse materjalid

29501:010:0571
Siili

29501:010:0573
Sassikaare tee 18

Kinnise meetodi abikaevik

29501:010:0147
18 Niitvälja-Kulna tee

29501:010:0575
Reelika

AJ Sassi:(Harju-Risti) F2:
Mastist M5 ehitada välja maakaabel AXPk 4G120
(MPL448213) kuni projekteeritud liitumiskilbini
LK240844, L=74/86m

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses
kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Paigaldada liitumiskilp LK240844
peakaitsmega 3x6A
Kilbi põhja paigaldada reservtoru tarbija
kaabli ühendamiseks 2x(450N, D50, L=2m)

Tellija: 	Töövõtja: 	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 05.08.2026
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: ENS-26-053
Töö nimetus: Reelika, Lehola küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond, elektriliitumine madalpingel. LC5076	E-mail: hardi.tamme@enersense.com	Tel nr: +372 5174402	Joon nr: 001
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Hardi Tamme		
	Kontrollis: Sander Kotter		