



KILBI PAIGALDUS

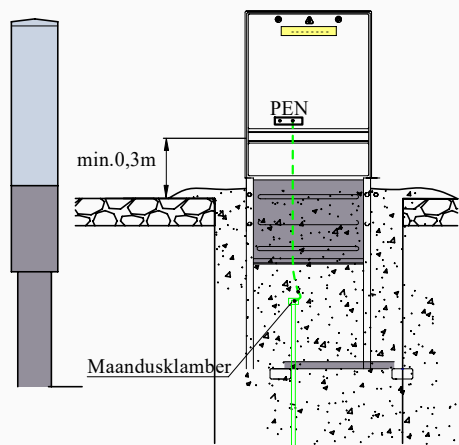

ASENDIPLAAN

Pekri
34801:008:0426

LK226694 ühe arvesti kohaga liitumiskilp, sokliga pinnases (3x6A). Tarbijakaabli jaoks reservitoru PVC50 450N L=2/4m. Kõrvuti jaotuskilbiga (Tagaküljega Sõrve mnt 68 poole).

Sõrve mnt 68
71401:001:1578

Olemasolev 10 kV maakaabel
(AHXAMK-W 3x120+35cu).
160mm kaitsetorus.

KPL221209

Aed paigaldatav KP kaabli
peale. Peale kaevetöid paigaldada
uuesti aiapaneelid.

Proj. jaotuskilp JK10432 sokliga pinnases.
kõrvuti liitumiskilbiga

Ristumine 10 kV kaabliga!

7,98 km

Ristumine 10 kV kaabliga!


77 Kuressaare-Sääre tee
34801:008:0168

Proj. AXP4G120 maakaabel (66/72m)
AJ14371-JK10432 kaabel (MPL421277)
Kaitsetorus 450N/110mm/66mm
Kaabli paigaldus olemasoleva KP kaabli kõevale

Olemasolev AJ14371 10/0,4 kV komplektalajaam (HEKA 1VM1000)
Alajaama paigaldada F2 kaitsetüliti SLD2 lülitiga (50A sulapid)

77 Kuressaare-Sääre tee 8,05 km

KAKS KAABLIT KAEVISES

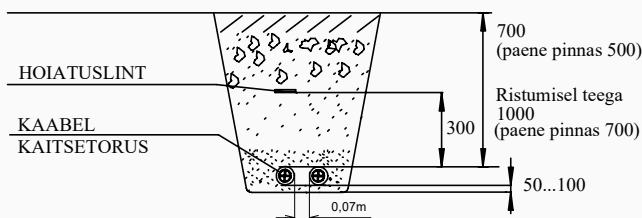

TINGMÄRGID

- proj. 0,4 kV maakaabel
- proj. jaotuskilp
- proj. liitumiskilp
- paigaldatav kaablikaitsetoru
- olemasolev liitumiskilp
- olemasolev 10 kV maakaabel

Tellija:		Töövõtja:		Address:		Kuupäev: 30.05.2024	
Elektrilevi OÜ				Tolli 27 Kuressaare 93813		Töö nr: LC0537	
Töö nimetus:		Pekri Nasva alevik Saaremaa vald, Saare maakond. LC0537, 463792, EPP-895703-1		Reg nr: 11445550		Joon nr: 001	
Joonise nimetus:		Asendiplaan		Telefon/fax: 56608245		Mõõtkava: 1:500	
				e-mail: heiki.jakobson@enersense.com			
				Projekteerija: Heiki Jakobson			