106m kinniselt, sügavus nõlva all servas 1,2m
Ø750 1250N, L= 106m
NB trass keerab!

84301:002:0073
Vahtra

Kõrva AJ,
Paigaldada uus fiider F2 kõrvale

84301:002:0039
Kastani

84301:002:0014
25183 Antsla-Kanepi tee

84301:002:0440
Siimo

14501:001:0141
Simo

MPL451121 Al. 4G120
L(trass/kaabel)=349/355m
Ø110 450N, L= 229/235m

14m kinniselt, sügavus tee all 1,5m
Ø110 1250N, L= 14m

Kraav

MP kaabelliini ristumine 25183 Anstla-Kanepi teega km. 10,55

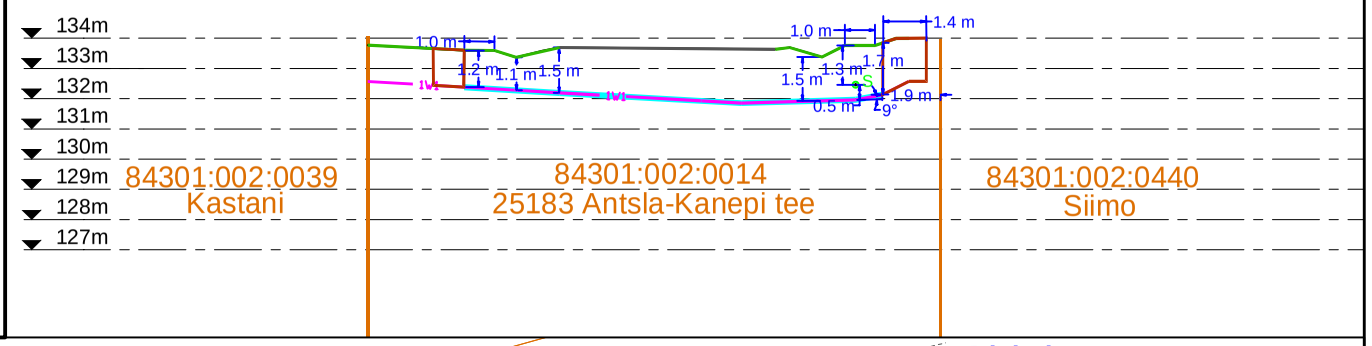

Sidekaev

84301:002:0073
Vahtra

Siimo
25183 Antsla-Kanepi tee

kraav

LK242714, 1-kohaline soklil
Reservtoru tarbijale
Ø75 450N, L=2m

14501:001:0140
Ürgoru

14501:001:0141
Simo

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- 0,4 kV madalpinge kaabelliin
- 0,4 kV madalpinge õhulliin
- Sidetrass
- Trassi rajamine kinniselt
- Proj. 0,4 kV maakaabel
- Proj. liitumiskilp

Projekt	Ürgoru kinnistu liitumine madalpingel, Kirikuküla, Antsla Vald, Võrumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC5730-1	
	Projekteeris	R. Viiard		5303 4863	Mõõtkava	M 1:500	
	Kontrollis	A. Erik		5309 0199	Staadium	Tööprojekt	
					Keel EST	Leht 1	Lehti 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348