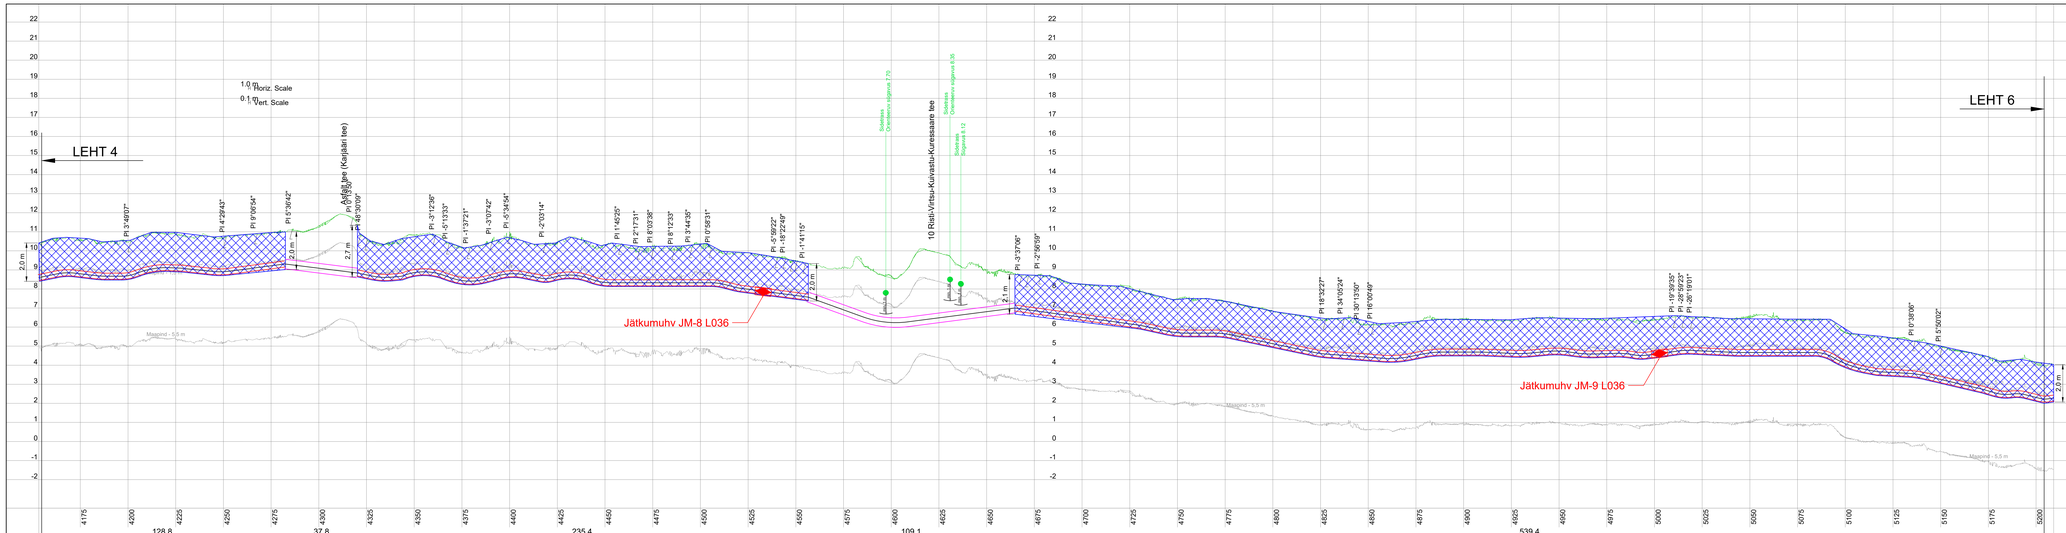

Tingmärgid (10541_PP):

- Maapinna profiil kaabli kaitsevööndi ulatuses
- Maapinna profiil -1,5/-5,5 m
- Ristuvad kommunikatsioonid
- Kaevealа
- Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
- Kaabli paigaldus lahtisel meetodil
- Jätkumuhv

Märkused:
- Kaablite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. Tehnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ning trassiomanike tehnilistest tingimustest.

Geodeetiline alusplaan Rae Geodeesia OÜ töö nr G-23-1 „Virtsu-Lihula 110kV kaabelliini L170/L171 geodeetiline alusplaan", Aprill 2024

- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m;
Kesk- ja madalpinge kaabid - 0,2 m;
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m;
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m lahtisel meetodil 0,75 m;
Veetrass - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Trammbeelrauditee - 3 m.

- Ristuvate kommunikatsioonide absoluutkõrgused on arvestatud trassi põhjast;
- Lahtisel meetodil paigaldatava kaabli trassi diameetriks on arvestatud 3,2 m;
- Kaabelliini eelprojektis on arvestatud 500 mm puuravaga;
- 110 kV Kaabli paigaldada kogu ulatuses 1250 N 160 mm kaablikaitsetorudesse (erandiks 90° nurgad ja muhvid)
- Kaabliltega samas trassis asub ka optiline sidekaabel 1250 N D75 4x multitorus;
- Kaabliltega samas trassis asub ka 95 mm² paljast vasest saatemaandusjuht;
- Profiili koostamisel on arvestatud suunduvurimise minimaalse raadiusega 90 m;
- Kaevealale rajada vajadusel 0,5 m killustikalus pinnasevee ärajuhtimise eesmärgil.

Kuupäev	Versiooni nr	Muudatuse sisu	Projekteerija

Ehitaja:
elering
ELERING ENERGIA VÕRGUD
Elering AS
Kesk tee 10, 12
12915 Tallinn
+372 715 1222
info@elering.ee

Peatöövõtja:
LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
Vaose tn. 11d10 Tallinn
Telefon +372 601 2285
E-post eetonas@leonhard-weiss.com
Veebileht www.lw.ee
Registrikood 12083346

Koordinaatsüsteem:
Koordinaadid L-EST 97 SÜSTEEMIS
Kõrgused: EH2000 süsteemis
Geodeetiline alusplaan:

ANDJA	NIMI	ALLKIRI
PROJEKTERIJA	M.Kaupanen	
KONTROLLIJA	R.Kivistik	
INSENER	R.Kivistik	
PROJEKTIJUHT	H.Lusk	

Koostanud / Kaitstud: 11.06.2024 / 11.06.2024
Fail nimi: 1054161_PP_AS-6-01-001_Profiil-kaabelliin-L036.dwg

PROJEKTI NIMETUS:
L036 Rõuste haru ja L170 Lihula-Virtsu 110kV õhuliinide põhiprojekt

PROJEKTI OSA NIMETUS:
Rõuste alajaama haru L036 110 kV kaabelliini põhiprojekt

PROJEKTI ASUKOHT (AADRESS):
Pärnu maakond, Lääneranna vald

JOONISE NIMI:
Pikiprofiil L5

MÕÕTKAVA:
M 1:1000/1:1000

JOONISE NR:
1054161

JOONISE TÄHIS:
AS-6-01-005

JOONISE LIIK:
Põhiprojekt