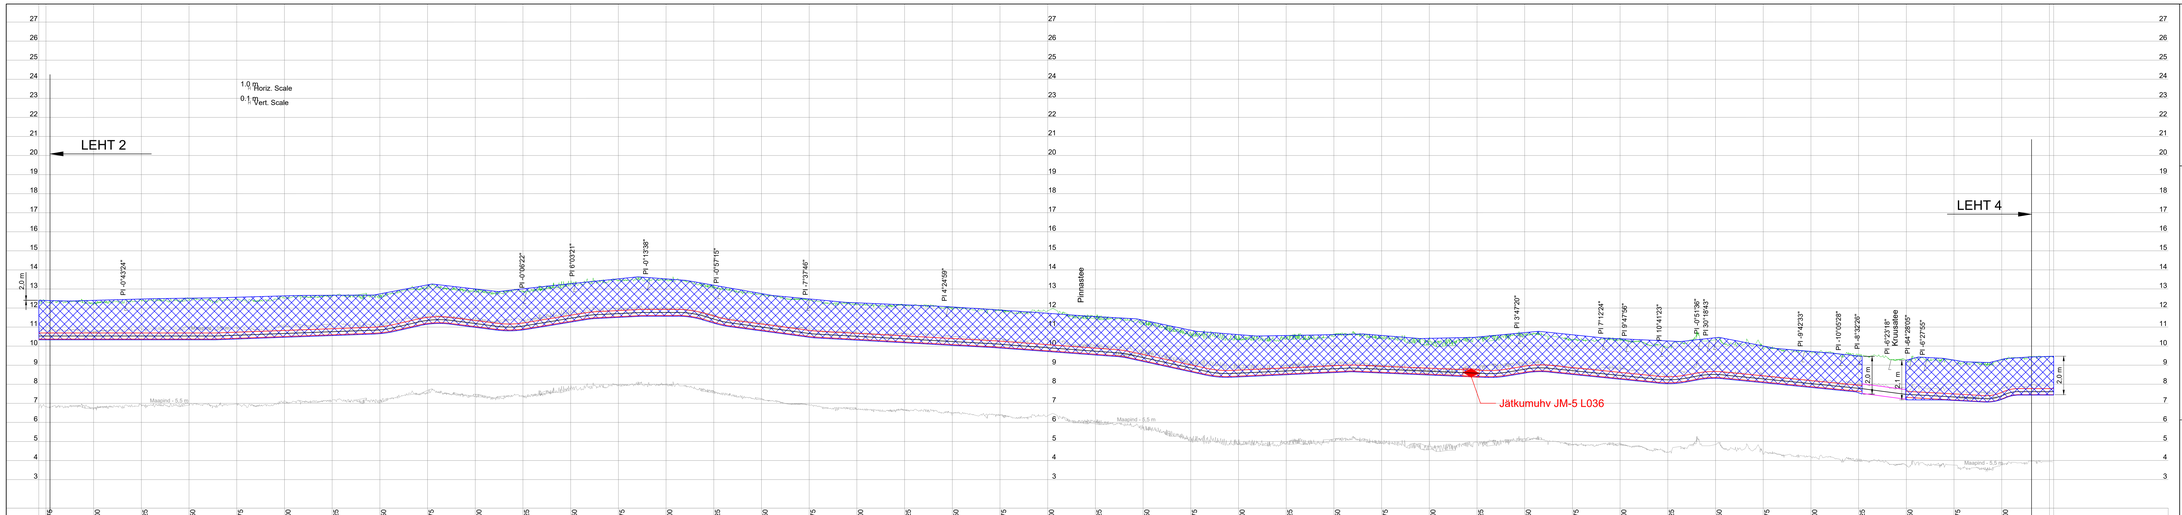

Tingmärgid (10541_PP):

- Maapinna profiil kaabli kaitsevööndi ulatuses
- Maapinna profiil -1,5/-5,5 m
- Ristuvad kommunikatsioonid
- Kaevealа
- Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
- Kaabli paigaldus lahtisel meetodil
- Jätkumuhv

Märkused:

- Kaabelite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. Tahnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ning trassiomanike tehnilistest tingimustest.

Geodeetiline alusplaan Rae Geodeesia OÜ töö nr G-23-1 „Virtsu-Lihula 110kV kaabelliini L170/L171 geodeetiline alusplaan", Aprill 2024

- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m;
Kesk- ja madalpinge kaabid - 0,2 m;
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m;
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m lahtisel meetodil 0,75 m;
Veetrass - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Trammiteelraudtee - 3 m.

- Ristuvate kommunikatsioonide absoluutkõrgused on arvestatud trassi põhjast;
- Lahtisel meetodil paigaldatava kaabli trassi diameetriks on arvestatud 3,2 m;
- Kaabelliini eelprojektis on arvestatud 500 mm puurivaga;
- 110 kV Kaablid paigaldada kogu ulatuses 1250 N 160 mm kaablikaitsetorudesse (erandiks 90° nurgad ja muhvid)
- Kaablitega samas trassis asub ka optiline sidekaabel 1250 N D75 4x multitorus;
- Kaablitega samas trassis asub ka 95 mm² paljast vaest saatemaandusjuht;
- Profiili koostamisel on arvestatud suundpuurimise minimaalse raadiusega 90 m;
- Kaevealale rajada vajadusel 0,5 m killustikalus pinnasevee ärajuhtimise eesmärgil.

Kuupäev	Versioon nr	Muudatuse sisu	Projekteerija

Ellering AS
Mustamäe tee 42
10915 Tallinn
+372 715 1222
info@ellering.ee

LEONHARD WEISS
LEONHARD WEISS OÜ
Vaose 8, 11415 Tallinn
Telefon +372 601 2285
E-post estonia@leonhard-weiss.com
www.leonhard-weiss.ee
Registrikood 12063346

Koordinaadid: L-EST 97 SÜSTEEMS
Kõrgused: EH2000 süsteemis
Geodeetiline aluspaan:

L036 Ristute hanu ja L170 Lihula-Virtsu 110kV lõulõnde põhiprojekt

Ristute asjaama hanu L036 110 kV kaabellõnu põhiprojekt

Pärnu maakond, Lääneranna vald

Pikiprofiil L3

	NIME	ALLKIRI
PROJEKTEERIJA	M.Kaupanen	
KONTROLL	R.Kivistik	
INSENER	R.Kivistik	
PROJEKTIJUHT	H.Luik	

Koostatud / Kaitstud	11.06.2024 / 11.06.2024
Faili nimi	10541K1_PP AS-6-01-001 Profiil-kaabellin-L036.dwg

JOONISE NR	JOONISE OSA NR	JOONISTE ARV
10541K1	AS-6-01-003	Põhiprojekt