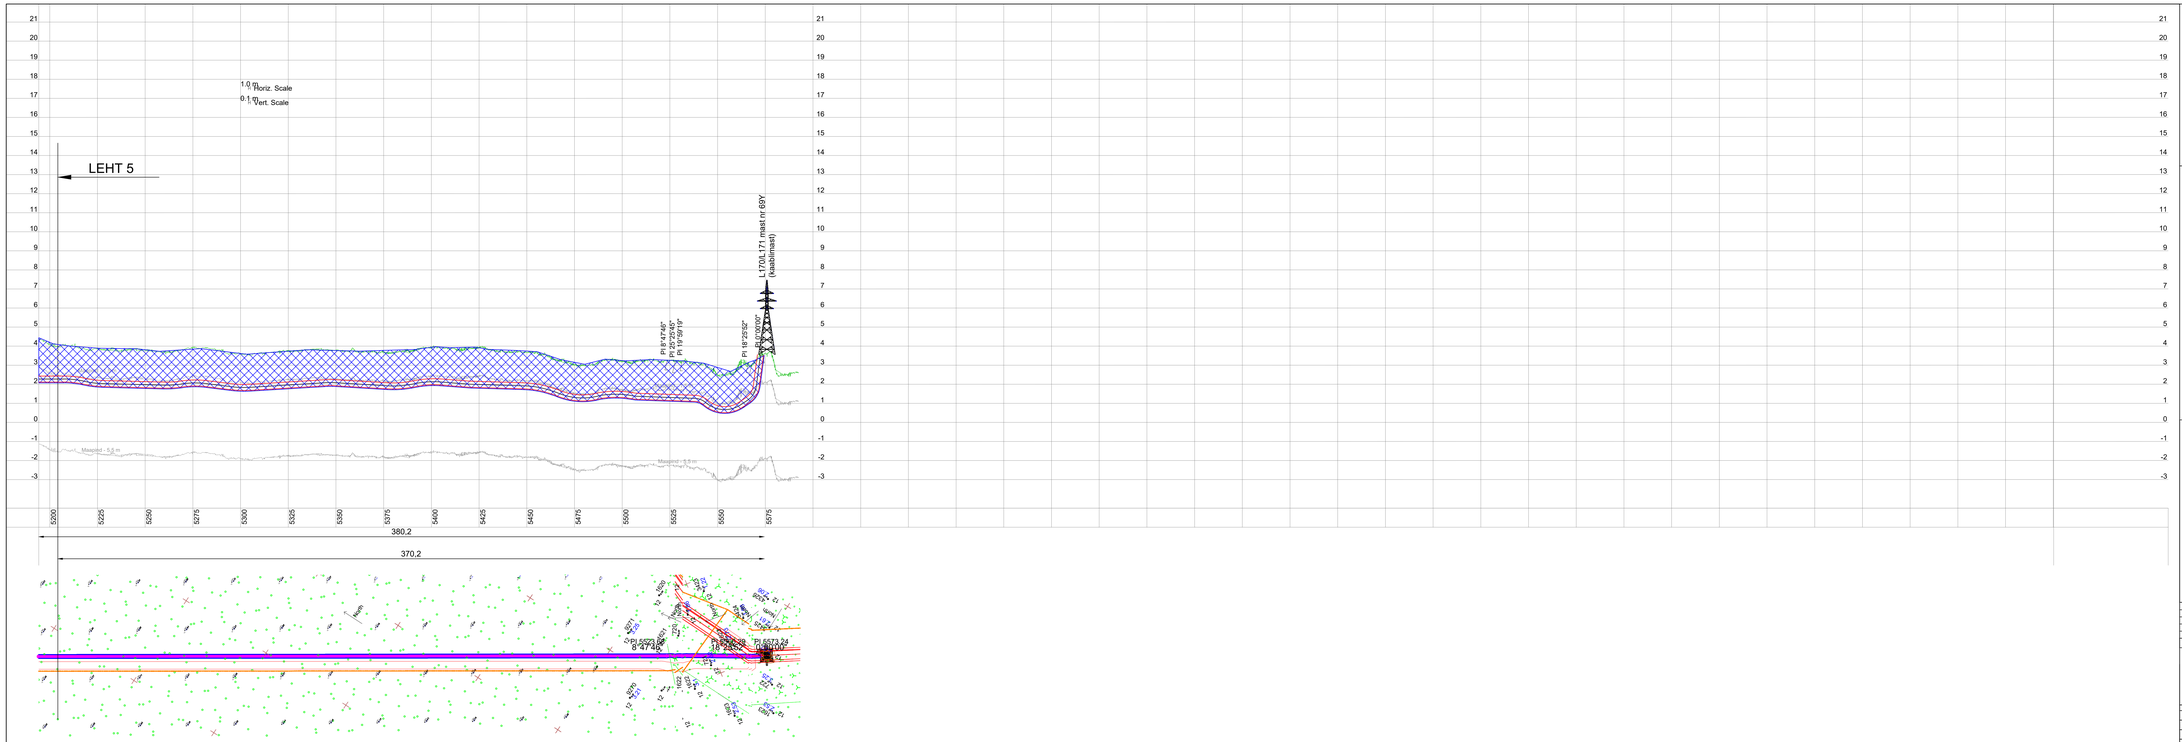

Tingmärgid (10541_PP):

- Maapinna profiil kaabli kaitsevööndi ulatuses
- Maapinna profiil -1,5/-5,5 m
- Ristuvad kommunikatsioonid
- Kaevealа
- Kaabli paigaldus kinnisel meetodil
- Kaabli paigaldus lahtisel meetodil
- Jätkumuhv

Märkused:
- Kaabelite paigaldamisel juhinduda Eesti vabariigi projekteerimisnormidest EPN 17 "Linnatänavad. OSA 8. Tehnovõrgud ja rajatised" ning standardist EVS 843:2016 "Linnatänavad" ning trassiomanike tehnilistest tingimustest.

Geodeetiline alusplaan Rae Geodeesia OÜ töö nr G-23-1 „Virtsu-Lihula 110kV kaabelliini L170/L171 geodeetiline alusplaan", Aprill 2024

- Ristumisel tagada min. kujad:
Sidetrass - 0,3 m;
Kesk- ja madalpinge kaablid - 0,2 m;
Soojatrass/drenaaž - 0,2 m;
Gaasitrass - kinnisel meetodil 1,0 m lahtisel meetodil 0,75 m;
Veetrass - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Kanalisatsioon - kinnisel meetodil 1 m / lahtisel meetodil 0,5 m;
Trammiteelrauditee - 3 m.

- Ristuvate kommunikatsioonide absoluutkõrgused on arvestatud trassi põhjast;
- Lahtisel meetodil paigaldatava kaabli trassi diameetriks on arvestatud 3,2 m;
- Kaabelliini eelprojektis on arvestatud 500 mm puurivaga;
- 110 kV Kaablid paigaldada kogu ulatuses 1250 N 160 mm kaablikaitsetorudesse (erandiks 90° nurgad ja muhvid)
- Kaablitega samas trassis asub ka optiline sidekaabel 1250 N D75 4x multitorus;
- Kaablitega samas trassis asub ka 95 mm² paljast vasest saatemaandusjuht;
- Profiili koostamisel on arvestatud suundpuurimise minimaalse raadiusega 90 m;
- Kaevealale rajada vajadusel 0,5 m killustikalus pinnasevee ärajuhtimise eesmärgil.

Kuupäev	Versiooni nr	Muudatuse sisu	Projekteerija

TELLIJA	elering Elering AS Kesk tee 10, 12 12915 Tallinn +372 715 1222 info@elering.ee
PEATÖÖTAJA	LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ Vaose 8, 11415 Tallinn Telefon +372 601 2285 E-post estonia@leonhard-weiss.com www.leonhard-weiss.ee Registrikood 12082344
Koordinaadid L-EST 97 SÜSTEEMS Kõrgused: EH2000 süsteemis Geodeetiline alusplaan	
PROJEKTI NIMETUS	L036 Riiküla haru ja L170 Lihula-Virtsu 110kV lõulõnde põhiprojekt
PROJEKTI OSA NIMETUS	Riiküla alajaama haru L036 110 kV kaabelliini põhiprojekt
PROJEKTI ASUKOHT (AADRESS)	Pärnu maakond, Lääneranna vald
JOONISE NIMI	Pikiprofiil L6
JOONISE MÕÕT	M 1:1000/1:1000
TÖÖ NR	10541K1
JOONISE TÄHIS	AS-6-01-006
JOONISE LIIK	Põhiprojekt

JAKS	NIME	ALLKIRI	
PROJEKTEERIJA	M.Kayanen		
KONTROLLIJA	R.Kivistik		
INSENER	R.Kivistik		
PROJEKTIJUHT	H.Luik		
Koostatud / Kaitstud		11.06.2024 / 11.06.2024	
Fail nimi	10541K1_PP_AS-6-01-001_Profiil-kaabelliin-L036.dwg		