TINGMÄRGID SIDE (ENEFIT)

Tingmärk	Selgitus
LP (magenta ring)	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil) Mõõdud 150x200mm
LP (punane ring)	Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal) Mõõdud 450x200x130mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m
Cxxxx	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal) Mõõdud ca 1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m
	Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil) Mõõdud 700x400x300mm
	Projekteeritud maasisene multitoru
	Projekteeritud multitoru ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - maa sees
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin - õhuliin
	Projekteeritud maasisene multitoru kinnisel meetodil - puurimistoru PE D75, 1250N
M	Projekteeritud sidekaev
	Projekteeritud mast
	Projekteeritud tõmmits
	Projekteeritud tugi
	Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate
	Taastatav haljasala
	Taastatav asfaltkate
	Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik (1,5 x 1,5m)

Kaeviku ristlõige.
Lahtine paigaldus haljasala all.
Murukatte taastamine

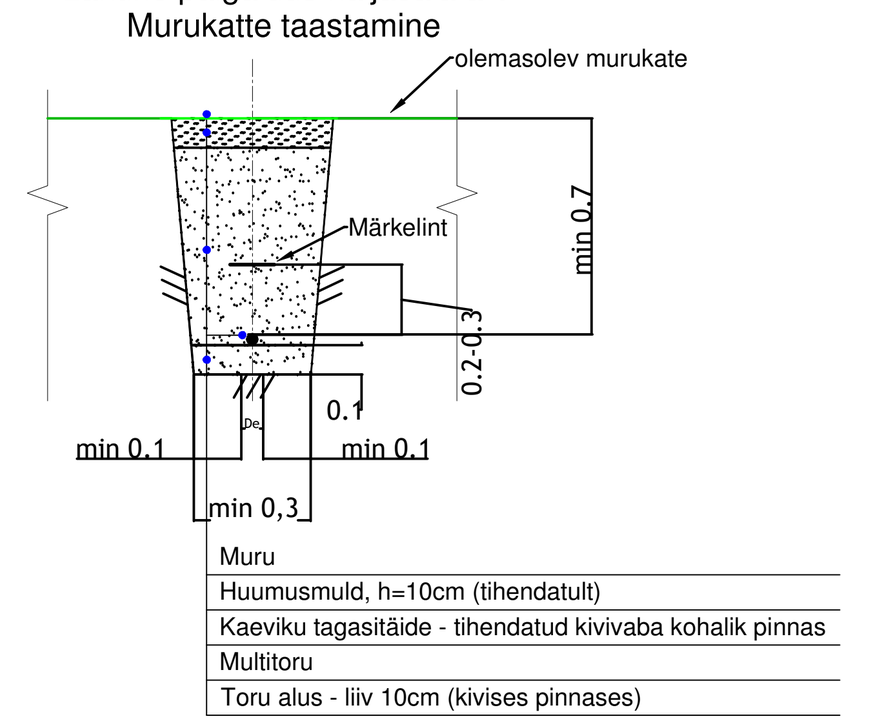

Märkused:

1. Katted taastada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniminstri 03.08.2015 määrusele nr.101 "Tee ja teetööde kvaliteedinõuded".
2. Ühikuta mõõdud meetrites.
3. Sõiduteede mahasõiduteede või parklate alla jäävad multitorud paigaldada täiendavalt 750N tugevusega kaitsetorusse ning vähemalt 1,0m allapoole ümbritsevast teepinnast. Haljasala all peab multitoru jääma vähemalt 0,7m sügavusele. Kui multitoru paigaldamiseks kasutatakse kinnisel meetodil sundpuurmist siis peab kasutama kaitsetoru 1250N. Ristumistel Transpordiameti teedega kinnisel meetodil, paigaldada kaitsetorud min 1,5m allapoole ümbritsevast teepinnast ja kaitsta 1250N kaablikaitsetoruga ning toru otsad tähistatakse märkepallidega. Ülejäänud juhtudel riigiteede maa-alal paigaldada maakaablid min. 1,2m sügavusele ja kaitsta 750N kaablikaitsetoruga.
4. Liivapadi kivises pinnases või kui kaevikupõhi jäetakse tasandamata.
5. Tagasitäitmisel pinnas tihendada.
6. Puudest ligemal kui 2m või teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.
7. Pärast tõid taastada pinnase ja teede endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
8. Projekteeritava kõnnitee alla paigaldada sidetrass min 1m sügavusele ja kaitsta 750N toruga
9. Projekteerimisel on arvestatud BIMAP OÜ poolt koostatud Mõisavahe tee rekonstrueerimise projektiga

Märkus: Geodeetiline alusplaan koostatud Aabenest OÜ poolt. Töö nr 23103G. Kordinaadid L-EST 97. Kõrgus EH2000 süsteemis.

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus

Projekteerija Keskkonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001	Töö nimetus Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Projekti kood VT2011	Töö tellija Enefit Connect OÜ
	Joonise nimetus Asendiplaan	Töö väljaandmise aeg 04.09.2023 Joonise digiaadress VT2011_EP_EN-4-01_Asendiplaan.dwg
Vastutav spetsialist Ilja Galkin Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/	Objekti aadress Voka küla, Toila vald, Ida-Virumaa	Projekti staadium EP Töö number VT2011
Projekteeris Ilja Galkin Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava 1:500 Joonise number EN-4-02