



HALJASALA ALL mehhaniline lahtine kaeve, (üks kaabel kaevikus ja torus)

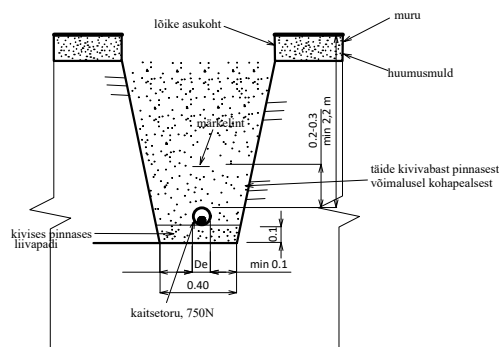


Haljasala katte taastamine

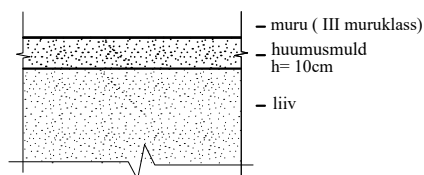

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE, ...)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul)

RISTUMINE PEALTPOOLT

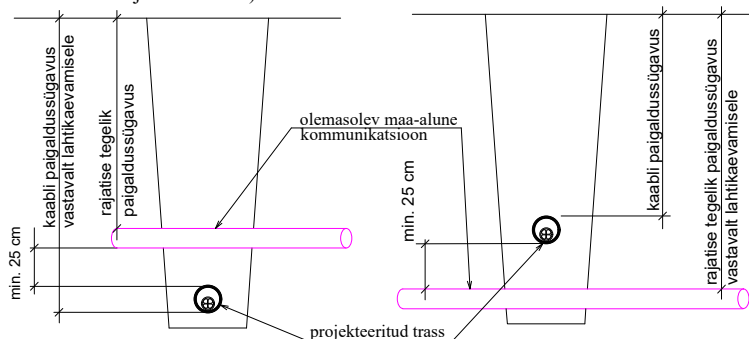

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714		Kuupäev: 31.03.2023
			MTR: TEL002388		Töö nr: 23-28
Töö nimetus:		Toomiku päikeseelektrijaama elektriliitumine Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond. Tööprojekt LR8573	Reg nr: 12688881		Joon nr: 008
			Telefon: +372 5534119		Mõõtkava: A4
Joonise nimetus:		Kaablikaeviku ristlõiked ja katendite taastamine	e-mail: jaanus@stromtec.ee		
			Projekteeris: Ivo Rohula		
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja		