

Asendada Pudisoo-Pedaspea õhuliini mast nr.133 uue 11m klass 4 puitmastiga ja 2 toega. Paigaldada uus ankrutraavers! Teha ankrumastiks!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.131 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Q!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.130 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Q!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.129 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Q!


Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.128 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Q!

Olemasolev Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.127 jääb olemasolev. Asendada traavers Leku BLL20R kandetraaversiga. Paigaldada uued isolatorid. Mastile ehitada maandus Rm<16Q!

Õhuliini koridorist eemaldada võsa -395 m²

Asendada Kolga-Pudisoo õhuliini mast nr.134 uue 11m klass 4 toega puitmastiga, paigaldada nurgatraavers!

- Tingmärgid:**
- Projekteeritud maandus
 - Projekteeritud k/p õhuliini rekonstrueerimine
 - Projekteeritud õhuliini puitmast
 - Projekteeritud mastitugi/mastitõmmitis
 - Õhuliini koridorist eemaldatav võsa ja üksikud puud
 - Olemasolev õhuliini puitmast
 - Olemasolev õhuliini betoonmast
 - Olemasolev mastitugi/mastitõmmitis

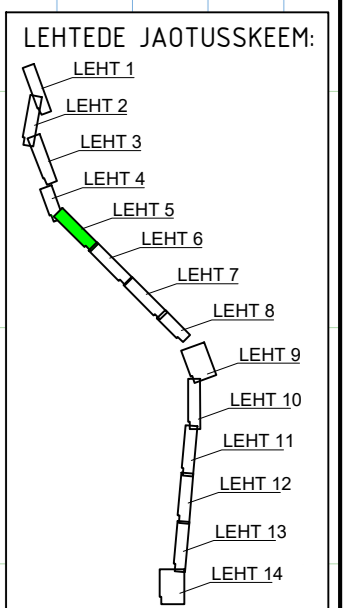

Projekteeris: J.Lütt	TELLUJA: ENEFIT CONNECT OÜ	AMETKONDLIKE ARHIVAANDMETE JAOKS
Projekti juht: H. Lomp		
TOIMING: VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOOINISE LIIK: TOOJOOINIS	MÕÖTKAVA: M1:500
PROJEKTI NIMI: Kolga-Pudisoo keskpinge võrgu parandamine Kolga-Aabla küla, Pedaspea küla, Pudisoo küla, Kuusalu vald, Harju maakond	JOOINISE NIMI: Asendiplaan	
AS STIK-ELEKTER Roosna-Aliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee	KUIJAPAEV: 04.11.2022	KOOD: IP5330
	TOO NR: EL-1	JOOINIS NR: 5
		LEHT: 14