


Märkused:

1. Investeeringuobjekti andmed;
2. Demonteerida Raagi LL ja Luutsniku LL tõsta ümbere mastile M42 (LP20599); Masti M92 paigaldada MVL LP20598, NV kohaga; Demonteerida AJ Raagi:(Mõniste), 100kVA trafoga ning asendada alajaam uue KAJ630 AJ26199 alajaamaga. Olemasolev Raagi 100kVA trafo tõsta ümber uude alajaama; Demonteerida õhuliin mastidega M30 kuni M35. Mastid M30,M35 ja M33H1 asendada uute mastidega ning toestada. AJ26199 paigaldada KP maakaabel kuni M30; AJ26199 paigaldada KP maakaabel kuni M33H1; AJ26199 paigaldada KP maakaabel kuni M35; AJ26199 paigaldada MP maakaabel kuni õhuliini mastini M1; AJ26199 paigaldada MP maakaabel kuni 1228MPHK; Vastavalt joonistele IP7586-1 kuni IP7586-8.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Põllu lähisel paigaldada kaabel min. 1,2m sügavusele. Ristumisel teega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ning minimaalselt 1,2m sügavuselt või vastavalt ristmevälja joonisele!
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Projekteeritud KP kaabel
- Projekteeritud MP kaabel
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud kaitsetoru 1250N kinniselt
- Projekteeritud uus alajaam AJ26199
- Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
- Demonteeritav AJ Raagi:(Mõniste)
- Projekteeritud uus puitmast koos tõmmtsaga

Projekt	Ruusmäe-Viitina 1.etapp, Raagi küla, Rõuge vald, Võrumaa				Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee	Joonis 10/0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan				Joonise nr IP7586-1		
	Projekteeris	Karl-Magnus Rebane		59171680	Mõõtkaava	M 1:500	
	Kontrollis	Hendrik Vissel			Staadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	2	4



# TINGMÄRGID

— — — — — Kinnistu piir  
 Projekteeritud uus puitmast koos toega

## Märkused:

1. Investeeringuobjekti andmed;
2. Demonteerida Raagi LL ja Luutsniku LL tõsta ümbere mastile M42 (LP20599);  
Masti M92 paigaldada MVL LP20598, NV kohaga;
3. Taastada katted.
4. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.



Projekt

Ruusmäe-Viitina 1.etapp, Raagi küla, Rõuge vald, Võrumaa

Tellija

Elektrilevi OÜ



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com  
 Telefon +372 601 2285  
 Registrikood 12083348  
 www.leonhard-weiss.ee

Joonis

10/0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan

Projekteeris

Karl-Magnus Rebane

59171680

Kontrollis

Hendrik Vissel

Joonise nr

IP7586-1

Möötkava

M 1:500

Stadium

Tööprojekt

Keel

EST

Leht

3

Lehti


4

# TINGMÄRGID

--- Kinnistu piir  
●→ Projekteeritud uus puitmast koos tõmmtsaga

## Märkused:

1. Investeeringuobjekti andmed;
2. Demonteerida Raagi LL ja Luutsniku LL tõsta ümbere mastile M42 (LP20599); Masti M92 paigaldada MVL LP20598, NV kohaga;
3. Taastada katted.
4. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

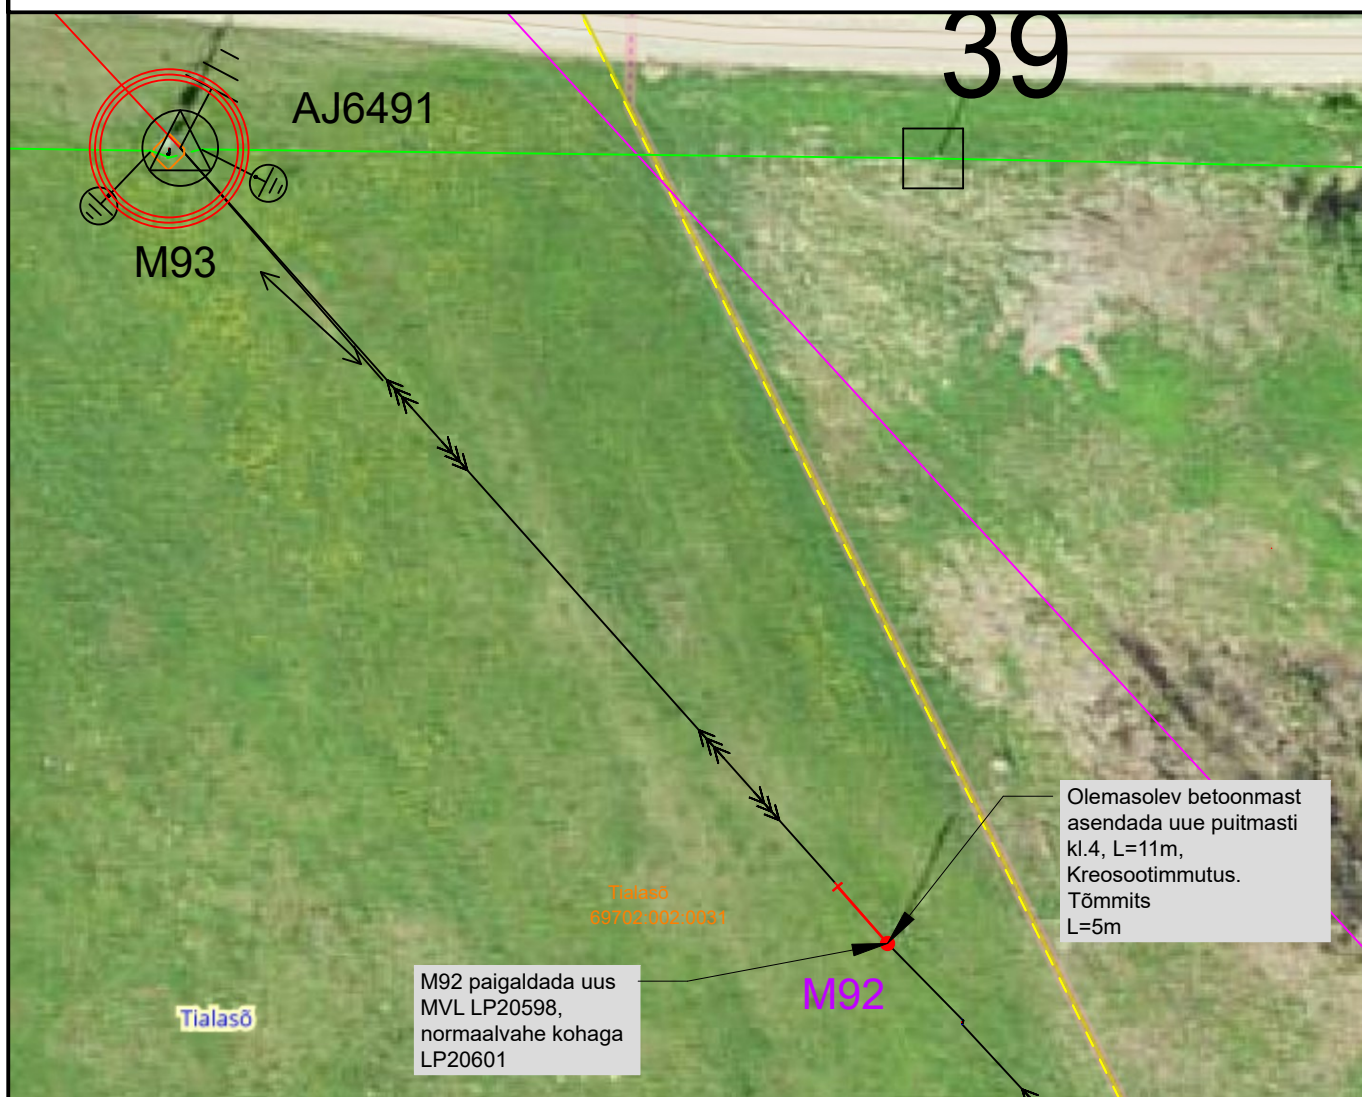

Projekt				Ruusmäe-Viitina 1.etapp, Raagi küla, Rõuge vald, Võrumaa				Tellija	
								Elektrilevi OÜ	
Joonis				10/0,4kV Elektrivõrgu Asendiplaan				Joonise nr	
								IP7586-1	
Projekteeris				Karl-Magnus Rebane				Mõõtkava	
								M 1:500	
Kontrollis				Hendrik Vissel				Stadium	
								Tööprojekt	
								Keel	
								Lehti	
								Lehti	
								4	
								4	



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348  
www.leonhard-weiss.ee