



Kaabel kinnisel meetodil

17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee alt
75101:002:0062

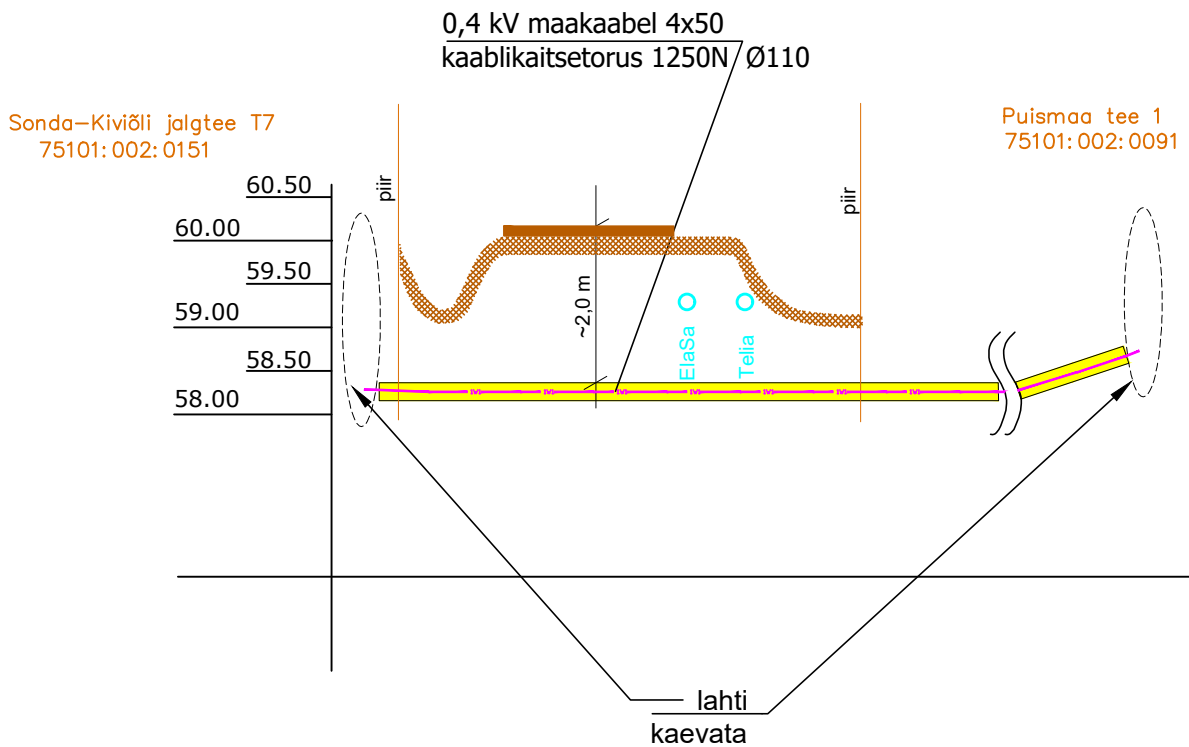


PAIGALDUS LÄBISUURUTAVAS TORUS TEE ALT

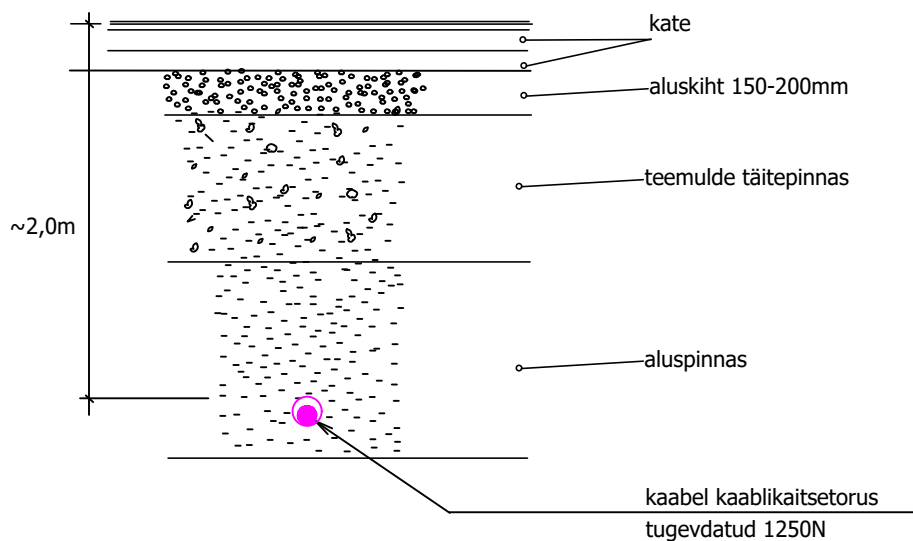

MÄRKUSED:

1. Kinnisel meetodil kaabel AXPk 4G50 paigaldada tugevdatud kaablikaitseturusse 1250N, sügavusega ~ 2,0 meetrit tee alt.
2. Ristumine ehitada välja vastavalt Ettevõttestandardile EE 10421629-JV ST 5:2002.

Projekt: Teeilmajaama elektrivõrguga liitumine 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli tee, Varinurme küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond		Tellija: ENEFIT CONNECT OÜ
Joonis: Ristmeväli		Töö nr: LC0249
 <p>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</p>	Projektieris Irina Masseurjeva 9.01.2024	
	Kontrollis Priit Mürsepp	Joonise nr: EL-5-03
		Mõõtkava: 1:- Leht Lehti
		Stadium: Tööprojekt 1 1