


- Projekteeritavad primaarkaablite kaablikaitsetorud (Ø160 mm / Ø110 mm 750N)
- Projekteeritavad sekundaarkaablite kaablikaitsetorud (Ø110 mm 750N)
- Olul. säilitatavad kaablikaitsetorud (sekundaartorud vt. plaanilt osaliselt säilitatavad)

24505:002:0215  
Jussi

1. 20 kV kaablid paigaldada min. 1,0 m sügavusele maapinnast alajaama territooriumil (Ø160 mm PVC 750N kaablikaitsesetoru peale), mujal min. 0,7 m sügavusele, sõidutee ja künnimäe all min. 1,0 m sügavusele maapinnast.
2. PVC Ø160 mm kaablikaitsesetoru min. paideraadius 1000 mm nii pinnases kui pinnasest välja tulles.
3. Torude väljatulekul pinnasest hoonesse teostada 45° ja 90° PVC käänukitega.
4. PVC kaablikaitsesetoru omavaheline min. vahekaugus 70 mm.
5. 300 mm kaablikaitsesetorudest ülesse poole paigaldada hoiatuslint.
6. Paigaldatud sekundaarkaablid peavad olema nüfekohaselt markeeritud.

1. Fiider J11 (F2021) ühendus MOT3 maandusomatarbetrafoga, kasutades kaablit: AHXAMK-W 3x120+35Cu 12/20(24) kV.
2. Fiider J11 (F2021) ühendus TKKP3 kaarekustutuspooliga koos maandusomatarbe trafoga, kasutades kaablit: AHXAMK-W 3x120+35Cu 12/20(24) kV.

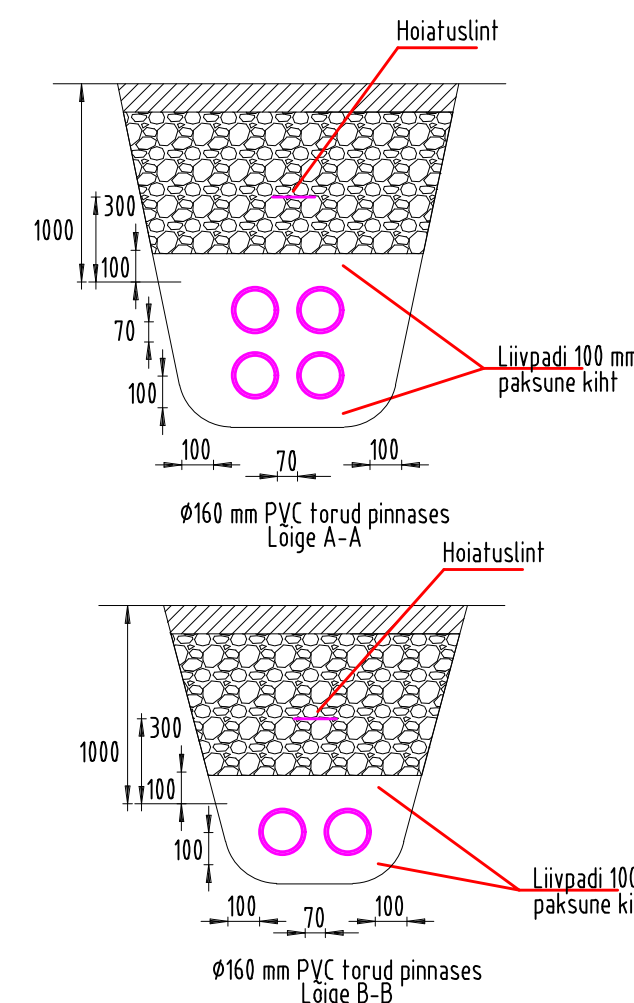

Teenindustee ja tee alla jäävad torud kaitsta betoonplaatidega, ülekate 500 mm toru äärest.

Version	Versioni teave		Koostas	Kuupäev
<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>		<div> <div>Projekti nimetus</div> <div>Jägala AJ 110/20/10 kV TKKP, KKP, MOT paigaldus (IP5971)</div> </div> <div> <div>Address</div> <div>Jägala alajaam, Jõesuu küla, Jõelähtme vald, Harju maakond</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>
<div> <div>CONTACTUS AS</div> <div>Reg kood 10076926</div> <div>Pärnu mnt 139E/Z, 11317 Tallinn</div> <div>+372 630 9080 www.contactus.ee</div> </div>		<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>
<div> <div>CONTACTUS</div> </div>		<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>	<div> <div>Koostas</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Jähtiv koostaja</div> <div>T. Kangru</div> </div> <div> <div>Vastutav koostaja</div> <div>M. Leoste</div> </div>
Töö nr	Projekti number	Staadum	Dokumendi tähtis	Version
3540	TP	ELA - 5 - 1001		v01
			Kuupäev	02.08.2024