

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m;
Riigiteel - vt ristmeväljajoonis 003.

Ettevaatust!
Ristumine 0,4kV
kaabliga.

Mastalajaam Nunu (Risti):
Paigaldada uus fiidrilüliti F3. F3'st paigaldada
maakaabel AXPK 4G120 (MPL445676)
 $L_{trass}/L_{varu}=77/90m$.
Trass lahtisel meetodil:44m
Trass kinnisel meetodil:33m.

68001:001:0117
Lihula mnt 15

68001:001:0123
Lihula mnt 13a

68001:001:0119
Rosna

Ettevaatust!
Paralleelkulgemine 0,4kV
kaabliga.
Võimalusel paigaldada
ühisesse kaevikusse.

Enne puurimistööde alustamist
fikseerida trubi asukoht.

Puurimisloik A-B:
Ristumine riigiteega 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla
tee km 40.117.
Paigaldada maakaabel kinnisel meetodil $L_{trass}=33m$.
Ristumine Telia sidetrassidega, tänavavalgustuse
kaabliga.
Vt ristmeväljajoonis 003.



68001:001:0120
9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L4

68001:002:0670
9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK239606.
Peakaitse 3xC16, arvesti P2P.
Paigaldada reservkaablikaitskõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale.

68001:002:0400
10 Risti-Virtsu-Kuivastu
-Kuressaare tee

68001:002:0045
Meema

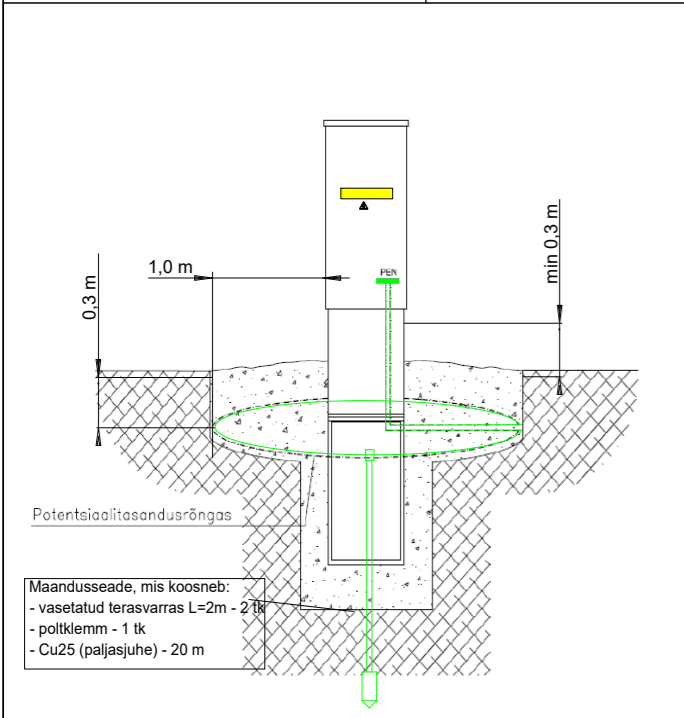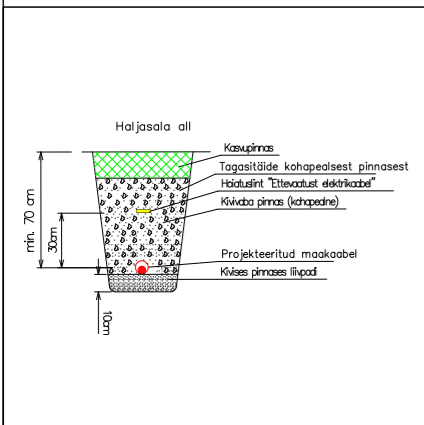

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
- Kinnistu piir
- Olemasolev MP maakaabel
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev MP õhuliini post (r/b)
- Olemasolev sidekaabel (Telia)
- Projekteeritud puurimiskaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. ENS-25-175.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel
arvestada hilisemat vajumist, tagasitõkete pinnas tihendada.

Tellija:	Töövõtja:	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 02.02.2026 Töö nr: ENS-25-175
Töö nimetus: Meema kinnistu liitumine madalpingel, Rõuma küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa LT-33855L	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v01	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus	Möötkava: 1:400	