



Lõige 1-1

Katlamaja tee PK 0+37,5

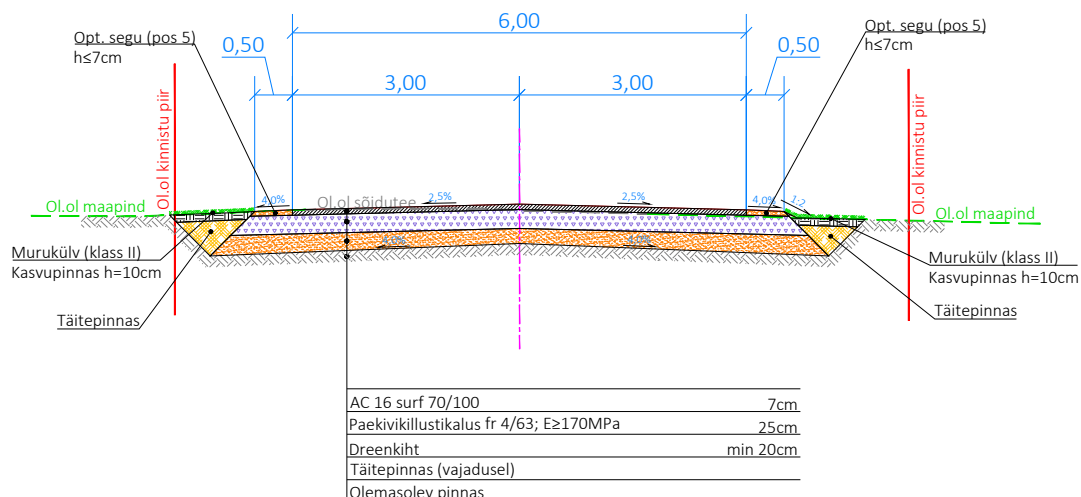

Lõige 2-2

Kokkuviimine olemasoleva teega

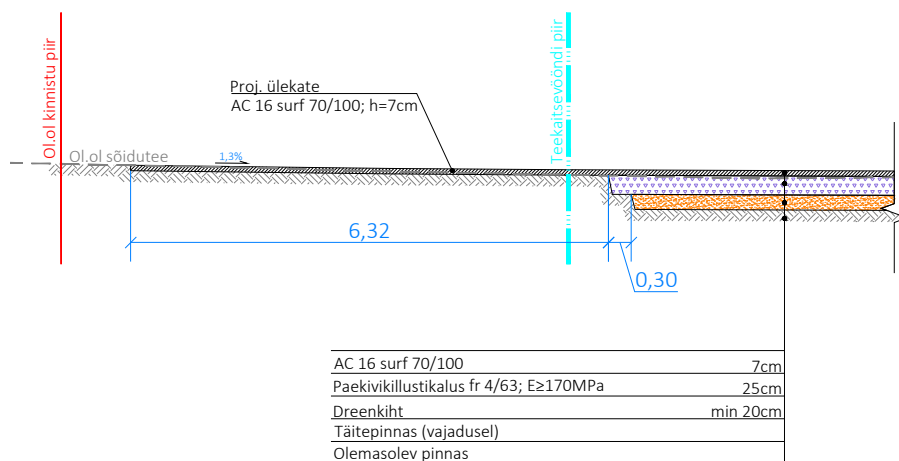

Materjalide nõuded:

- Dreenkihi filtratsioonimoodul <0,5m/ööp.
- Paekivikillustikalus fr 4/63 AKÖL 20 500 - 3000 (Killustikust katendikihtide ehitamise juhis).
- Asfaltsegu AC 16 surf 70/100 täitematerjalide nõuded on esitatud EVS 901-3 tabel 7 AKÖL 900 - 1499.

EXTech EXTech Design OÜ SIHI TN 122, 10918 TALLINN, HARJU MAAKOND	REG: 11967596 GSM: +372 53474036 E-POST: info@extech.ee MTR REG NR: • EEP004936 • ELK000167 EPE001589	OBJEKT	JOONIS			
		Katlamaja tee rekonstrueerimine	Katendi konstruktiivne lõige			
Projektijuht A. Reimus	Aadress	Katlamaja tee, Vara küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond	TÖÖ NR.	MOOTKAVA	LOOMISE KUUPÄEV	JOONISE NR.
Projekteeris A. Reimus		TELLUJA	25015-2	1:100	28.04.2026	TL-6-01
Vast. spets. I. Kustavus	RRLektus AS		STAADIUM	FORMAAT	MUUTMISE KUUPÄEV	LEHT/LEHTI
			PP	A4	-	1/1