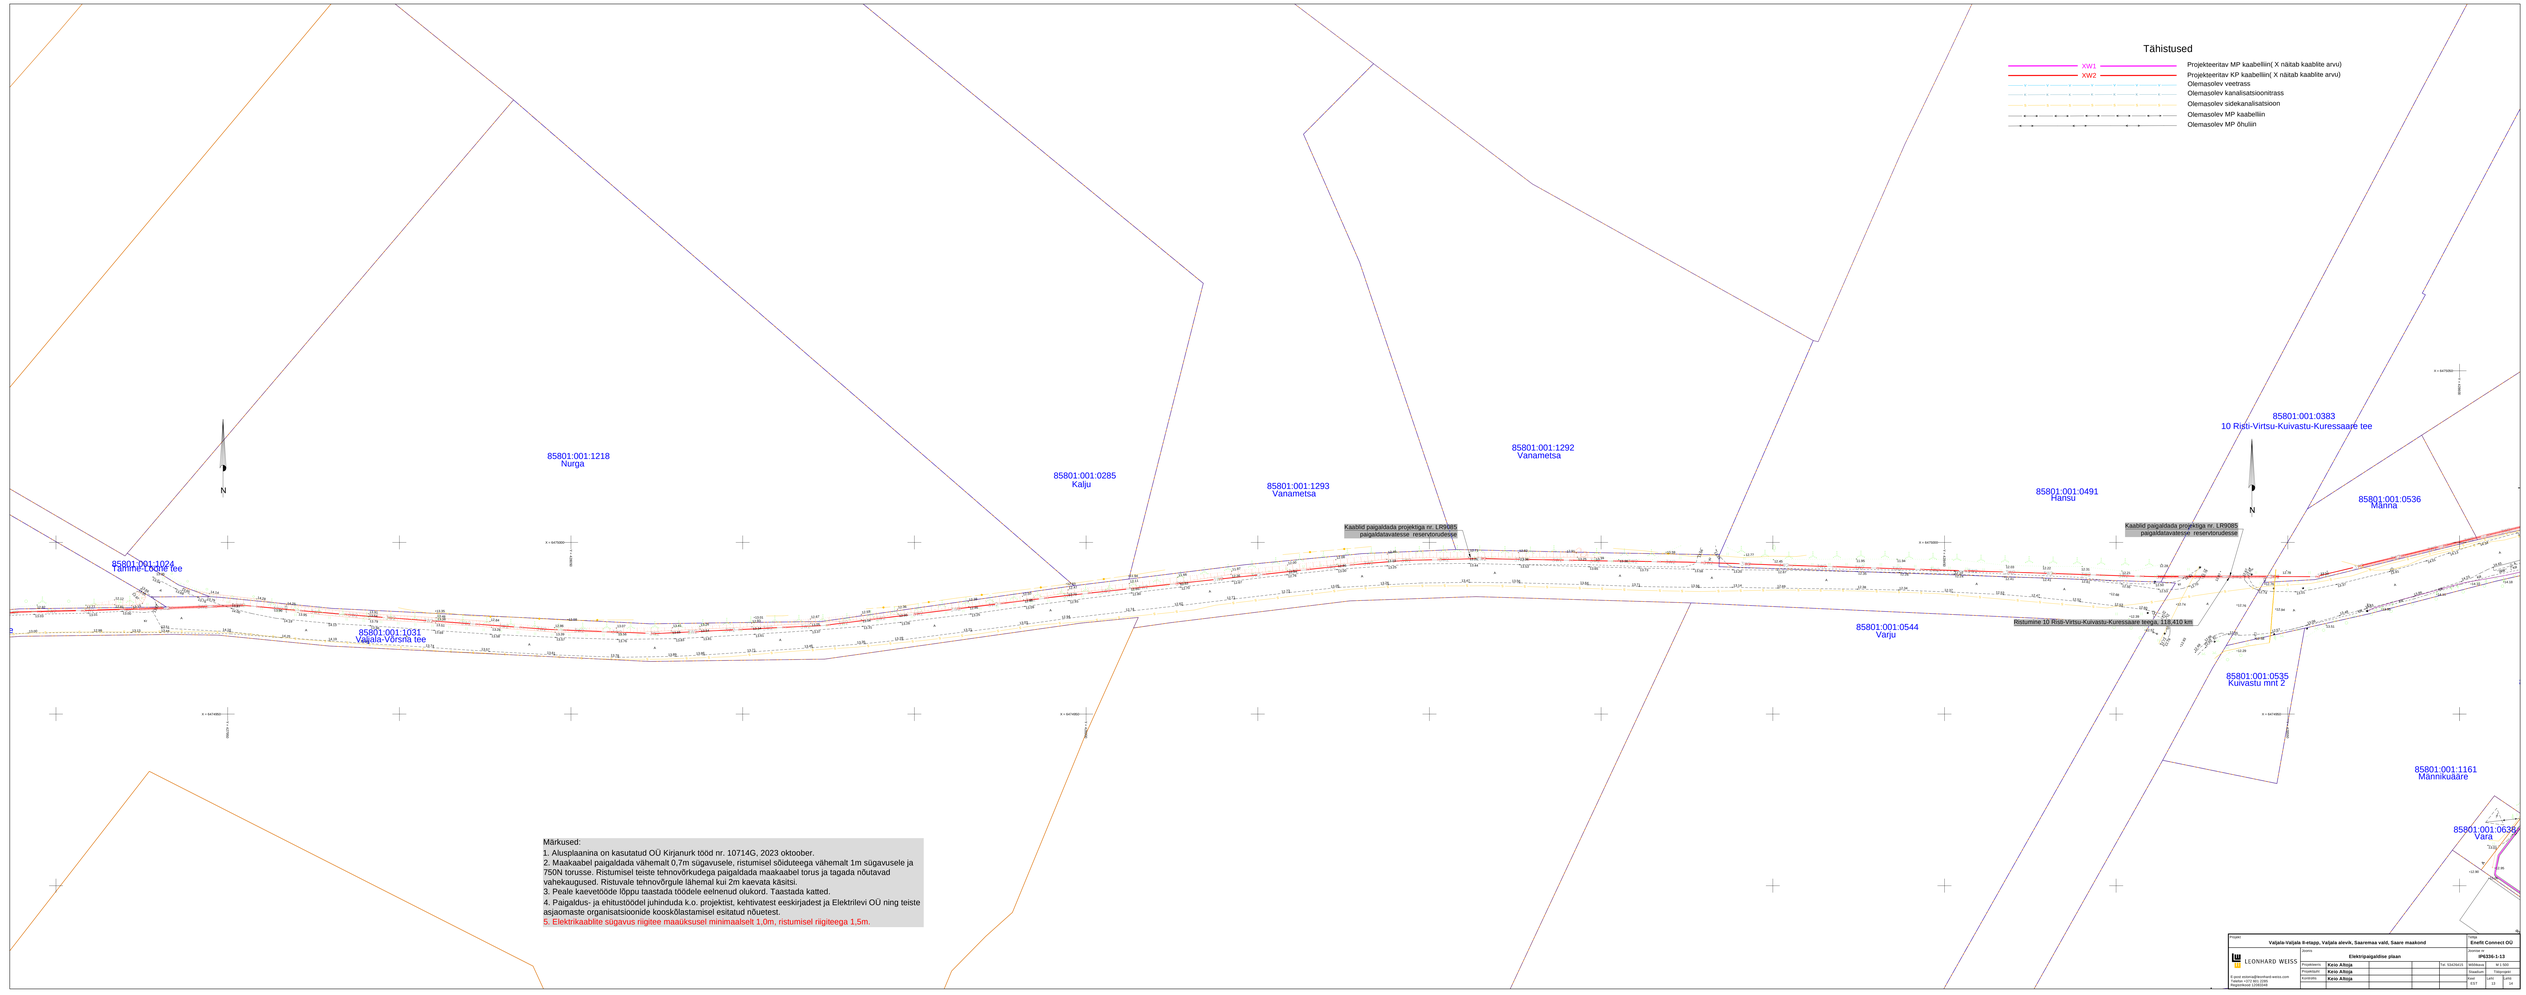
Tähistused
XW1
Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
XW2
Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP õhuliin
85801:001:1218
Nurga
85801:001:0285
Kalju
85801:001:1293
Vanametsa
85801:001:1292
Vanametsa
85801:001:0491
Hansu
85801:001:0383
10 Rüdi-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee
85801:001:0536
Männa
85801:001:1024
Tahkuna-Lõuna tee
85801:001:1031
Vaigla-Võrsna tee
Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085
paigaldatavatesse reservtorudesse
Kaablid paigaldada projektiga nr. LR9085
paigaldatavatesse reservtorudesse
Ristumine 10 Rüdi-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare teega, 118,410 km
85801:001:0544
Varju
85801:001:0535
Kuivastu mnt 2
85801:001:1161
Männikuääre
85801:001:0636
Vara
N
Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.
Projekt
Valjala-Valjala 8-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond
Tellija
Enefit Connect OÜ
Joonise nr
IP6336-1-13
Joonise nimetus
Elektripaigaldise plaan
Projekteeris
Kevo Allsja
Mõõtkava 1
M 1:500
Kontrollis
Kevo Allsja
Vaatluse nr
Fotoleht
Staadium
Leht
Lehti
E/T
3
14
LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 626 7280
Registrikood 12010345