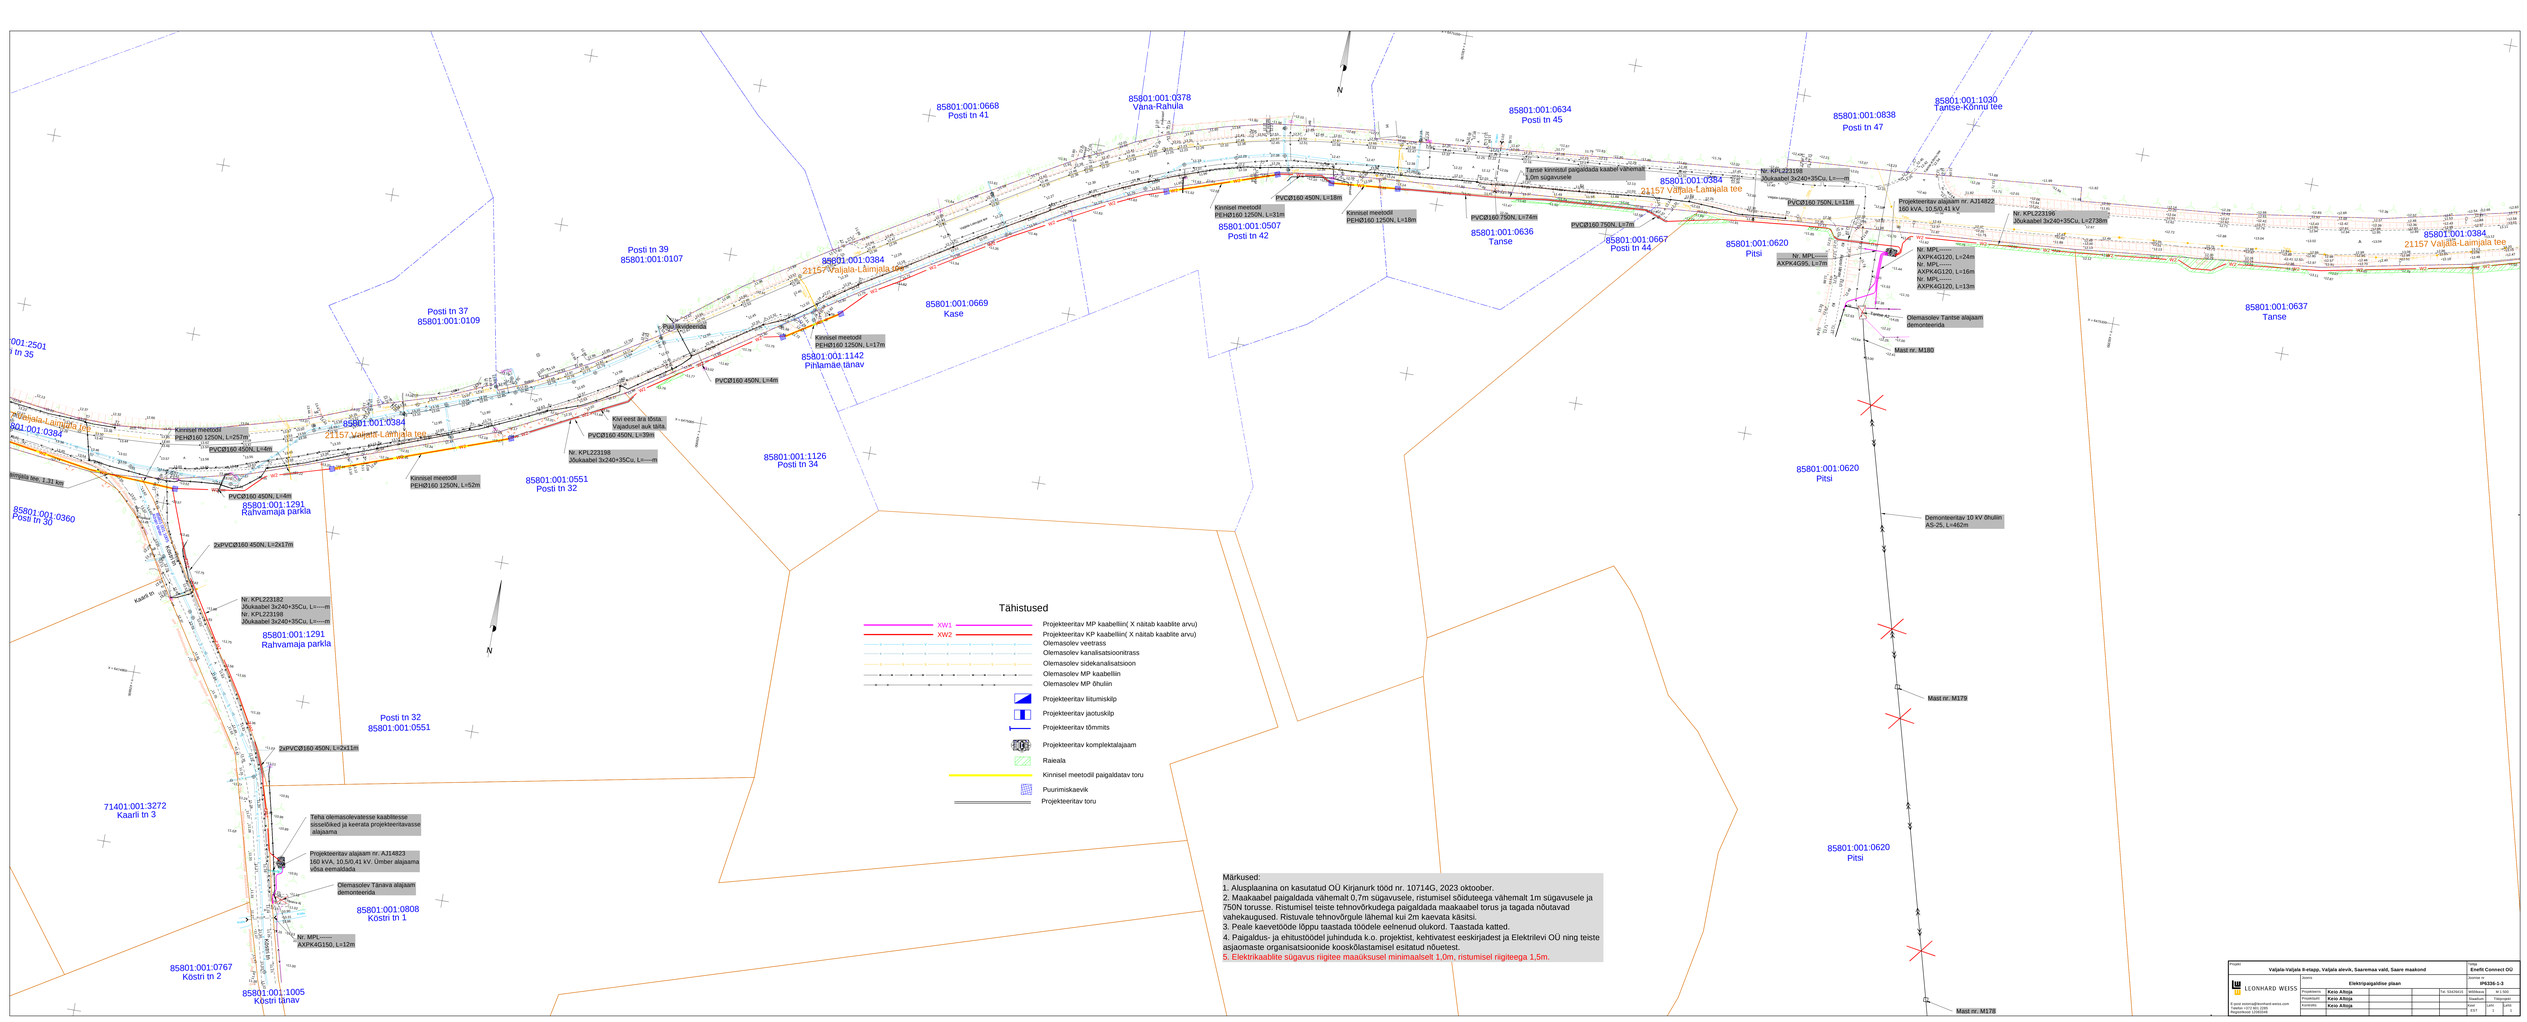
85801:001:0668
Posti tn 41
85801:001:0378
Vana-Rahula
85801:001:0634
Posti tn 45
85801:001:0838
Posti tn 47
85801:001:1030
Tartse-Kõnnu tee
Posti tn 39
85801:001:0107
85801:001:0384
21157 Valjala-Lâmjala tee
85801:001:0507
Posti tn 42
85801:001:0636
Tanse
85801:001:0667
Posti tn 44
85801:001:0620
Pitsi
85801:001:0637
Tanse
Posti tn 37
85801:001:0109
85801:001:0669
Kase
85801:001:1142
Pihlamäe tänav
85801:001:1126
Posti tn 34
85801:001:0551
Posti tn 32
85801:001:1291
Rahvamaja parkla
85801:001:0360
Posti tn 30
Posti tn 32
85801:001:0551
71401:001:3272
Kaarli tn 3
85801:001:0808
Köstri tn 1
85801:001:0767
Köstri tn 2
85801:001:1005
Köstri tänav
Kaarli tn
Köstri tn
Pitsi
Tähistused
XW1
XW2
Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
Olemasolev veetrass
Olemasolev kanalisatsioonitrass
Olemasolev sidekanalisatsioon
Olemasolev MP kaabelliin
Olemasolev MP õhuliin
Projekteeritav liitumiskilp
Projekteeritav jaotuskilp
Projekteeritav tõmmits
Projekteeritav komplektalajaam
Raiеala
Kinnisel meetodil paigaldatav toru
Puurimiskaevik
Projekteeritav toru
Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk töod nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.
Projekt
Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond
Tellija
Enefit Connect OÜ
Joonise nr
IP8336-1-3
Joonise pealkiri
Elektripaigaldise plaan
Projekteerib
LEONHARD WEISS
Projekteeris
Kevo Allaja
Kontrollis
Kevo Allaja
Vastutav
Kevo Allaja
Mõõtkava 1 : 1000
Formaat A1
Leht 1
Lehti 1