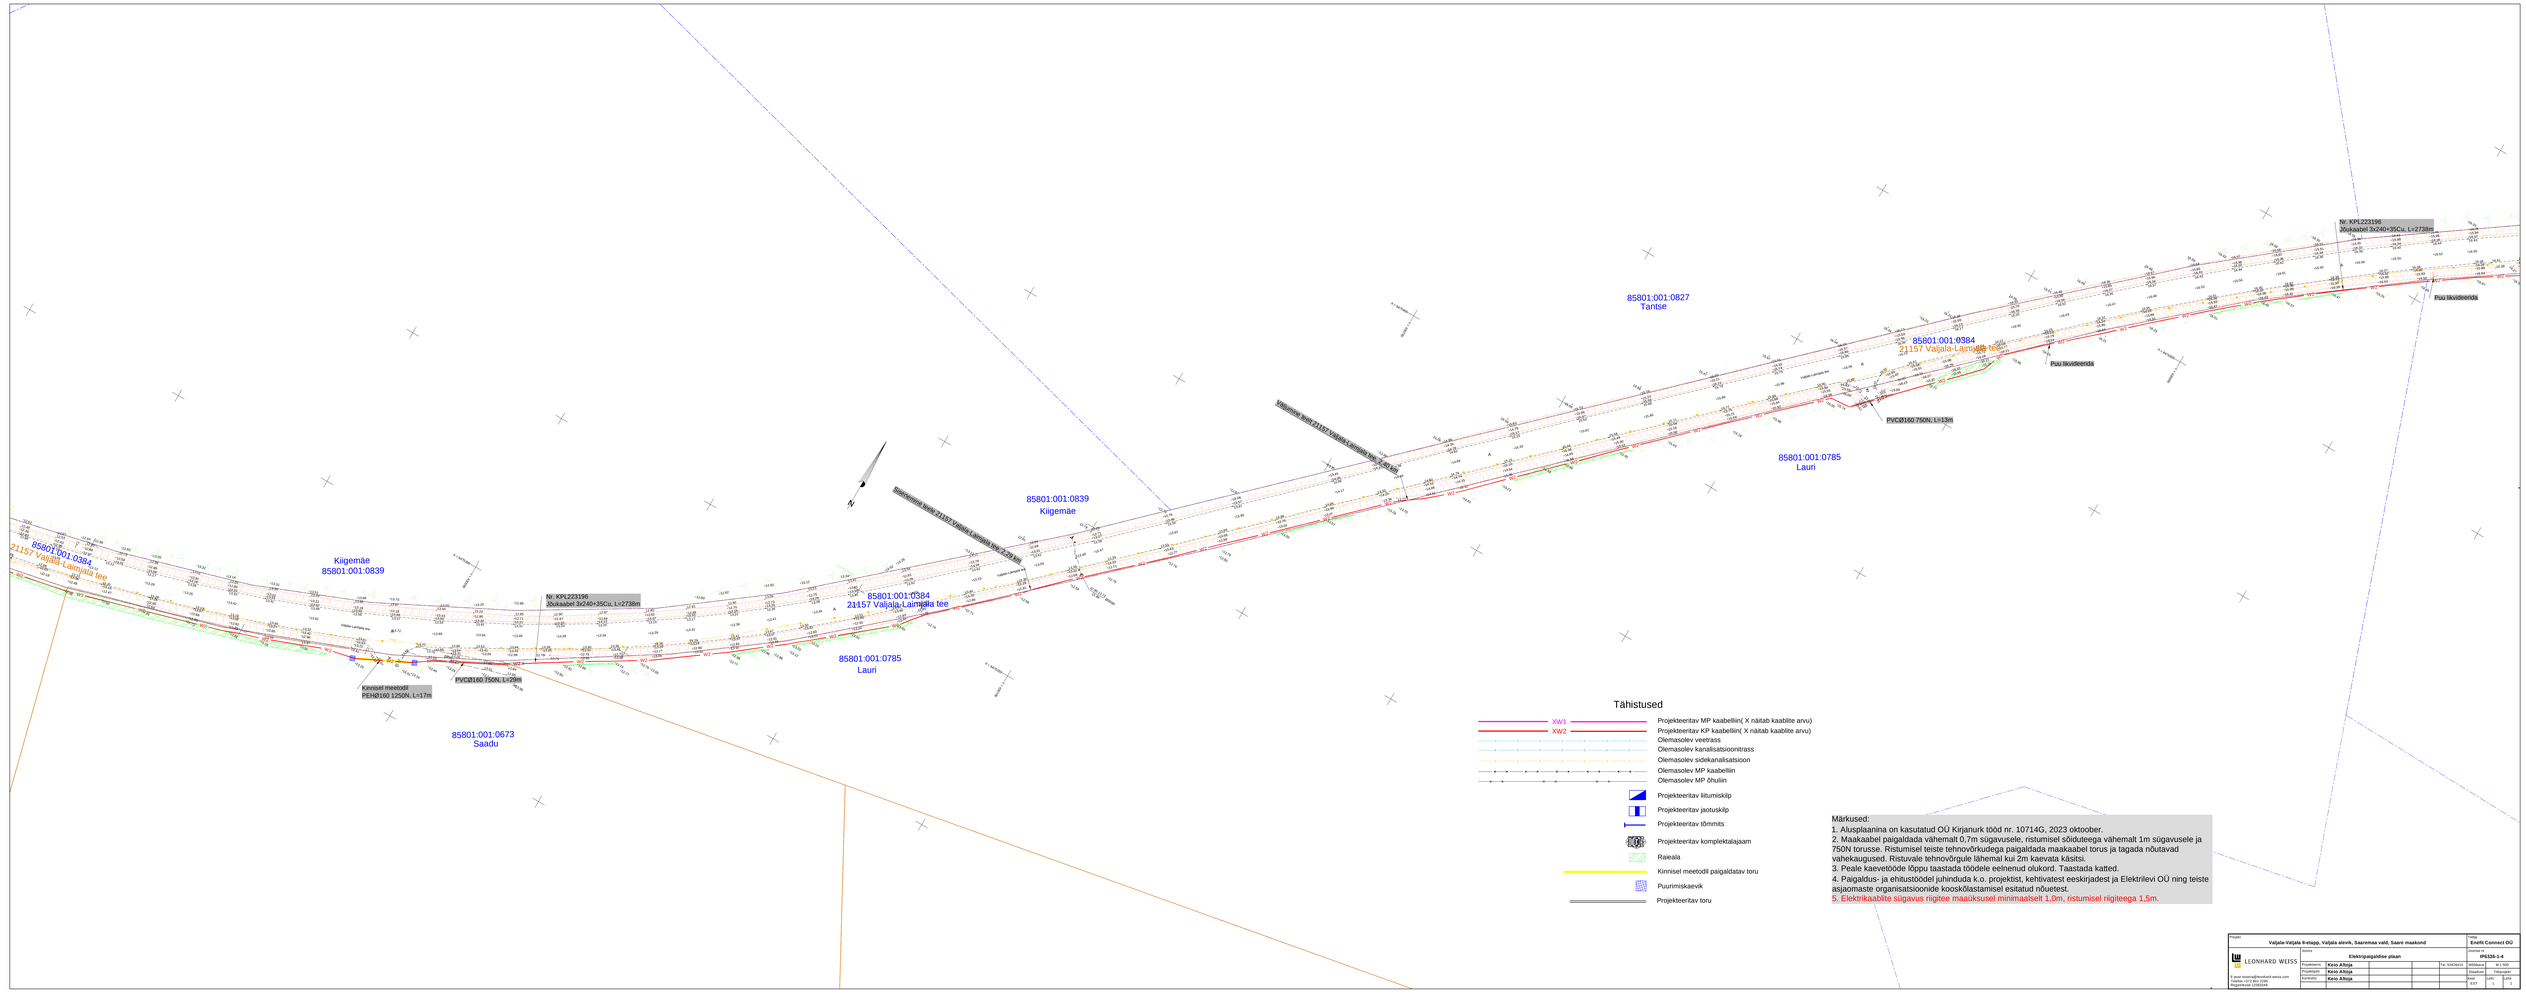

Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioontrass
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev õhuliin
- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav jaotuskilp
- Projekteeritav tõmmits
- Projekteeritav komplektalajaam
- Raieala
- Kinnisel meetodil paigaldatav toru
- Puurimiskaevik
- Projekteeritav toru

Märkused:
1. Aluslaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 10714G, 2023 oktoober.
2. Maakaabel paigaldada vähemalt 0,7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
3. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
4. Paigaldus- ja ehitustööde juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsiooniide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Elektrikaablite sügavus riigitee maauksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.

Projekt:	Valjala-Valjala II-etapp, Valjala alevik, Saaremaa vald, Saare maakond							Tellija:	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Elektripaigaldise plaan							Joonise nr	IP6336-1-4
Projekteeris	Kevo Allaja						Tel: 5162643	Mõõtkava	M 1:500
Projektijuht	Kevo Allaja							Töösituur	Põhiplaan
Kontrollis	Kevo Allaja							Staad	Leht Lehti
								4.0.1	1 1