



### KATTE TAASTAMISED


#### 1-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

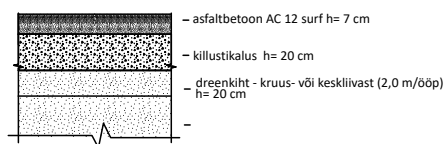


#### 2-kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine

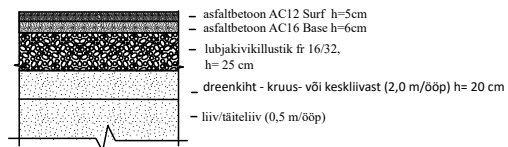


#### Haljasala katte taastamine

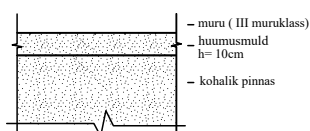

#### Kruuskatte taastamine



#### Killustikkatte taastamine

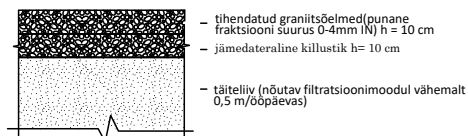

### MÄRKUSED:

- Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( $\geq 15$  cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
- Haritavaal põllumaal paigaldada kaabel või kaabel koos toruga minimaalselt 1,0m sügavusele.

Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega ristumisel (torus/ilma toruta)

Nimetus	Paralleelkulgemisel	Ristumisel
Vee-, dreanaži- ja kanalisatsioonitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	$\geq 0,2 / \geq 0,3$
Sidekaabel	$\geq 0,25 / \geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$
Gaasitoru	$\geq 1,0 / > 1,0$	- / $\geq 0,3$ (kaabel terashülslis)
Kaugküttetorustik, kanali pealispind	- / $\geq 2$	- / $\geq 0,2$
Elektrikaabel	- / $\geq 0,5$	$\geq 0,1 / \geq 0,3$

Tellijaja:  
Enefit Connect OÜ



Adress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714  
MTR: TEL002388  
Reg. nr: 12688881  
Telefon: +372 553 4119  
E-mail: jaanus@stromtec.ee

Kuupäev: 02.08.2023

Töö nr: 23-87

Joonise nr: 002

Möötkava: Skeem/A4

Töö nimetus: Havi tee 14, 16, 18, 20 ja 22 kinnistute liitumine elektrivõrguga Saku alevik Saku vald Harju maakond. LR9313. Tööprojekt.

Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935

Joonise nimetus: Katete taastamise joonis

Kontrollis: Jaanus Kaldoja