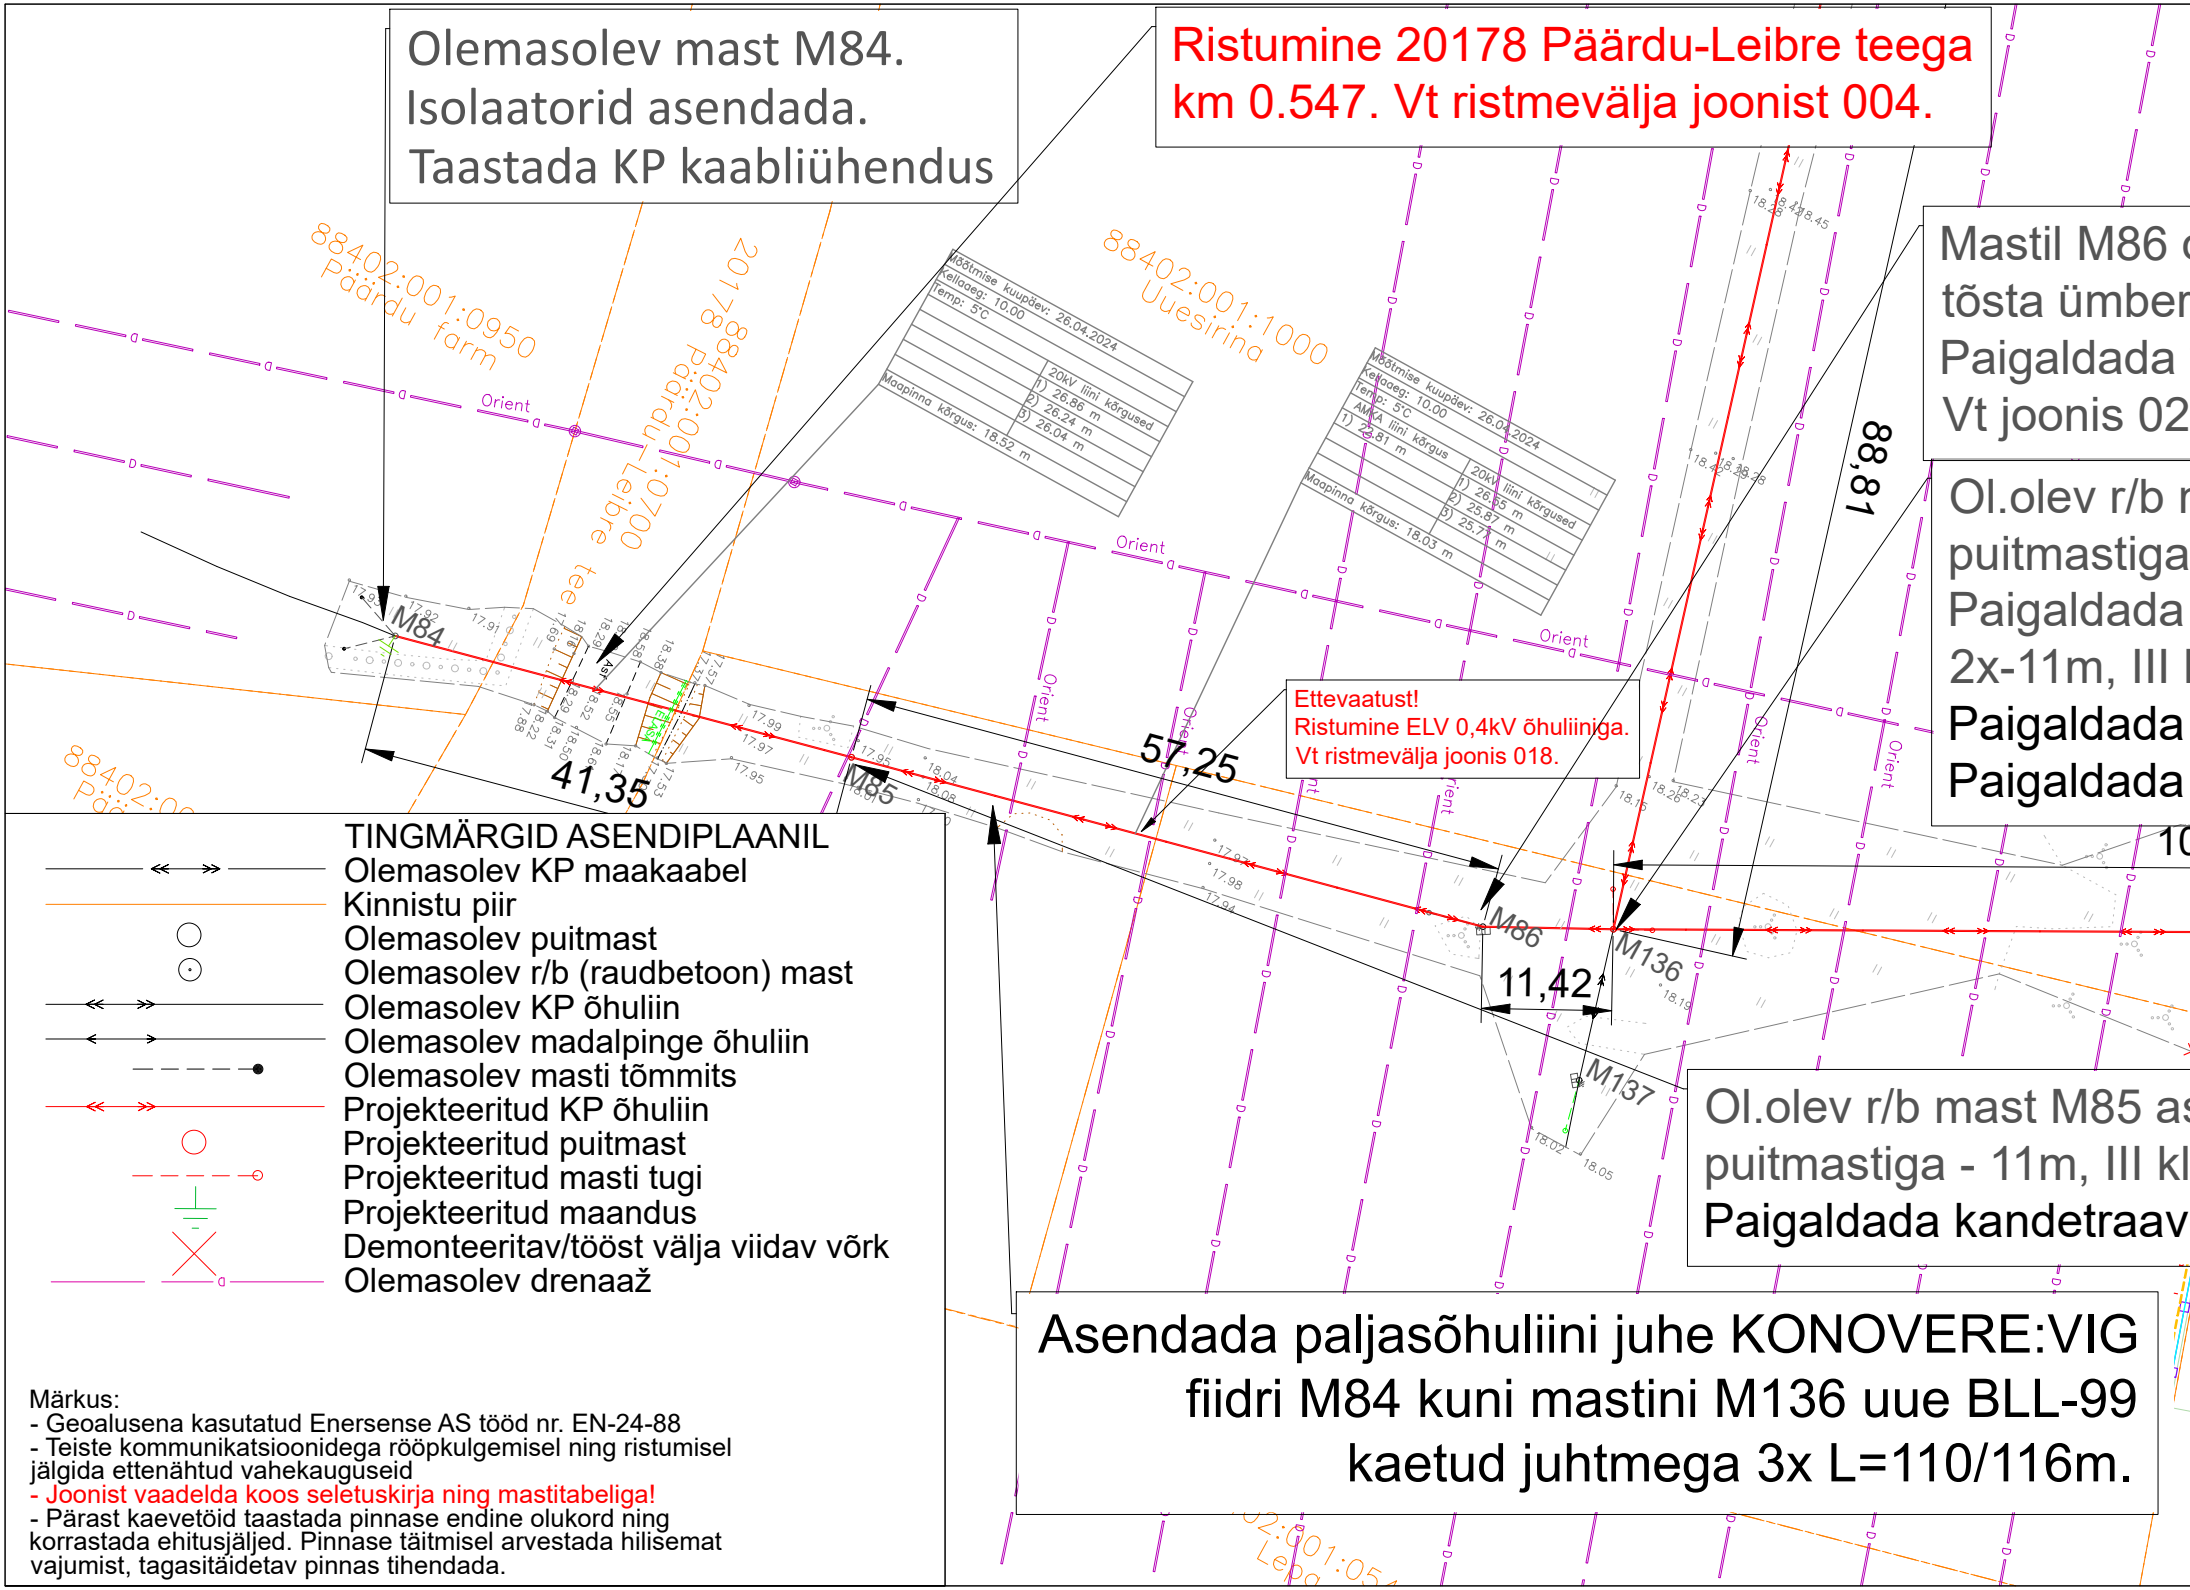
88402:001:0950
Pärdu farm
20178
88402:001:0700
Pärdu-Leibre tee
88402:001:1000
Uuesirina
Orient
M84
M85
M86
M136
M137
41,35
57,25
11,42
88,81
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 10.00
Temp: 5°C
20kV liini kõrgused
1) 26.86 m
2) 26.24 m
3) 26.04 m
Maapinna kõrgus: 18.52 m
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 10.00
Temp: 5°C
AMKA liini kõrgus
1) 22.81 m
20kV liini kõrgused
1) 26.55 m
2) 25.87 m
3) 25.77 m
Maapinna kõrgus: 18.03 m
88402:00
Pä
02:001:05
Lep

Olemasolev mast M84.
Isolaatorid asendada.
Taastada KP kaabliühendus

Ristumine 20178 Päärdu-Leibre teega
km 0.547. Vt ristmevälja joonist 004.

Mastil M86 c
tõsta ümber
Paigaldada
Vt joonis 02

Ol.olev r/b r
puitmastiga
Paigaldada
2x-11m, III k
Paigaldada
Paigaldada

10

Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga.
Vt ristmevälja joonis 018.

Ol.olev r/b mast M85 as
puitmastiga - 11m, III kl
Paigaldada kandetraav

Asendada paljasõhuliini juhe KONOVERE:VIG
fiidri M84 kuni mastini M136 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=110/116m.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

——«—»——	Olemasolev KP maakaabel
——	Kinnistu piir
○	Olemasolev puitmast
⊙	Olemasolev r/b (raudbetoon) mast
—«—»—	Olemasolev KP õhuliin
—←—→—	Olemasolev madalpinge õhuliin
– – – –●	Olemasolev masti tõmmits
—«—»—	Projekteeritud KP õhuliin
○	Projekteeritud puitmast
– – – –○	Projekteeritud masti tugi
⏚	Projekteeritud maandus
╳	Demonteeritav/tööst välja viidav võrk
——a——	Olemasolev drenaaž

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-88
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- Joonist vaadelda koos seletuskirja ning mastitabeliga!
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

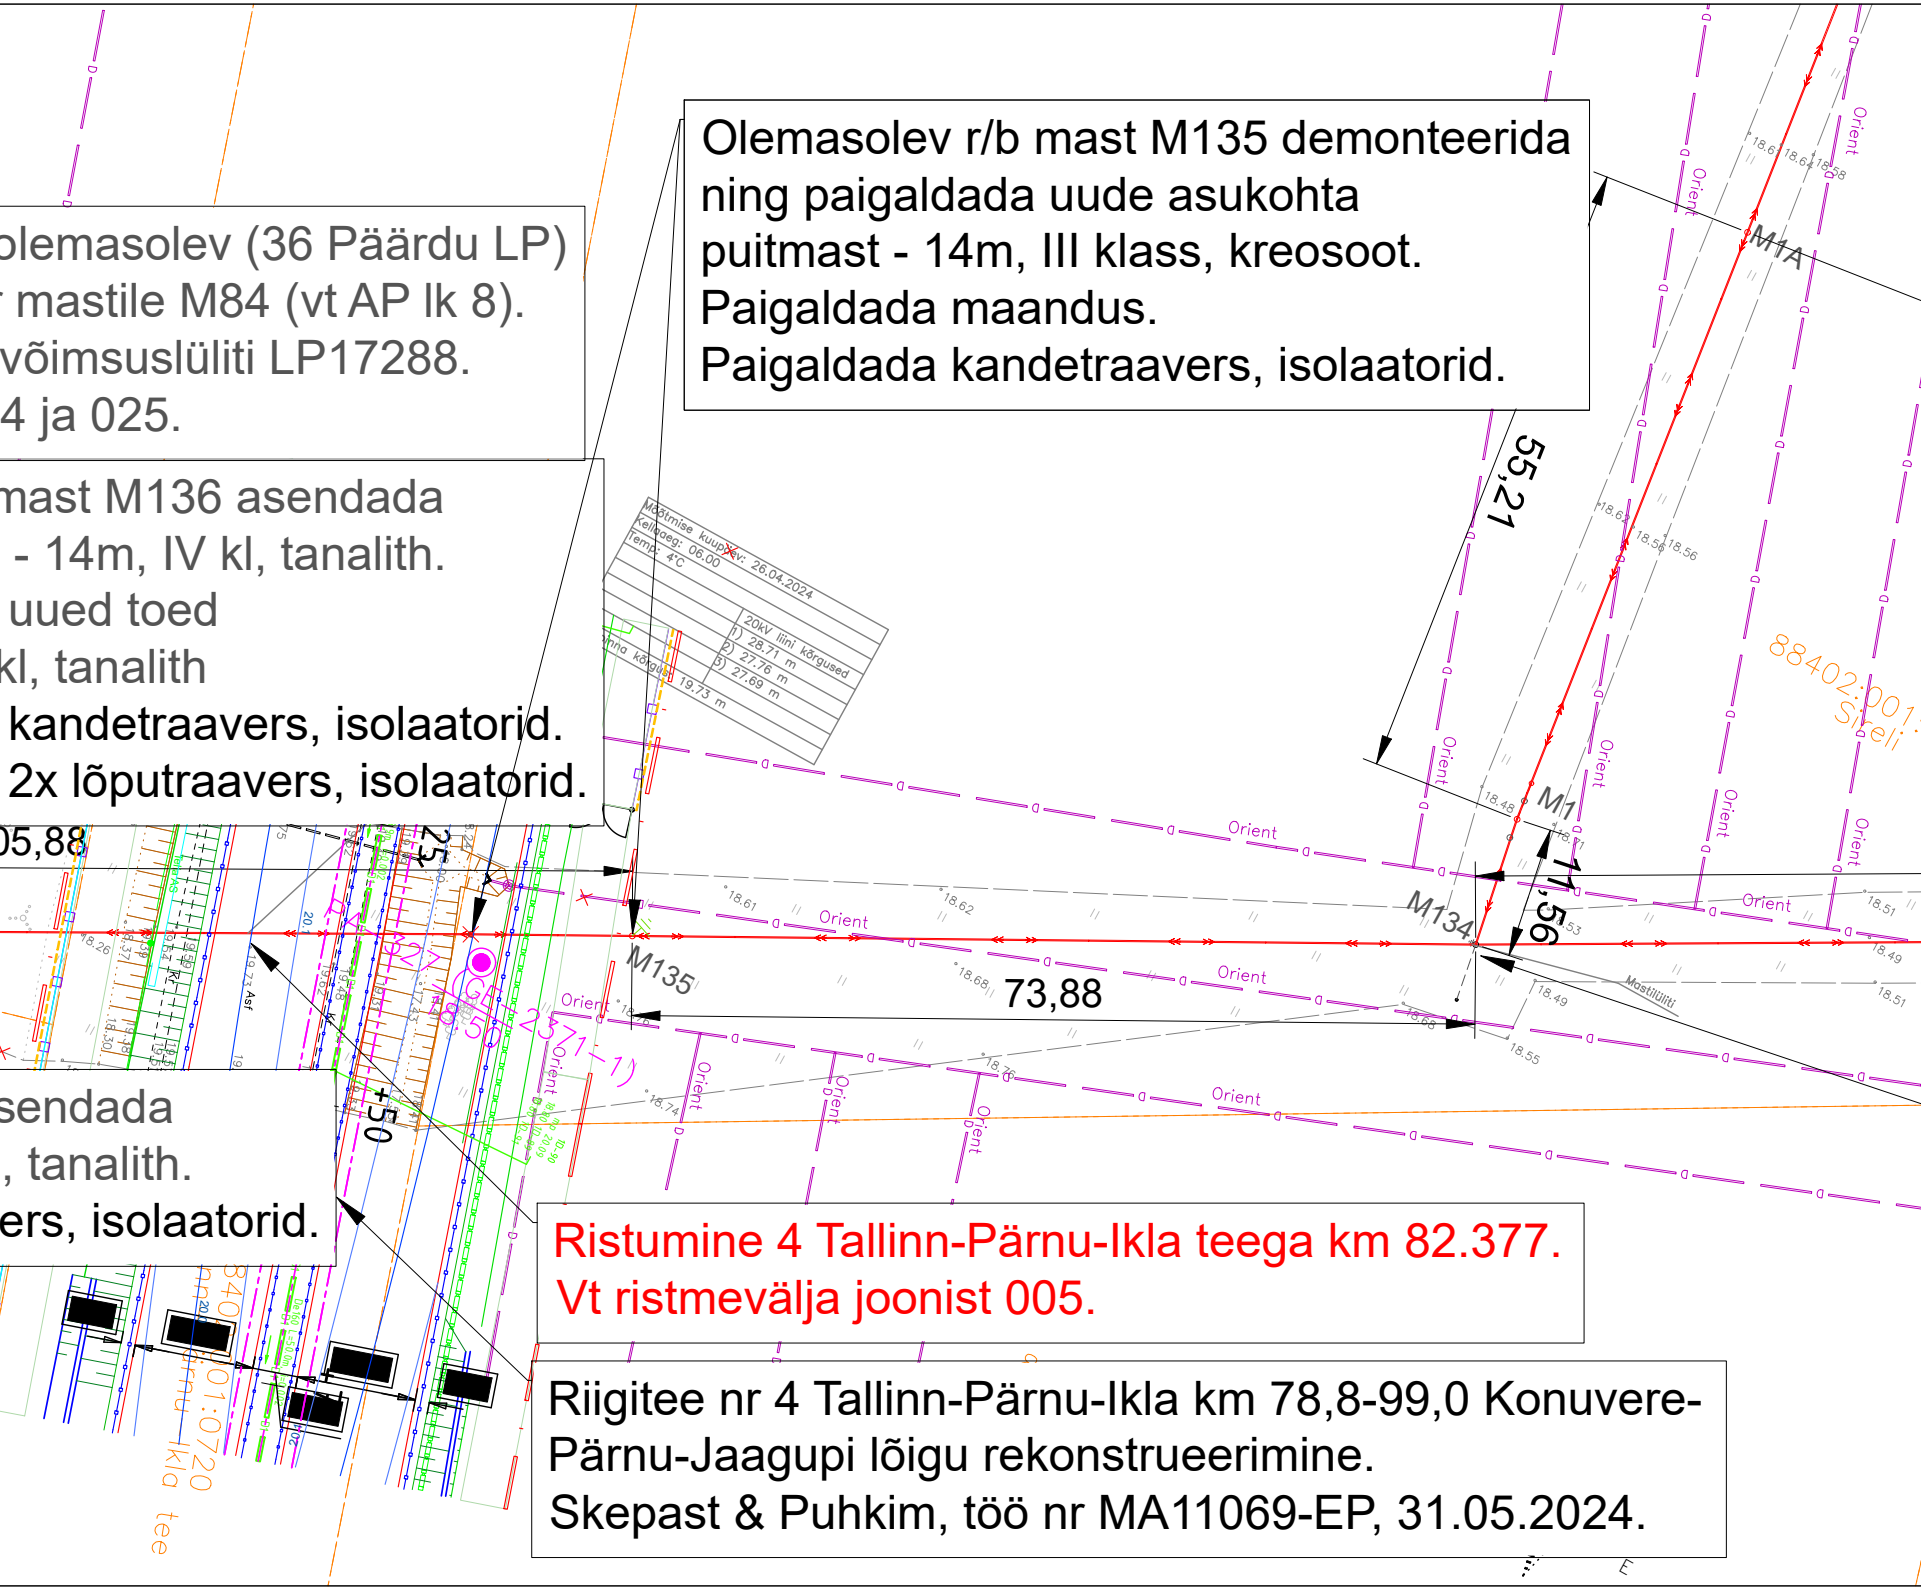
Mõõtmise kuupäev: 26.04.2024
Kellaaeg: 06.00
Temp: 4°C
20kV liini kõrgused
1) 28.71 m
2) 27.76 m
3) 27.69 m
nna kõrgus 19.73 m
M135
M134
M1
M1A
73,88
55,21
11,56
05,88
+50
Orient
Mastilüliti
88402:001
Sireli
840 01:0720
Pärnu-Ikla tee
Asf

olemasolev (36 Päärdu LP)
r mastile M84 (vt AP lk 8).
võimsuslüliti LP17288.
4 ja 025.

mast M136 asendada
- 14m, IV kl, tanalith.
uued toed
kl, tanalith
kandetraavers, isolaatorid.
2x lõputraavers, isolaatorid.

Olemasolev r/b mast M135 demonteerida
ning paigaldada uude asukohta
puitmast - 14m, III klass, kreosoot.
Paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

sendada
, tanalith.
ers, isolaatorid.

Ristumine 4 Tallinn-Pärnu-Ikla teega km 82.377.
Vt ristmevälja joonist 005.

Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 78,8-99,0 Konuvere-
Pärnu-Jaagupi lõigu rekonstrueerimine.
Skepast & Puhkim, töö nr MA11069-EP, 31.05.2024.

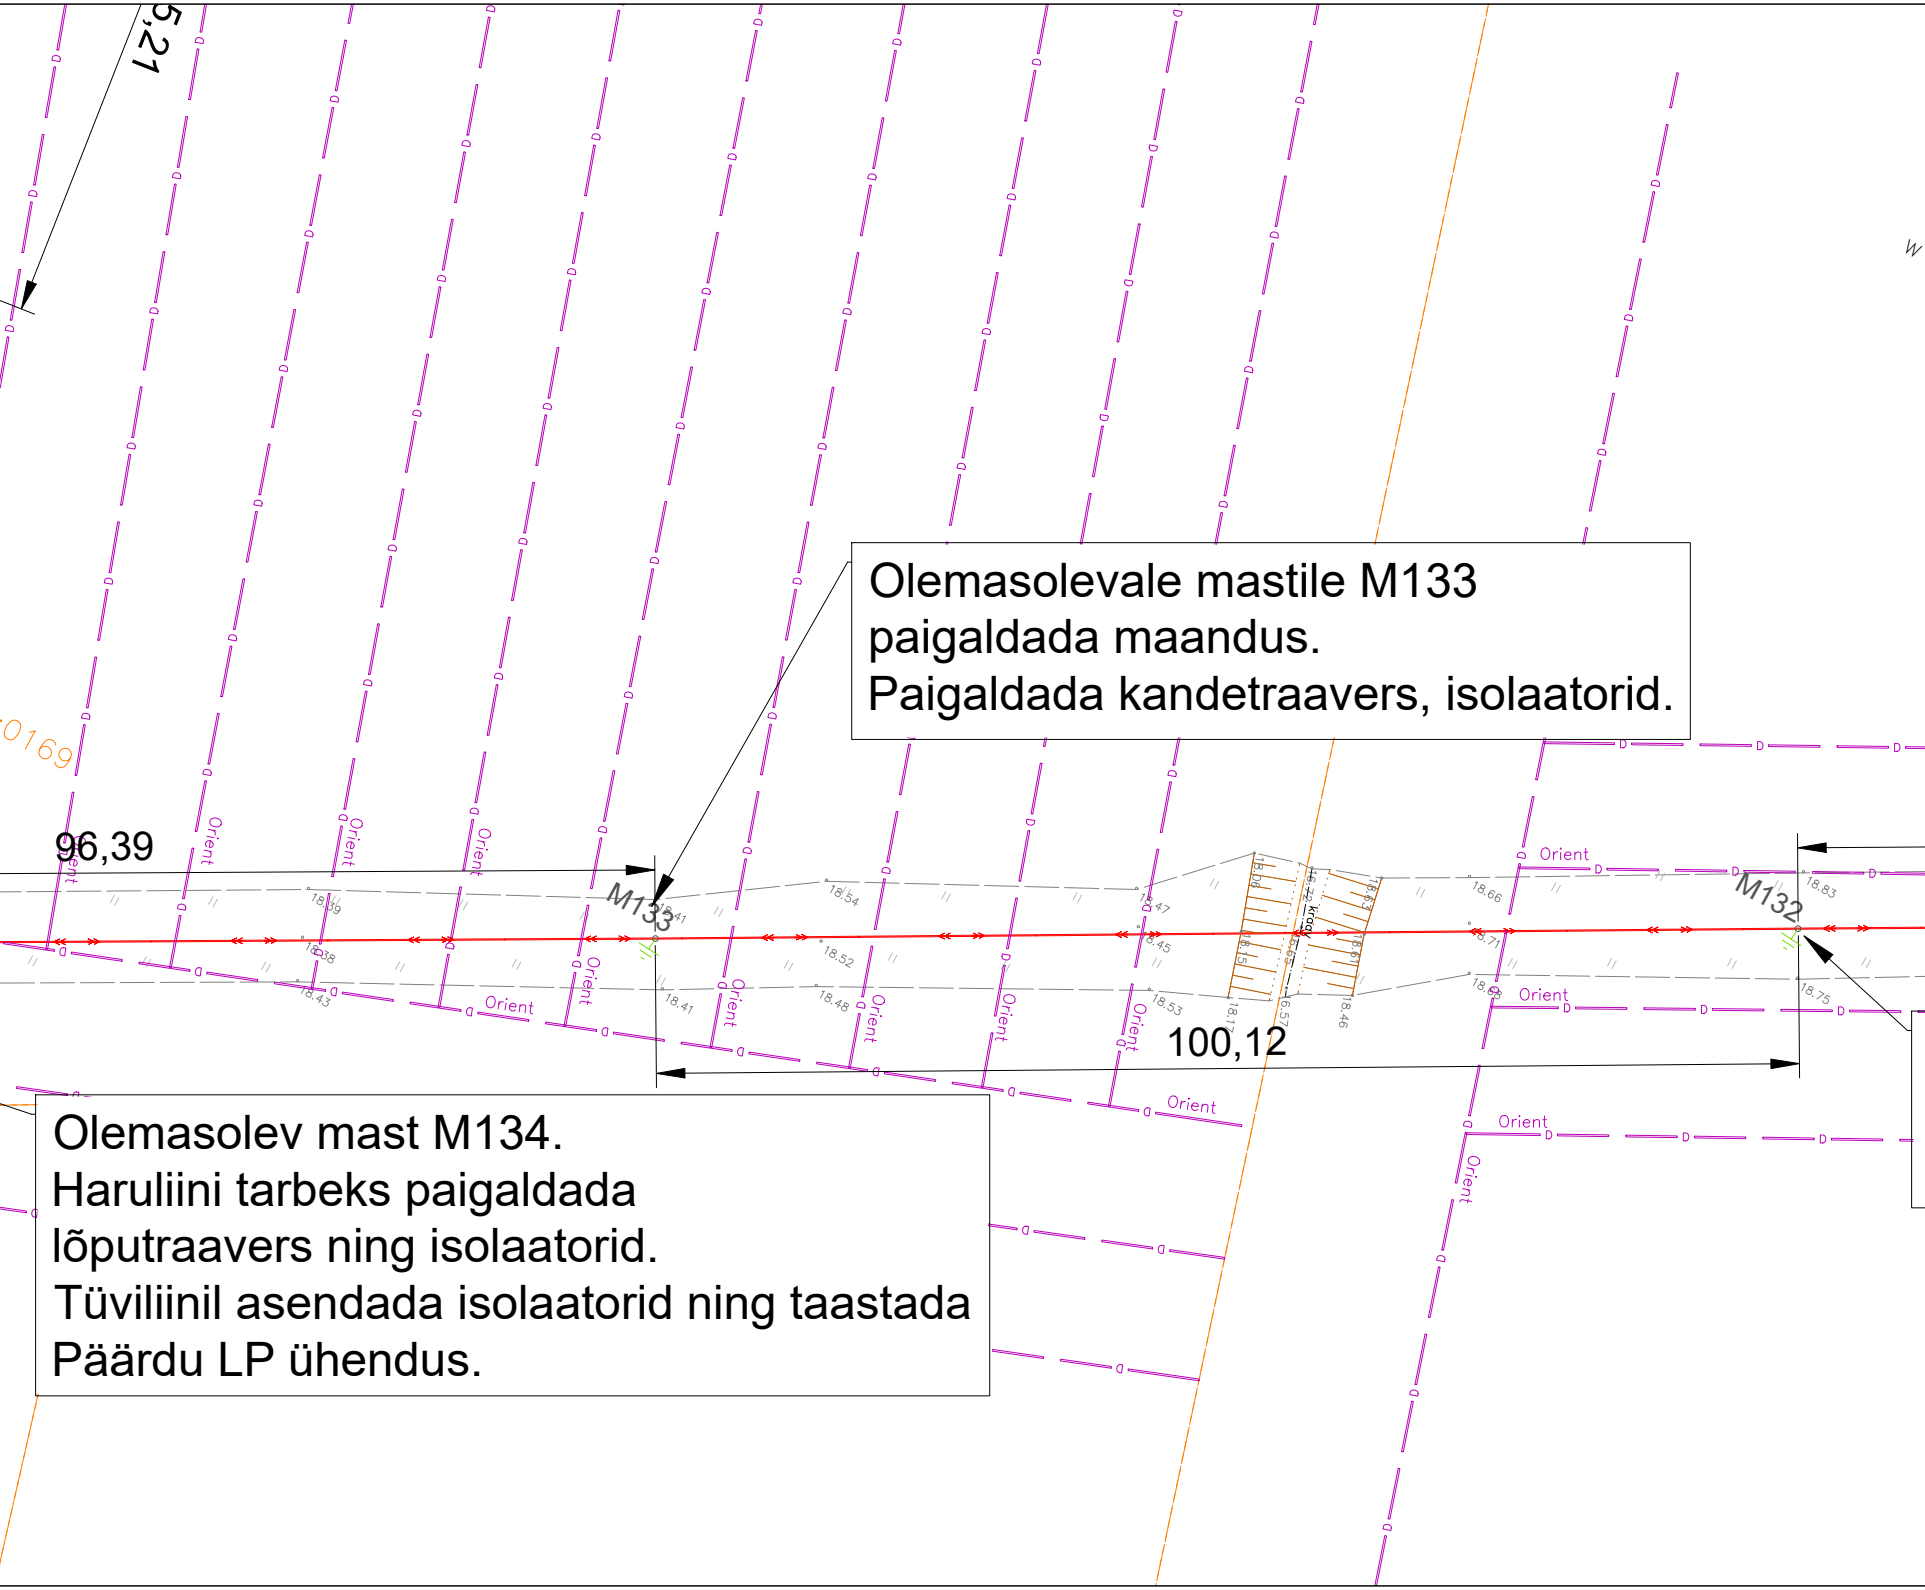
5,21
0169
96,39
M133
100,12
M132
Orient
Kraav
18.39
18.38
18.43
18.41
18.54
18.52
18.48
18.47
18.45
18.53
18.66
18.71
18.83
18.75
18.46
w

Olemasolevale mastile M133
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolev mast M134.
Haruliini tarbeks paigaldada
lõputraavers ning isolaatorid.
Tüviliinil asendada isolaatorid ning taastada
Päärdu LP ühendus.

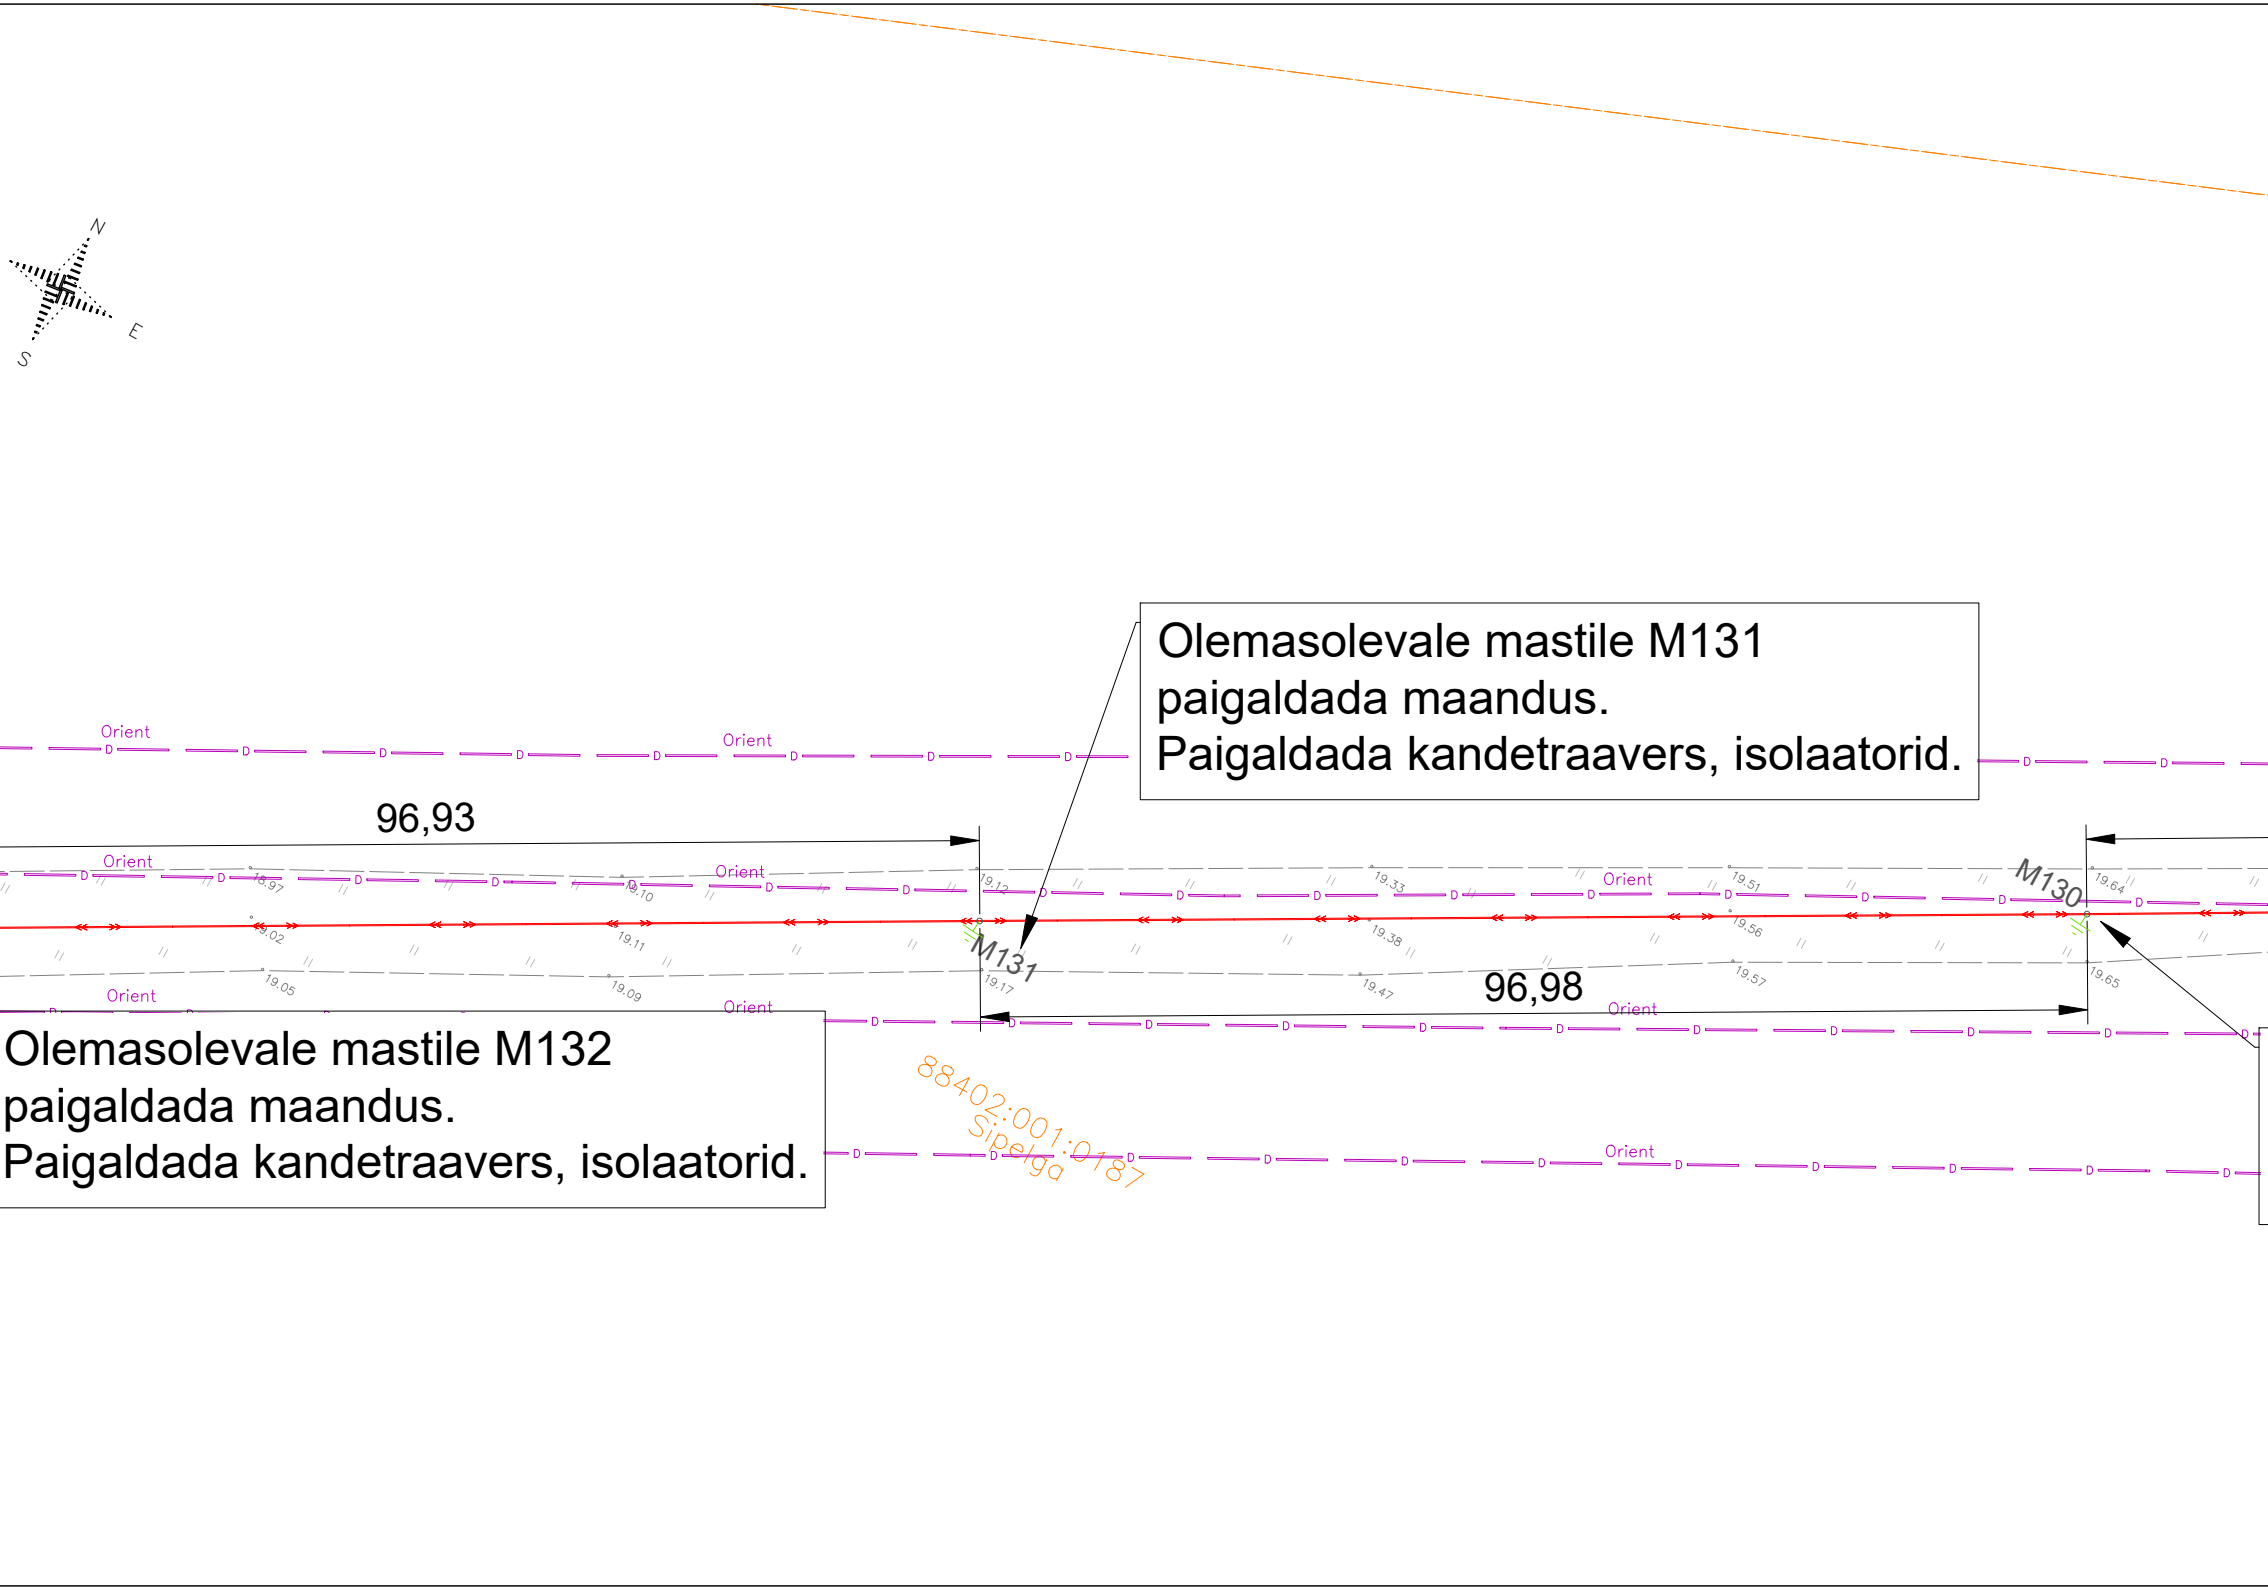

N
E
S
Orient
D
96,93
96,98
M131
M130
19.10
19.02
19.05
19.11
19.09
19.12
19.17
19.33
19.38
19.47
19.51
19.56
19.57
19.64
19.65
88402:001:0187
Sipelga

Olemasolevale mastile M131
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M132
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

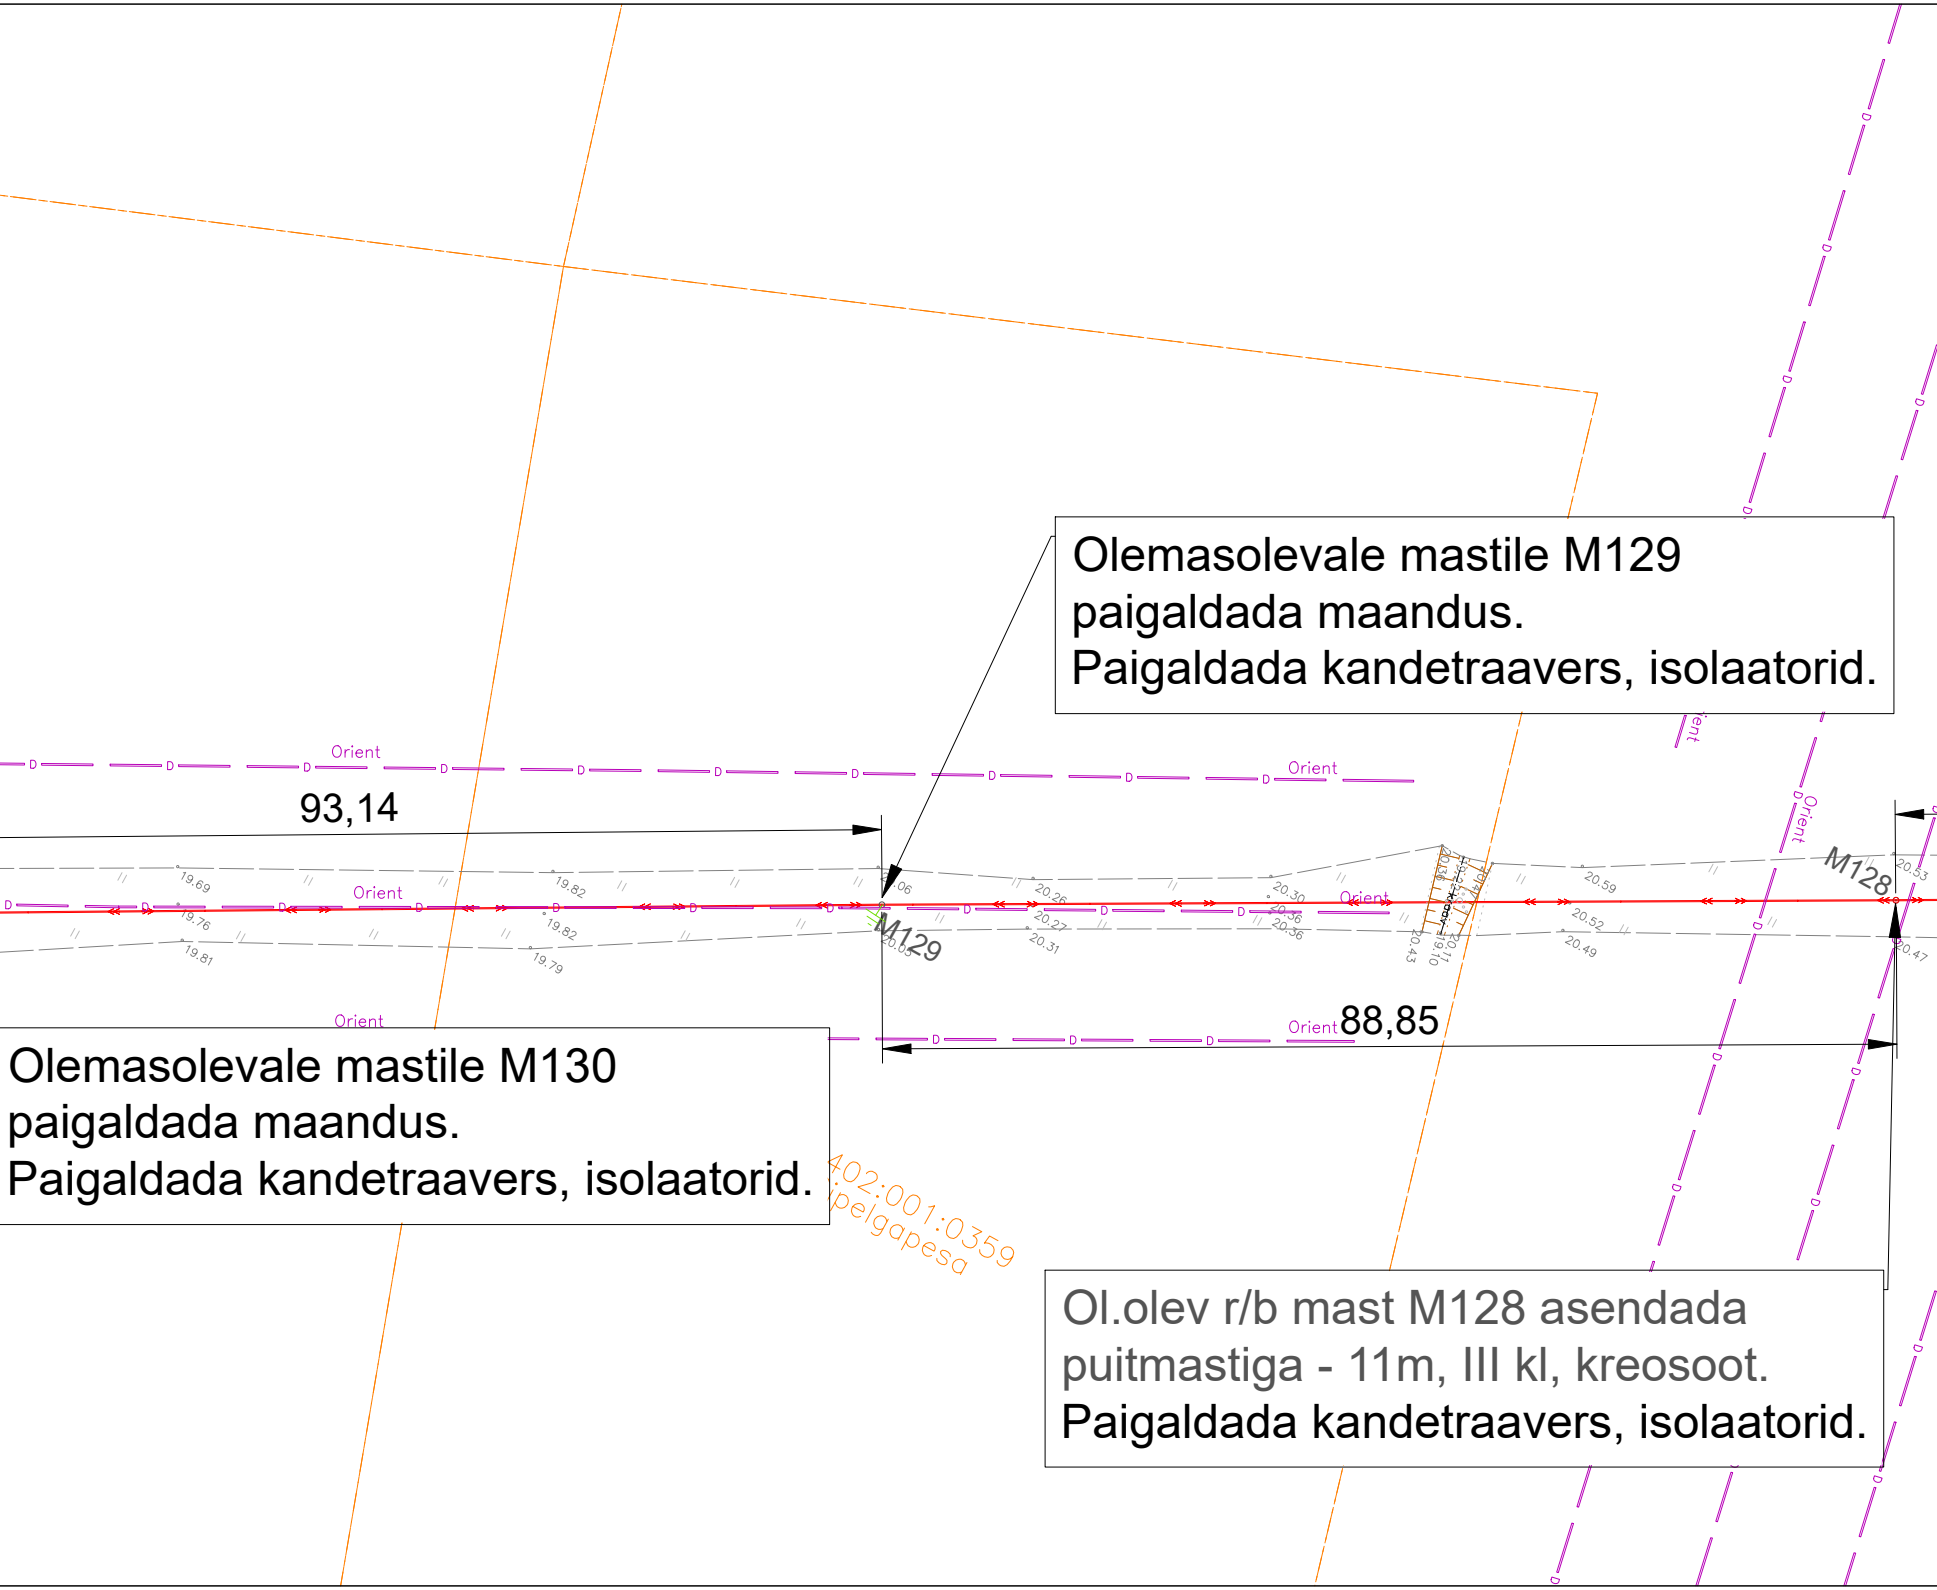

Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
Orient
93,14
88,85
M129
M128
19.69
19.76
19.81
19.82
19.82
19.79
20.26
20.27
20.31
20.30
20.36
20.36
20.43
20.59
20.52
20.49
20.53
20.47
402:001:0359
pelgapesa

Olemasolevale mastile M129
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Olemasolevale mastile M130
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b mast M128 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

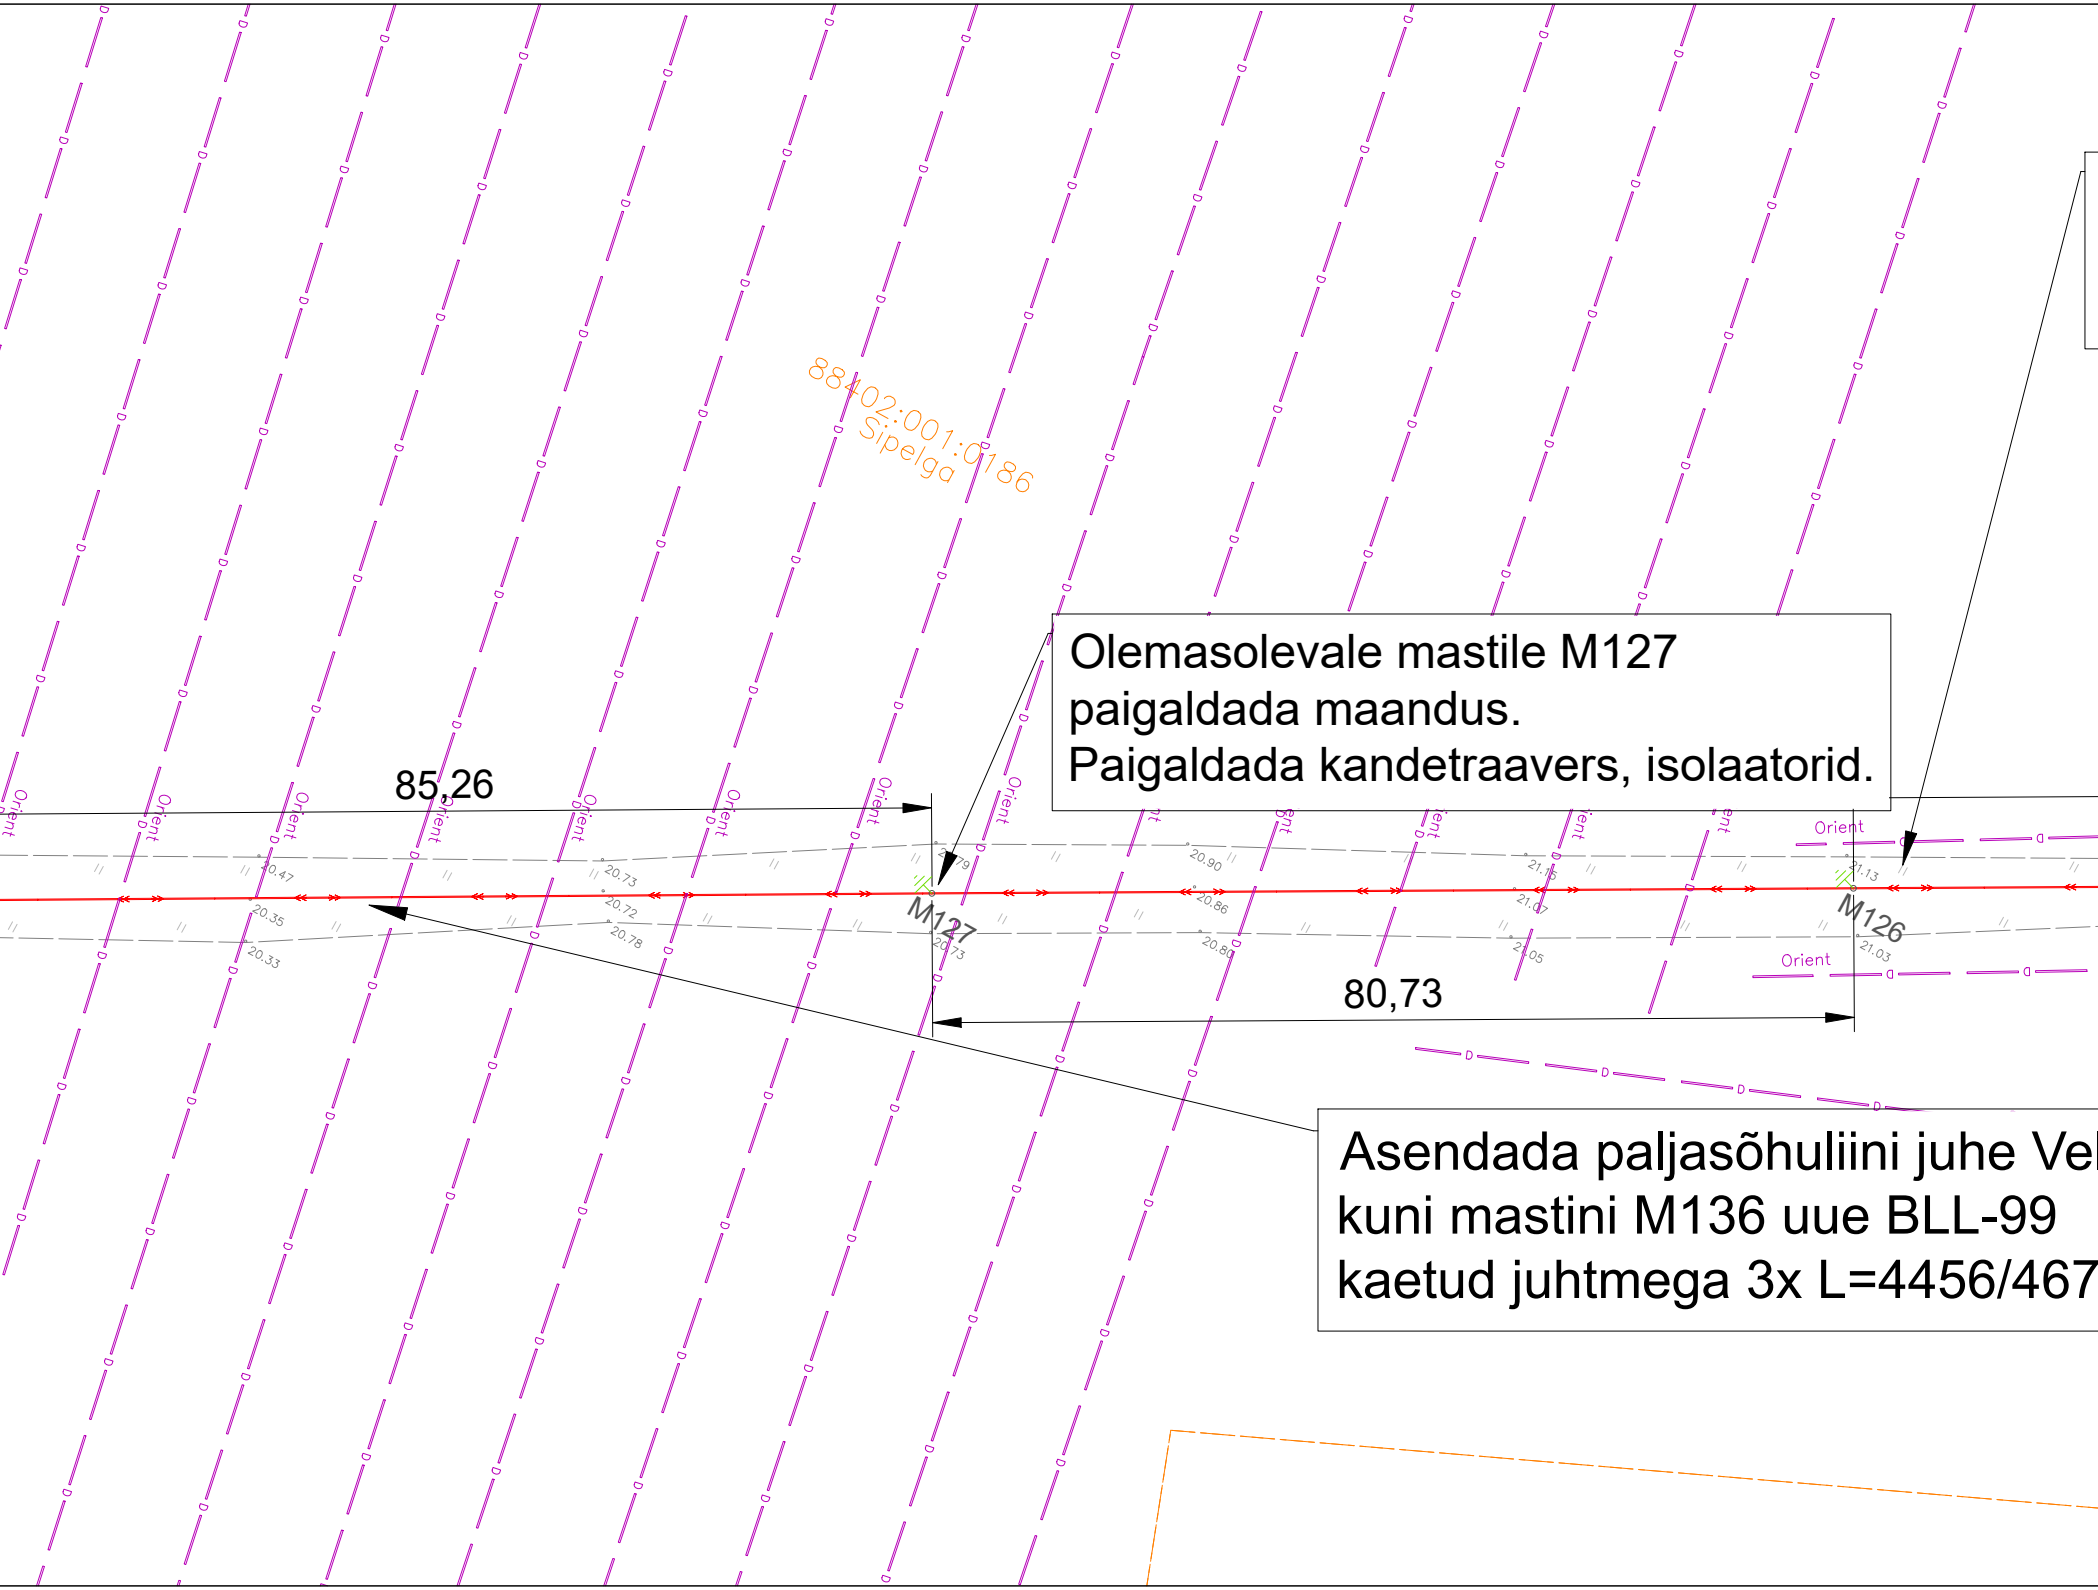
88402:001:0186
Sipelga
85,26
80,73
M127
M126
Orient
20.47
20.35
20.33
20.73
20.72
20.78
20.79
20.73
20.90
20.86
20.80
21.15
21.07
21.05
21.13
21.03

Olemasolevale mastile M127
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Asendada paljasõhuliini juhe Ve
kuni mastini M136 uue BLL-99
kaetud juhtmega 3x L=4456/467

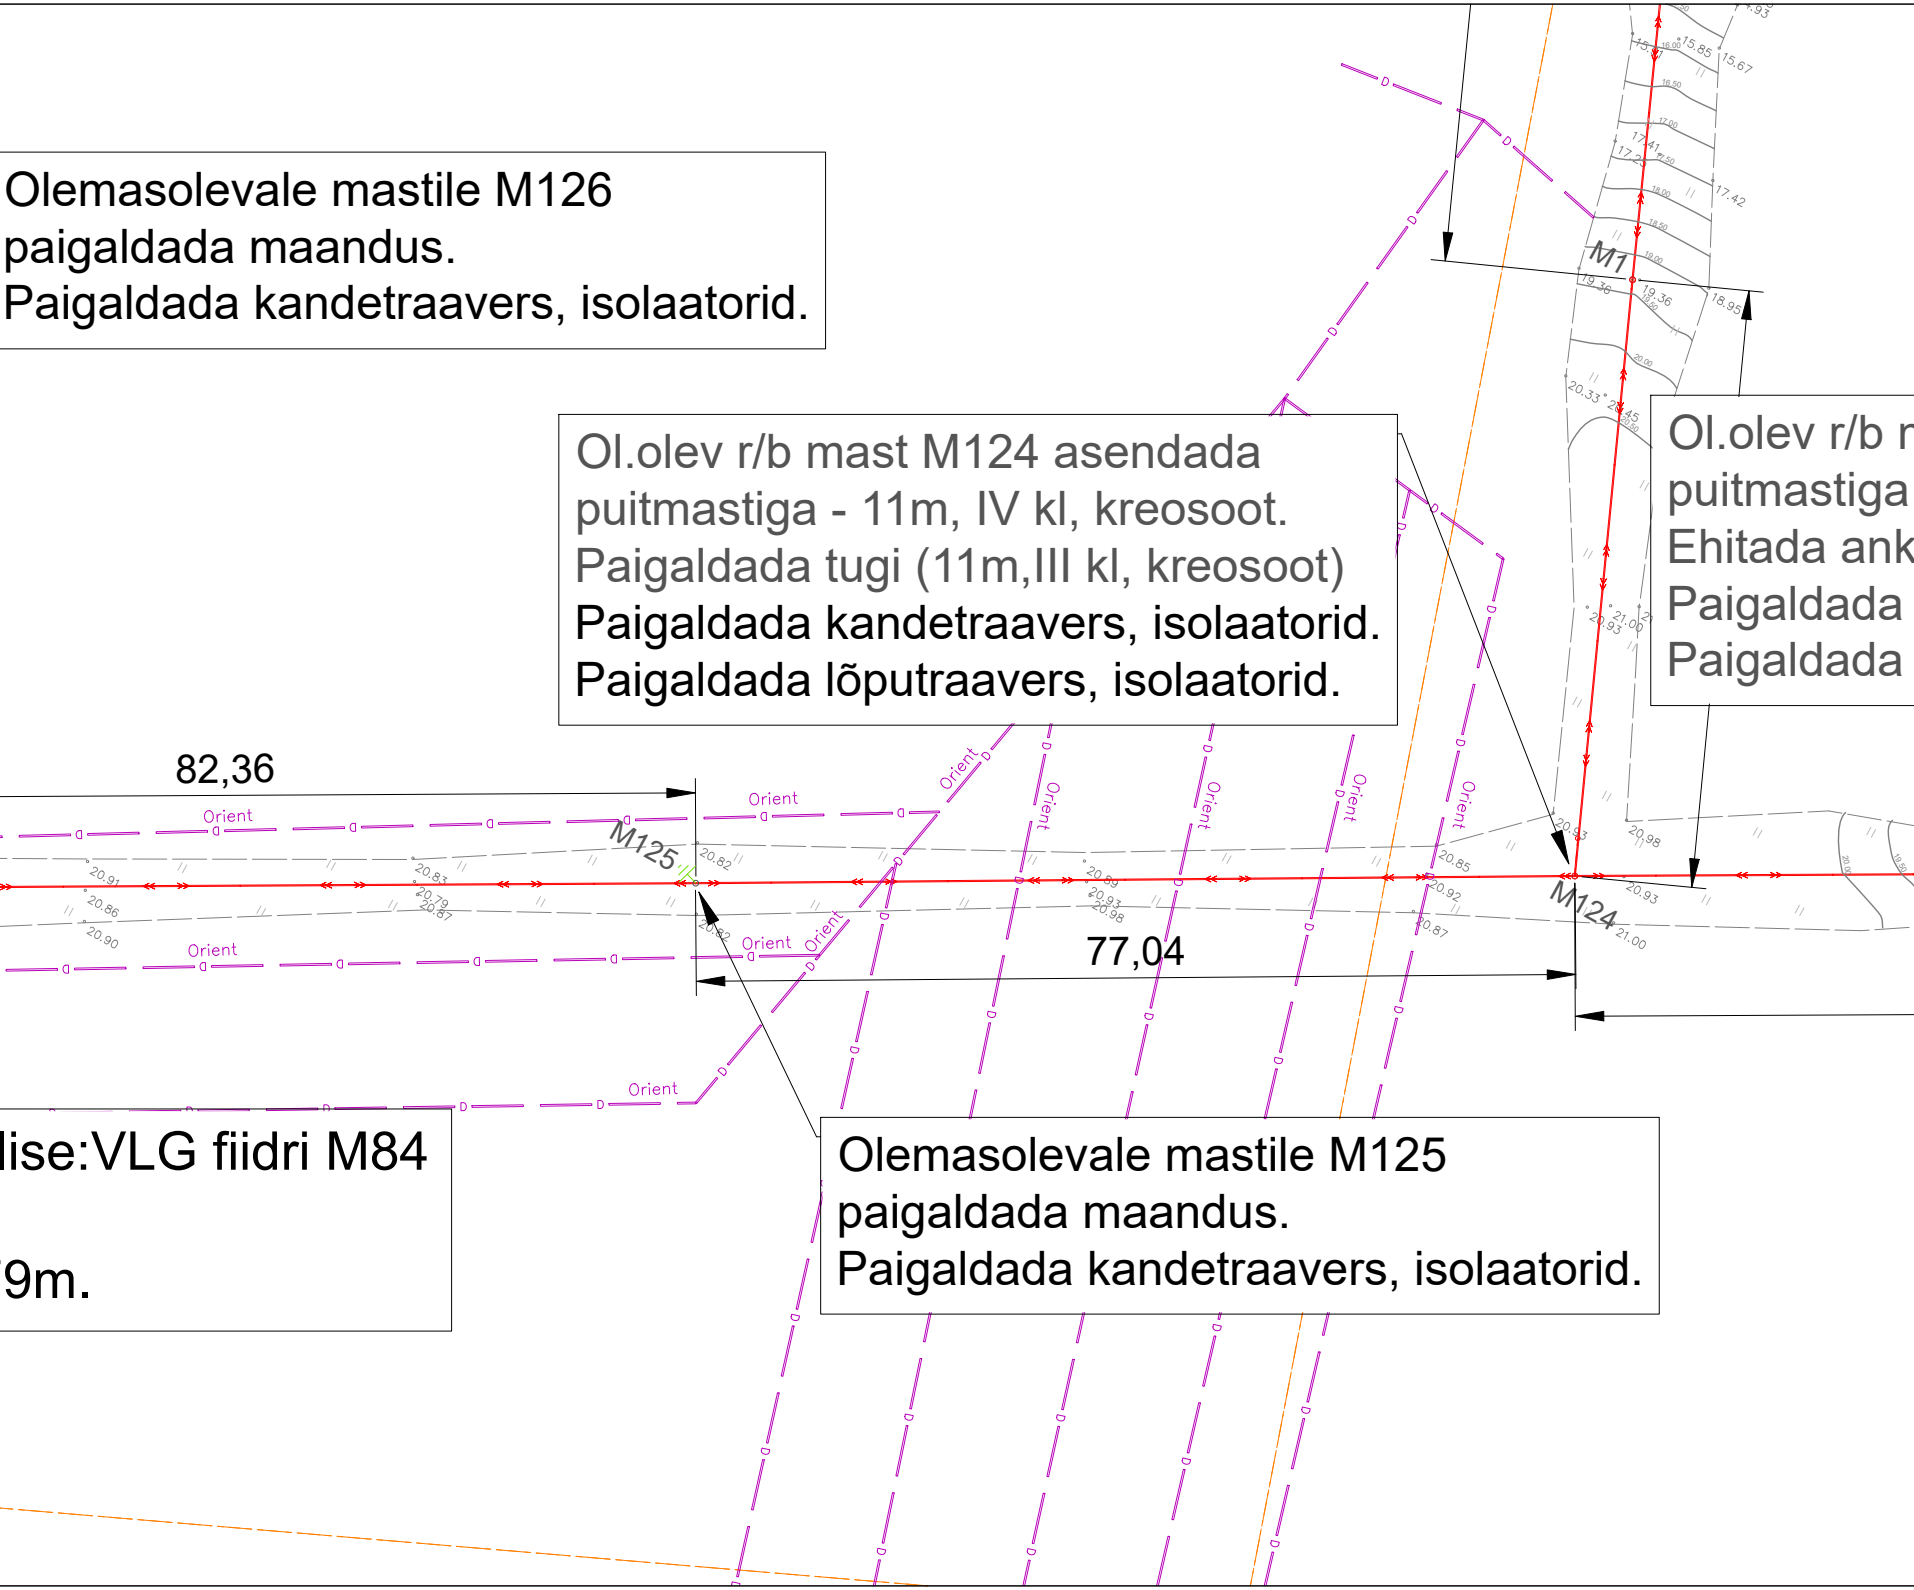
82,36
77,04
M125
M124
M1
Orient
D
15.85
15.67
17.41
17.25
17.42
19.36
18.95
20.33
21.00
20.93
20.98
20.85
20.92
20.87
20.59
20.98
20.82
20.83
20.79
20.91
20.86
20.90

Olemasolevale mastile M126
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b mast M124 asendada
puitmastiga - 11m, IV kl, kreosoot.
Paigaldada tugi (11m,III kl, kreosoot)
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.
Paigaldada lõputraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b r
puitmastiga
Ehitada ank
Paigaldada
Paigaldada

lise:VLG fiidri M84

9m.

Olemasolevale mastile M125
paigaldada maandus.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

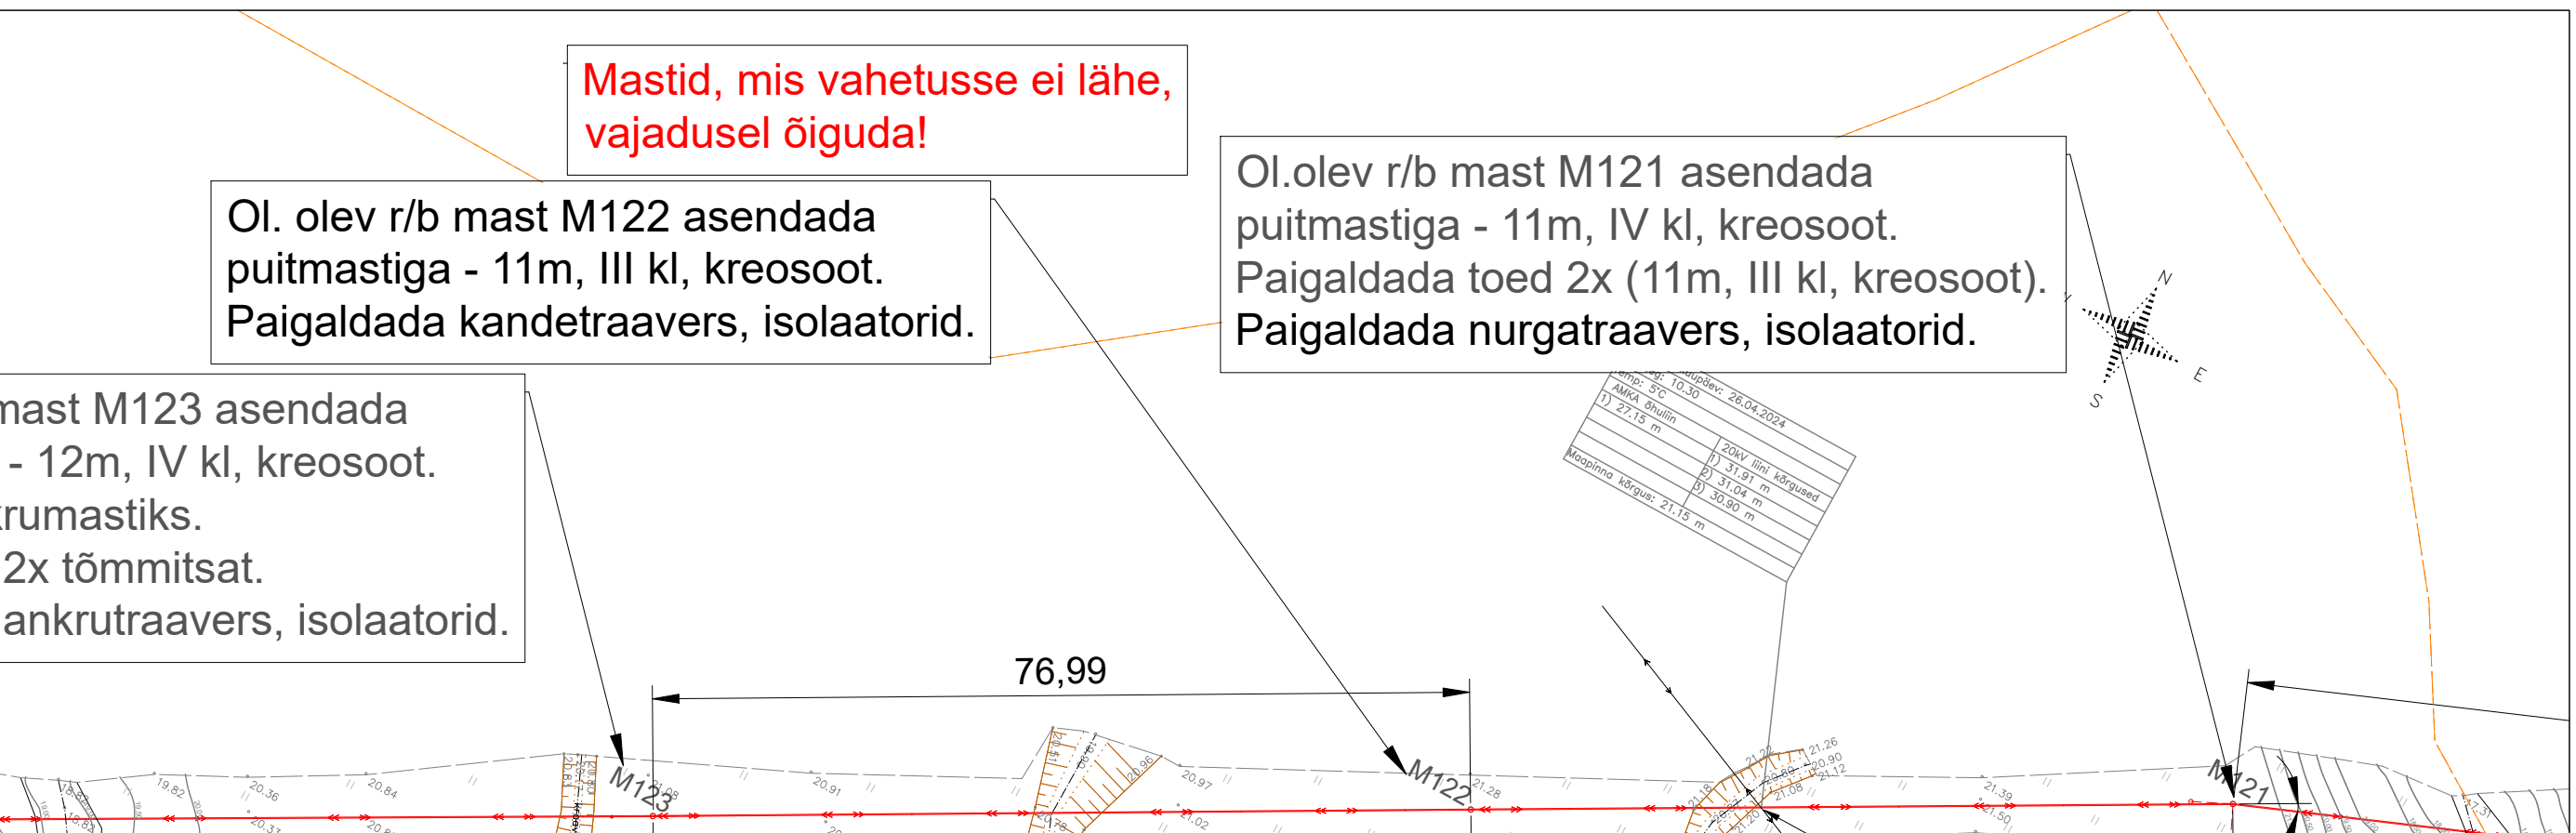
M123
M122
M121
76,99
91,26
71,78
7°
N
E
S
50404:002:0860
Velise metskond 17
eg: 10.30
uupäev: 26.04.2024
emp: 5°C
AMKA õhuliin
1) 27.15 m
20kV liini kõrgused
1) 31.91 m
2) 31.04 m
3) 30.90 m
Maapinna kõrgus: 21.15 m

Mastid, mis vahetusse ei lähe,
vajadusel õiguda!

Ol. olev r/b mast M122 asendada
puitmastiga - 11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada kandetraavers, isolaatorid.

Ol.olev r/b mast M121 asendada
puitmastiga - 11m, IV kl, kreosoot.
Paigaldada toed 2x (11m, III kl, kreosoot).
Paigaldada nurgatraavers, isolaatorid.

mast M123 asendada
- 12m, IV kl, kreosoot.
rumastiks.
2x tõmmitsat.
ankrutraavers, isolaatorid.

Ettevaatust!
Ristumine ELV 0,4kV õhuliiniga.
Vt ristmevälja joonis 020.
Kontrollida 0,4kV õhuliini mastide M6 ning M7
maanduspaigaldist.

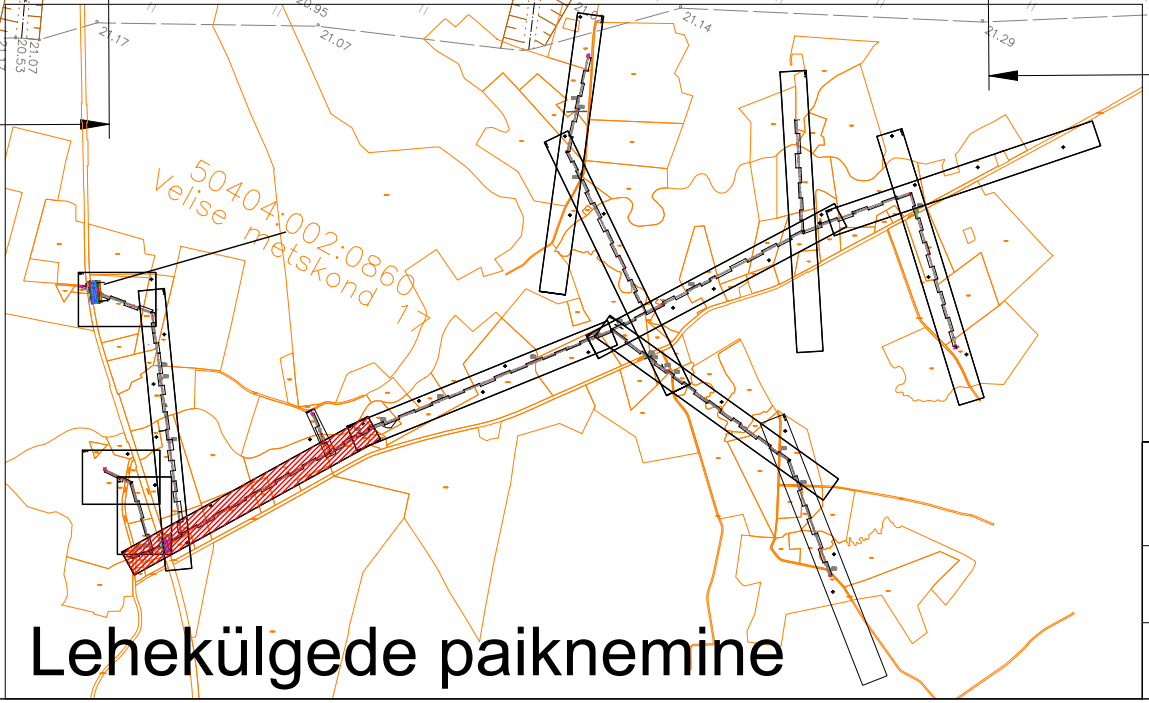
50404:002:0860
Velise metskond 17

Lehekülgede paiknemine

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 05.07.2024 Töö nr: 06/02/7059
Töö nimetus: Valgu-Velise, Märjamaa vald, Rapla maakond IP7059		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 / LK3 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Janar Kubbi	Leht: 3/15