


- MÄRKUSED**
1. Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
 2. Tagasitõlmisel panna sügavamale peenem pinnas.
 3. Täitmisel pinnas tihendada.
 4. Liivapadi on vajalik, kui kaevist rajatakse kruusasessse või kivisesse pinnasessse.
 5. Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
 6. Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelneva lahtikaevamise abil.
 7. Kaevamistöid kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
 8. Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.
 9. Kui kaablitrass tuleb rajada pasesse pinnasessse lõõkaamri abil, siis on lubatud paigaldusügavus min 0,5m maapinnast.

Märkus:

-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 7935G ja 8795G
-) Maandusi vaadata joonistelt 002
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõlmida pinnas tihendada.
-) Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiiajal
-) Töö lõppedes ei tohi tee peenrad olla olemasolevast teekattest kõrgemad ning peab olema tagatud pinnavee äravool teemaalt.
-) Tööde algusest informeerida Saaremaa vallavalitsust

Tellij:		Address Energia 4, Pärnu 80042	Kuupaev: 11.2022
Töö nimetus:	Ratta mü kaitsme nimivoolu suurendamine Käo küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550	Töö nr: LR6150
Joonise nimetus:	Üldpilaan	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Joon nr: 001 Mõõtkava: 1:1500 (A3)
		Projektiteerija Karmo Lillepöld	



joonis 001-2

38601:001:0350
Kulli-Mardi

Töö nr LR4907 mahus projekteeritud 10 kV kaabel KPL211637

Projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL390558 (AXPK 4G240, L=412 / 422m), AJ12750 F5 - JK63252.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kinnistul 27,57 - 27,92 km-l.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis 27,55 - 27,57 km-l.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 1250N D110 L=137m, kinnine paigaldus
- 750N D110 L=275m, min 1,0m sügavusel.

38601:001:0093
Nahkrumäe

Töö nr LR4907 mahus projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL379790

Kinnisel paigaldusel (3x(1250N D160 ja 2xD110), L=9m) min 1,0m sügavuselt teest.

Töö nr LR4907 mahus projekteeritud 10 kV kaabel KPL211638

Töö nr LR4907 mahus projekteeritud alajaam AJ12750 (KA250VM). Trafo 100 kVA.


Töö nr LR4907 mahus projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL379789

38601:001:0094
Nahkrumäe

38601:001:0500
Postimäe-Kingli tee

TINGMÄRGID	
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N, kinnine paigaldus
	Projekti LR490 mahus projekteeritud: alajaam
	10 kV maakaabel
	0,4 kV maakaabel
	Olemasolev sidetrass
	Kinnistu piir

Tellijä:		Address Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 11.2022
Töö nimetus:	Ratta mü kaitsme nimivoolu suurendamine Käo küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550	Töö nr: LR6150
Joonise nimetus:	Üldpiaan	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Joon nr: 001-1 Möötkava: 1:500 (A3)
		Projekteerija Karmo Lillepöld	



↑ joonis 001-3 ↑

X = 6482150

0566777 A

Kinnisel paigaldusel [2x(1250N D160), L=114m]
min 1,0m sügavusel.
21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kinnistul 27,79-
27,90 km-l

38601:001:0276
Hansu

71401:001:2071
Sandri


Projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL390558 (AXPK
4G240, L=412 / 422m), AJ12750 F5 - JK63252.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kinnistul
27,57 - 27,92 km-l.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee
kaitsevööndis 27,55 - 27,57 km-l.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 1250N D110 L=137m, kinnine paigaldus
- 750N D110 L=275m, min 1,0m sügavusel.

TINGMÄRGID	
— 1W1 — 1W1 —	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
== 1W1 == 1W1 ==	Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N, kinnine paigaldus
— 1W2 — 1W2 —	Projekti LR490 mahus projekteeritud: 10 kV maakaabel
— S — S —	Olemasolev sidetrass
— — —	Kinnistu piir

71401:001:2093
Liiva tee


↓ joonis 001-1 ↓

Tellija:		Address Energia 4, Pärnu 80042	Kuupaev: 11.2022
Töö nimetus:	Ratta mü kaitsme nimivoolu suurendamine Käo küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550	Töö nr: LR6150
Joonise nimetus:	Üldplaan	Telefon: 56567684 e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Joon nr: 001-2 Mõõtkava: 1:500 (A3)
		Projekteerija: Karmo Lillepöld	



38601:001:0582
Kurvitsa


38601:001:0194
Kargevärava

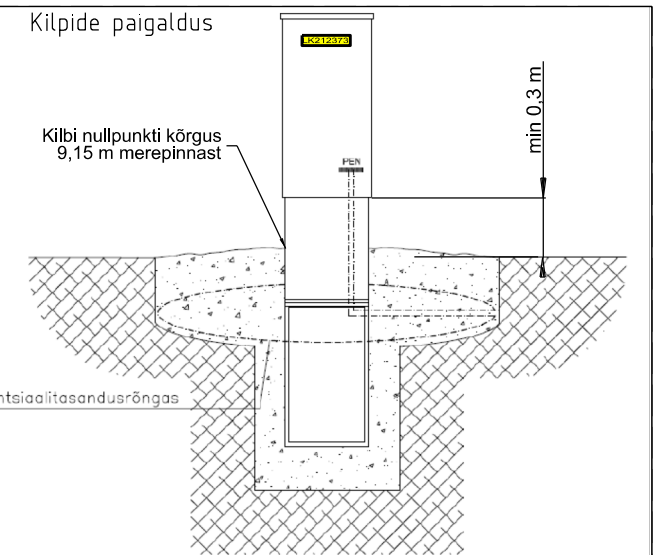

X = 648225

RISTLÕIGE 1
Ristumine 21132 Masa-Laimjala-Tumala teega 27,28 km-l KINNISEL meetodil, vaade lõuna pool

38601.001.0304
21132 Masa-Laimjala-Tumala tee

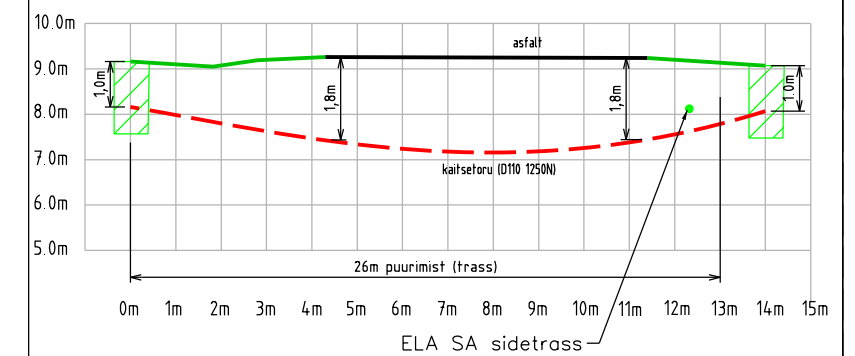

Projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL390548 (AXPK 4G50, L=12 / 16m, JK - muhv), JK63252 - 45805LK.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis 27,92 km-l.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 450N D75 L=10m, min 0,7 m sügavusel.

Jaotuskilp JK63252 ja Ratta kinnistu liitumiskilp LK212373 (1-arvestiga).
Kilp tähistada märketulbaga.
LK põhja paigaldada reservtorud 450N, D75, L=13 / 15m tarbija kaabli tarbeks.
21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis 27,92 km-l

38601:001:0055
Ratta

Töö nr LR4907 mahus projekteeritud 10 kV kaabel KPL211637

Kinnisel paigaldusel (1250N D110, L=8m) min 1,2m sügavuselt tee kattest.

ETTEVAATUST!
ELA SA sidetrass.


Projekteeritud 0,4 kV kaabel MPL390558 (AXPK 4G240, L=412 / 422m), AJ12750 F5 - JK63252.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kinnistul 27,57 - 27,92 km-l.
Kaabel 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kaitsevööndis 27,55 - 27,57 km-l.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- 1250N D110 L=145m, kinnine paigaldus
- 750N D110 L=267m, min 1,0m sügavusel.

38601:001:0056
Sihi

Kinnisel paigaldusel (1250N D110, L=14m) min 1,5m sügavuselt tee kattest.
Ristumine 21132 Masa-Laimjala-Tumala tee 27,90 km-l.

38601:001:0057
Sihikaasiku

Demonteerida Nahkumäe AJ F1 õhuliin mastist M7 kuni M15 (L=98m) ja mastid M14 ja M15 (puitmast - 2 tk).

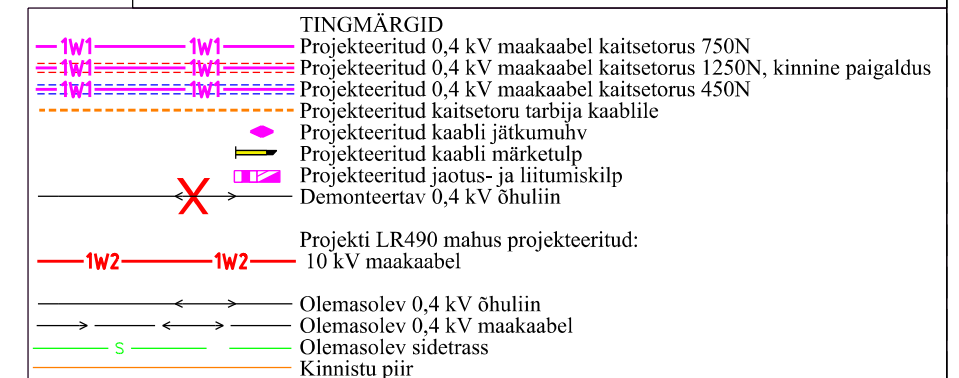

Kinnisel paigaldusel [2x(1250N D160), L=114m] min 1,0m sügavuselt.
21132 Masa-Laimjala-Tumala tee kinnistul 27,79-27,90 km-l

joonis 001-2

X = 6482150

Tellijä:	Enefit	enersense	Address: Energia 4, Pärnu 80042	Kuupäev: 11.2022
Töö nimetus:	Ratta mü kaitsme nimivoolu suurendamine Käo küla Saaremaa vald, Saare maakond. Tööprojekt	Reg nr: 11445550	Reg nr: 56567684	Töö nr: LR6150
Joonise nimetus:	Üldpilaan	e-mail: Karmo.Lillepold@gmail.com	Projekteerija: Karmo Lillepold	Joon nr: 001-3
				Möötkava: 1:500 (A3)