











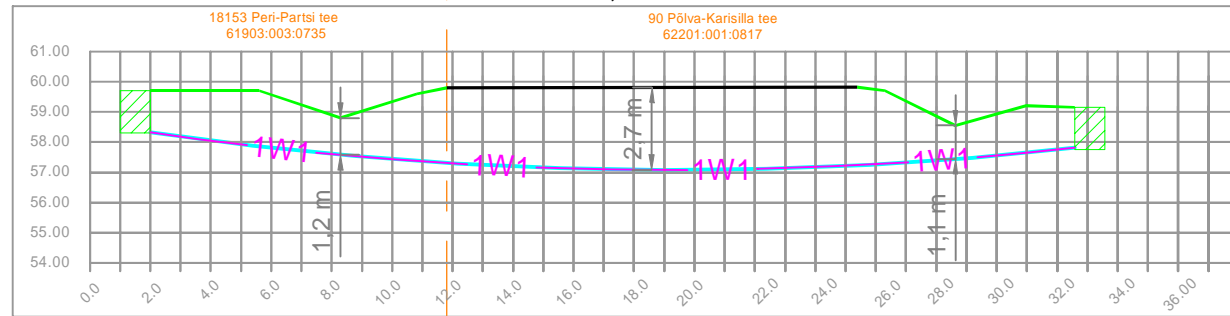
TINGMÄRGID

| | |
|---|---|
|  | Kinnistu piir |
|  | Projekteeritud MP kaabel |
|  | Projekteeritud kaitsetoru 750N |
|  | Projekteeritud kaitsetoru 450N |
|  | Projekteeritud kaitsetoru kinniselt 1250N |
|  | Puurimiskaevik |
|  | Olemasolev sidetrass |
|  | Olemasolev sidekanalisatsioon |
|  | Olemasolev liitumiskilp |
|  | Kruusatee taastamine ~ 6m2 |

Märkused:

1. Projekteerimis ülesanne : 481091
2. AJ Soeveri:(Põlva) F3 136074LK kõrvale paigaldada uus jaotuskilp JK69445, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC2627-1 ja LC2627-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus. Ristumisel teega, paigaldada maakaabel kinnisel meetodil ning minimaalselt 1,2m sügavuselt või vastavalt ristmevälja joonisele!
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Ristmeväli 2; M 1:125



Höde
62201:001:0816

Projekteeritud
JK69445, paigaldada
ol.oleva LK kõrvale

61903:003:0735
18153 Peri-Partsi tee

Höde
61903:005:0214

Olemasolev
136074LK

Kruusatee taastamine
~6m2

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=111m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmevälja joonisele 1(
paikneb Lehel 2).
Ristumisel kraavipõhjaga, min. kaabli
paigaldussügavus 1m!

Projekteeritud
maakaabel
AXPK 4x120
Nr: MPL434018
Trass= 450m
L=475m

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=31m
Paigaldada kinnisel meetodil,
vastavalt ristmevälja joonisele 2.
Ristumisel kraavipõhjaga, min.
kaabli paigaldussügavus 1m!

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=282m.

| | | |
|--|----------|----------------------------------|
| Projekt Metsatuka elektrivarustus, Partsi küla, Põlva vald, Põlva maakond | | Tellijä Elektrilevi OÜ |
| Joonis 0,4kV Elektrivõrgu plaan | | Joonise nr LC2627-1 |
| Projekteeris Karl-Magnus Rebane | 59171680 | Mõõtkaava M 1:500 |
| Kontrollis Raido Rebane | | Stadium Tööprojekt |
| E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 www.leonhard-weiss.ee | | Keel EST |
| | | Leht 1 |
| | | Lehti 2 |