
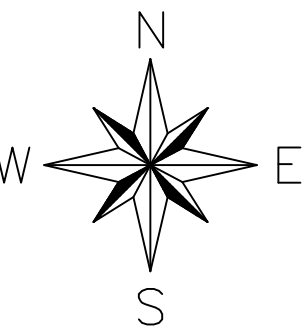


Tingmäär

- Proj. 20 kV kaabel (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. 20 kV kaabel kinnisel meetodil
- Proj. kaevikuava
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpinge-kaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisesioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastrilõukuse piir

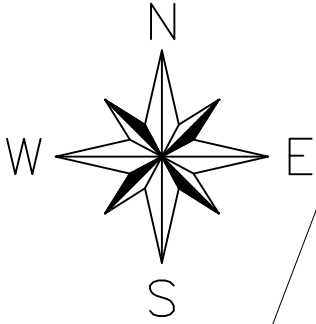

Tõlla 35/10 -> AJ9413
AHXAMK-W 3x240, KPL409562, L=6+2247+6 m
Kaitsetoru PVC 160 750 N, L=00 m
Paigaldussügavus $H_{min}=1$ m

80201:001:0544
13105 Kõrve-Jõeläht

Ettevaatust! Ristumine
sidetrassiga

Paigaldus kinnisel
PE 160 1250 N, L=24 m
Kraavi ülemisest servast
ülemise servani peab
kõrgusaru kaabli toru peale
olema 38,4

Ettevaatust! Ristumine
gaasitrassiga

Kõrgepinge liini
alt raiuda võsa

Ülemasolev kõrgepinge õhuliin
L=41 (L=131,34)

80201:001:0134
13105 Kõrve-Jõeläht

80201:001:0538
Raukase

Paigaldus kinnisel
PE 160 1250 N, L=91 m
h = -1.5m

Raieala 1400m²
Üksikud puud, võsa

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisjuhendile "II1691".
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tood nr 135236 (24.04.25). Koordinaatsüsteem L-Est 9 ning kõrgusandmed EH2000 süsteemis.
3. Kaabli ja elektriseadmete paigaldamisele järgida kehtivate normdokumentides sätestatud ja valmisajajetase nõuded. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabitrassi asukoht looduses maha märkida.
5. Maakaabel paigaldada kogu mahus kaitsetorusse 1,0m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

Tellijä:	Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Address:	Päevaille 2-2, Ülenurme, Tartumaa, 61714	Kuupäev:	20.05.2025
Töö nimetus:	Kalevi (Kõhtla-Järve) F2 VME, Metsamärga küla, Tõla valla, Ida-Viru maakond, II1691		MTR:	TEL002388	Töö nr:	25-27
Joonise nimetus:	Asendiplaan		Reg. nr:	12685881	Joonise nr:	003
			Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava:	M1:500 A1
			E-mail:	jaanus@stromtec.ee		
			Projekteerija:	Martin Bluum, 56969904		
			Kontrollis:	Jaanus Kaldoja		