


Tingmärgid:

- 1W - Projekteeitud liitumiskilp
- 450N - Projekteeitud 0,4 kV maakaabelliin
- 1250N - Projekteeitud reservoritu
- 450N - Projekteeitud kaabel kaitsetorus
- 1250N - Projekteeitud maanduspaigaldis
- 450N - Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- 1250N - Katastripiir
- 450N - Võsaraie
- 1250N - Säilitatav puu
- 450N - Puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
- 1250N - Riigitee kaitsevööndi piir

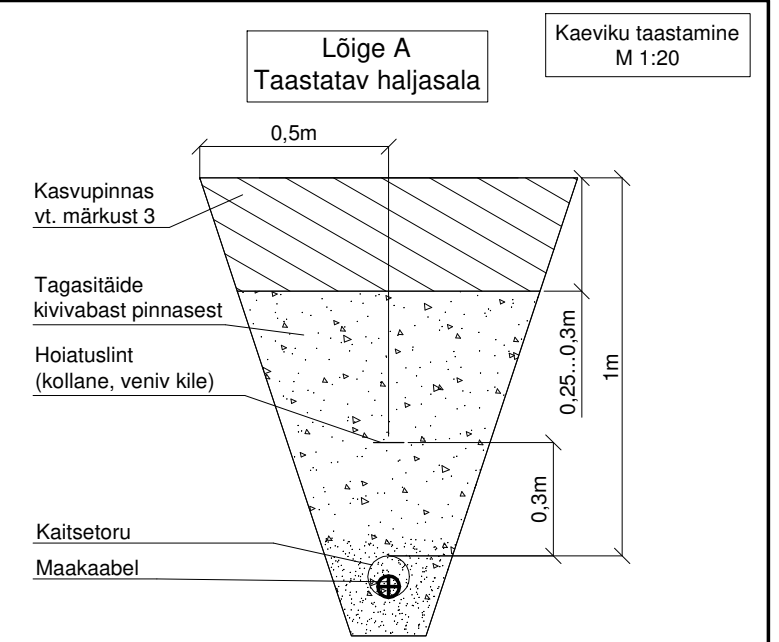

- Märkused katete taastamise kohta:
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskirjast.
 - Kaevik tihendada kõrguste kaupa, $k=0,98$.
 - Kaabli lahtisel paigaldusel haljasalale rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitütel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
 - Pealiskatete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
 - Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 02.10.2024

Lehti kokku: 7	Leht nr: 7	Objekti asukoht
Mõõdistuse liik	Maa-ala plaan tehnoorkudega	Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vidruka küla Sinilille
MTR REG NR: EEG000321	Mõõtka: 1:500	RADIAAN OÜ
Mõõstis: K.PLOOM	Tõõ nr: 2487G24	Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti
Joonestas: K.PLOOM	Kuupäev: 27.09.2024	REG NR 12514402
Kontrollis: A.ERIT	Tellij: Draftit OÜ	TEL +372 56242854
		E-POST info@radiaan.eu

Projekt:	Sinilille kinnistu liitumine elektrivõrguga Vidruka küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa			Tellij:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Asendi plaan			Joonise nr:	JT2999-1		
	Projekteeris	Aro Kivisild	20.11.2024	Möötkava	1:500	Leht	Lehti
	Kontrollis	Aro Kivisild	20.11.2024	Stadium	Tööprojekt	1	1