



Vt. sõlme skeem
VS 13

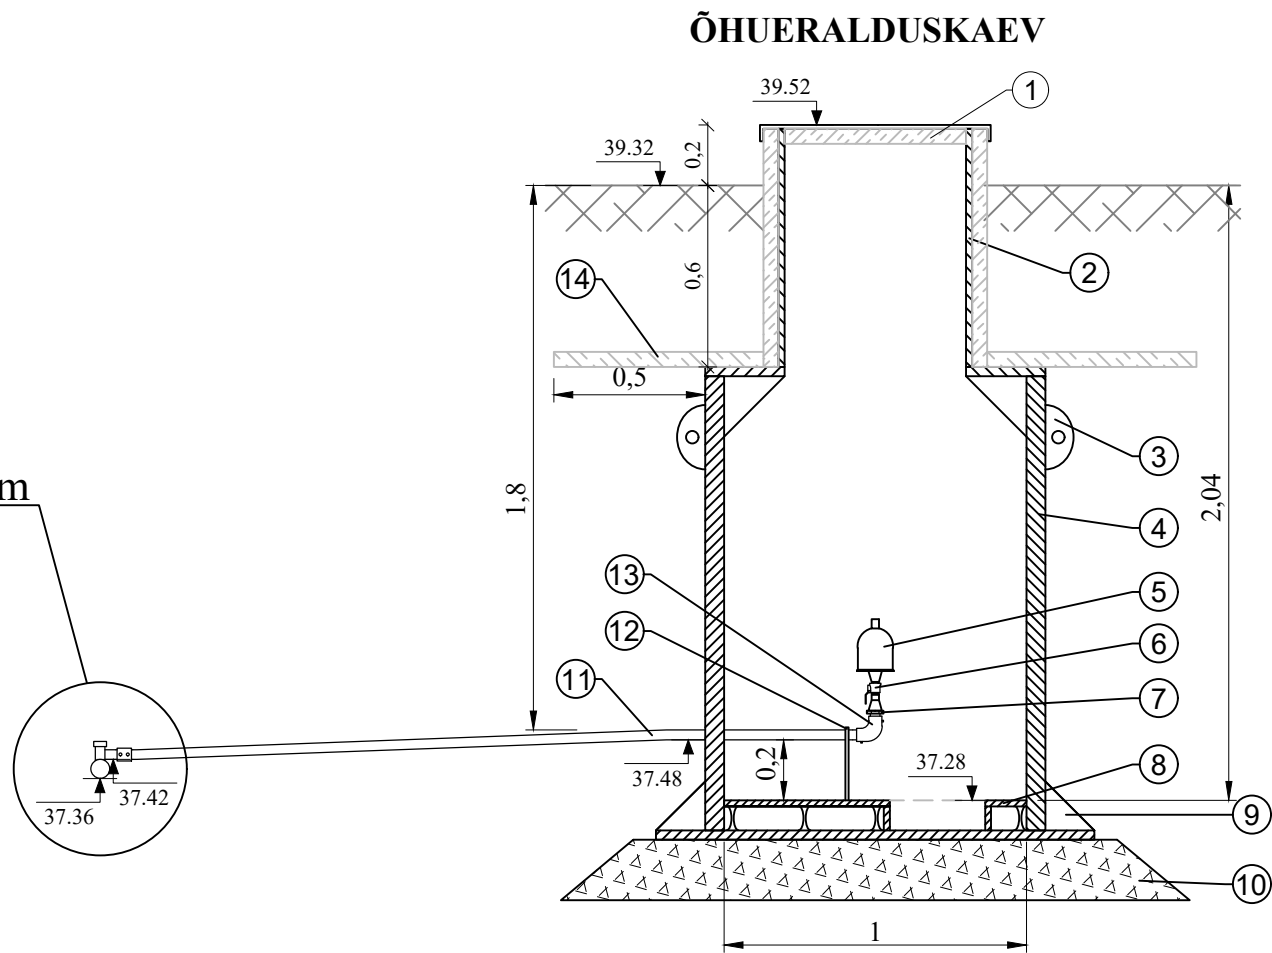


ÕHUERALDUSKAEVU
EKSPLIKATSIOON

1. Soojustatud lukustatav plastluuk 600x800mm
2. Soojustatud teeninduspüstik 600x800mm
3. Tõsteaas
4. Kaevu korpus PE Ø1125/1000mm
5. Õhueraldusklapp DN25 (väliskeere)
6. Kuulkraan (sisekeere)
7. Üleminek väliskeermele
8. Topeltplaadiga põhi
9. PE-tugevdus
10. Killustik 200 mm
11. Survetoru PE De 32 PN10
12. Kandur
13. Elekterkeevispõlv 90° De 32
14. Soojustus XPS 50 mm
15. Süvend

ÕHUERALDUSKAEVU LÕIGE

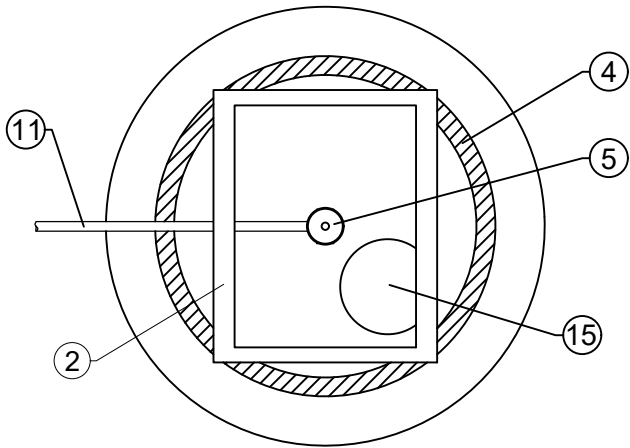

- MÄRKUSED:
1. Õhueralduskaevu asukoht vt. joonis AS-4-01.
 2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.
 3. Ühikuta mõõdud on meetrites.

 <div>KESKKOND & PARTNERID OÜ Reg. nr. 11006388 Vasara 50, Tartu 50113 Tel. 733 0350; info@mahutid.ee</div> <div>Vastutav spetsialist</div> <div>Lauri Aim</div>	Tellija			Töö nr:	060/2023
	Projekt			Värskas alevik Setomaa vald Võrumaa	
Projekti juht	Joonis			Stadium	
Lauri Aim	Õhueralduskaevu skeem			Põhiprojekt	
Projekteerija	Fail	Kuupäev	Mõõt	Joonis	
Merilin Lilo	0602023_PP	27.09.2023	1:25	VK-7-03	