



TRANSPORDIAMET

Vlad Romanjuk
Hepta Group Energy OÜ
vlad.romanjuk@hepta.ee
Mäealuse tn 2/1
12618, Tallinn, Harju maakond

Teie 26.08.2026

Meie 18.09.2026 nr 7.1-2/26/15031-2

**Elektripaigaldiste projekti töö nr 23754_IP8312
kooskõlastusest keeldumine riigitee nr 15171 tee piirides
ja tee kaitsevööndis Laupa külas Järvamaal**

Esitasite Transpordiametile kooskõlastamiseks elektripaigaldiste, alajaam, õhuliinid ja õhuliinide mastid, maakaablid (edaspidi tehnovõrgud) ehitusprojekti, Hepta Group Energy OÜ töö nr 23754_IP8312 „Parasi ja Rodendau alajaamade asendamine“ (edaspidi Projekt) tööprojekti staadiumis.


Kooskõlastamiseks esitatud elektripaigaldiste projektis on ette nähtud tehnovõrkude ehitamine riigitee nr 15171 Laupa – Suurejõe tee km 0,79 tee piirides ja tee kaitsevööndis Laupa külas Türi vallas Järvamaal.

Transpordiamet täidab omaniku ülesandeid riigiteede osas (EhS § 92 lg 6) ning peab tagama teehoiu korraldamise, teede ja teede toimimiseks vajalike rajatiste korrashoiu, et tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks (EhS § 97 lg 1). Ehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mis on vajalik ehitise toimimiseks ning kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda ehitise omaniku nõusolekul, kui see ei vähenda ehitise ohutust (EhS § 70). Teehoiuna käsitletakse tee ehitamist, korrashoidu, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist ning haldamisega seotud muud tegevust.

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 13, § 19, § 24, § 70, § 71, § 72, § 92, § 97, § 99, **jätame kooskõlastamata** esitatud Projekti (töö nr 23754_IP8312) ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Elektrilevi kavandatavatele alajaamadele peab olema tagatud sõidukitega juurdepääs. Vastav nõue tuleneb Elektrilevi OÜ ja Transpordiameti vahelisest koostöö raamlepingust ning on sinna saanud Elektrilevi OÜ soovil. Palume juurdepääsu alajaamale joonisel ära näidata.
2. Kui soovitakse juurdepääsu (ristumiskohta) riigitee nr 15171 Laupa – Suurejõe tee km 0,79 (palume näidata konkreetne asukoht)



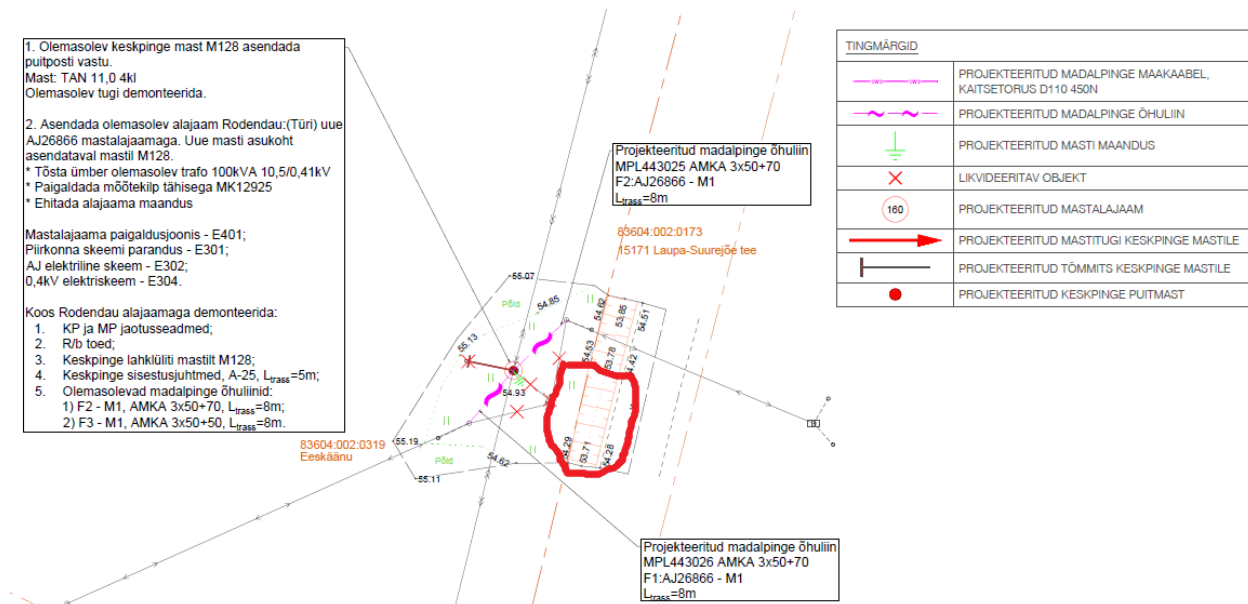

siis ristumikoha ehitamisel tuleb arvestada järgnevaga:

- 2.1. Antud kinnistule näeme võimalust mahasõidu näidislahenduse väljastamiseks, mille eelduseks on geodeetilise alusplaani koostamine võimalike olemasolevate tehnovõrkude ja kitsenduste väljaselgitamiseks.
- 2.2. Kõik ristumiskohaga seotud kulud kannab huvitatud isik.
- 2.3. Ristumiskoha ehitamiseks sõlmime huvitatud isikuga lepingu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: KK taotlus - IP8312_TP_EL.asice

Arvo Veltri

5164006, Arvo.Veltri@transpordiamet.ee