



### TINGMÄRGID

- Proj. 0,4 kV kaabelliin
- Proj. kaitsetoru
- Proj. liitumiskilp
- Puurimiskaevik
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev sidekanal (ELA036)
- - - Olemasolev katastripiir
- Riigitee kaitsevööndi piir

PP1; M 1:250

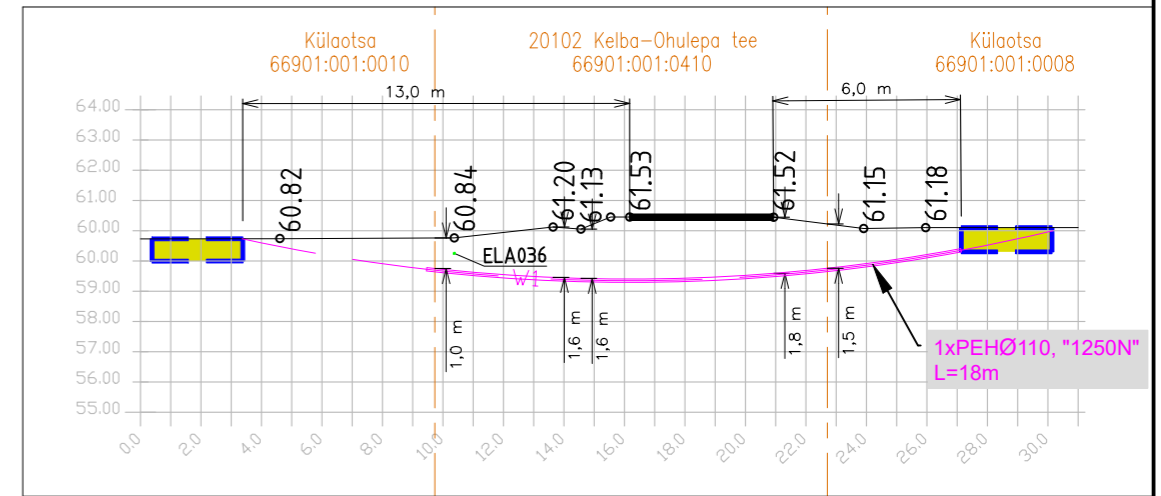

- Märkused:**
1. Projekteerimisülesanne nr. 457234.
  2. Rajada 0,4 kV kaabelliin vastavalt joonistele LE0175-1 ja LE0175-2.
  3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m. Riigitee all vastavalt profiilile PP1.
  4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
  5. Taastada katted.
  6. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
  7. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Paema kinnistu elektriliitumine, Kelba küla, Rapla vald, Raplammaa		Tellija:		Elektrilevi OÜ		
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:		LE0175-1		
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tüüsu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel		09.05.2024				
	Kontrollis	L. Saamel				Möötkava	M 1:500	Leht
				Stadium		TP	1	1