


KOOSKÕLASTATUD
Transpordiamet
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Raul Goos liikluskorraldaja
7. oktoober 2026. a.

TINGIMUSED:

1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid peavad olema 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
4. Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
5. Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
6. Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
7. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Kooskõlastatud liikluskorralduse joonised ei asenda teel ja teemaal töötamise luba.
Joonis peab olema koos loaga tööde teostamise ajal objektil.

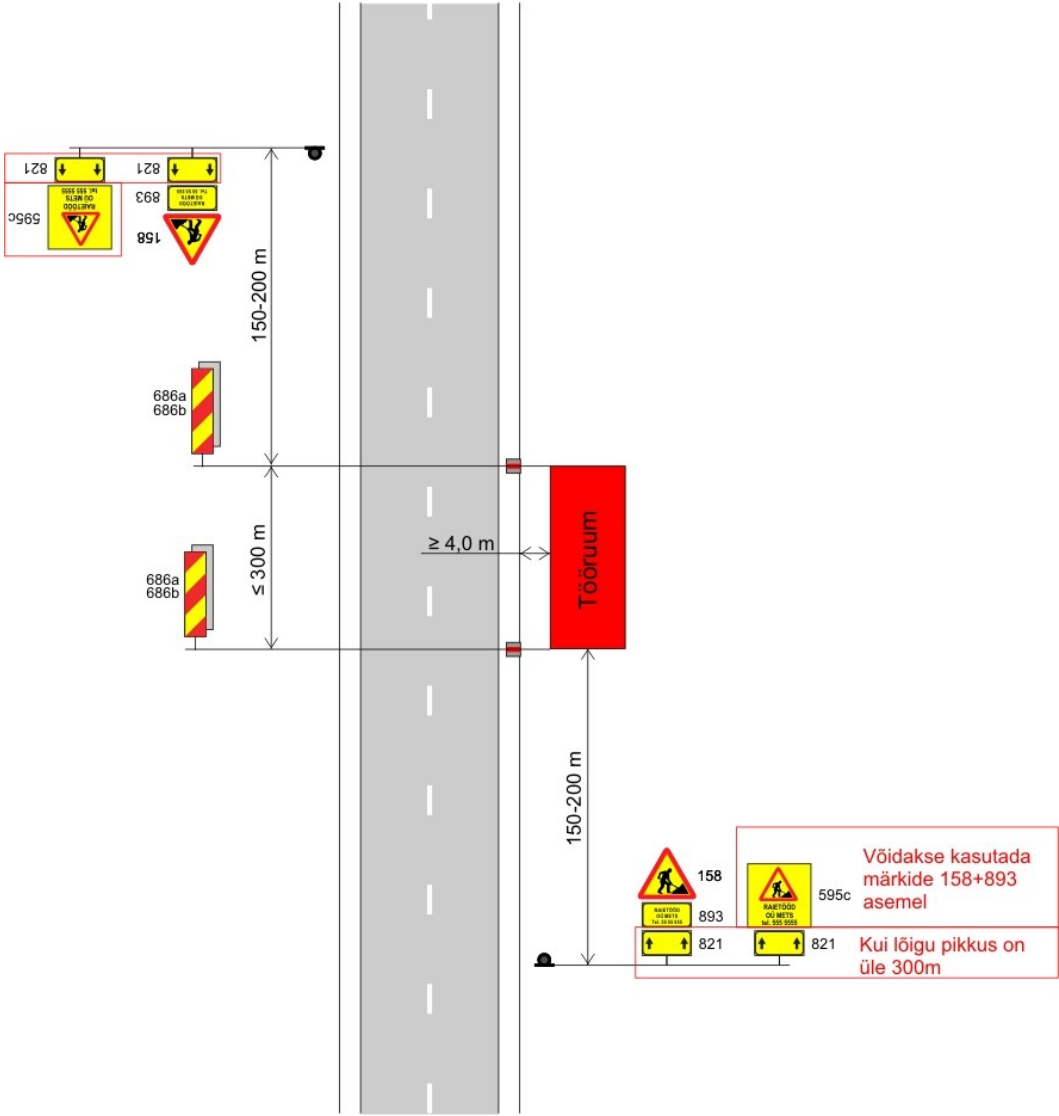

TA tüüpjoonis	Tööde teostamine tee kõrval						
Töö nimetus	Riigitee 18209 Karisilla-Rõsna tee piirkonnas võrgu ümberehitus				Teostamise aeg		
Tööde asukoht	Tee nr		Tee nimi	18209 Karisilla-Rõsna tee,		Km	2,59-2,69
	Muu info						
Tööde teostaja	Seiro Elekter OÜ						
Liikluskorralduse eest vastutaja		Nimi	Tauno Hanson			Tel. nr	53583106

