
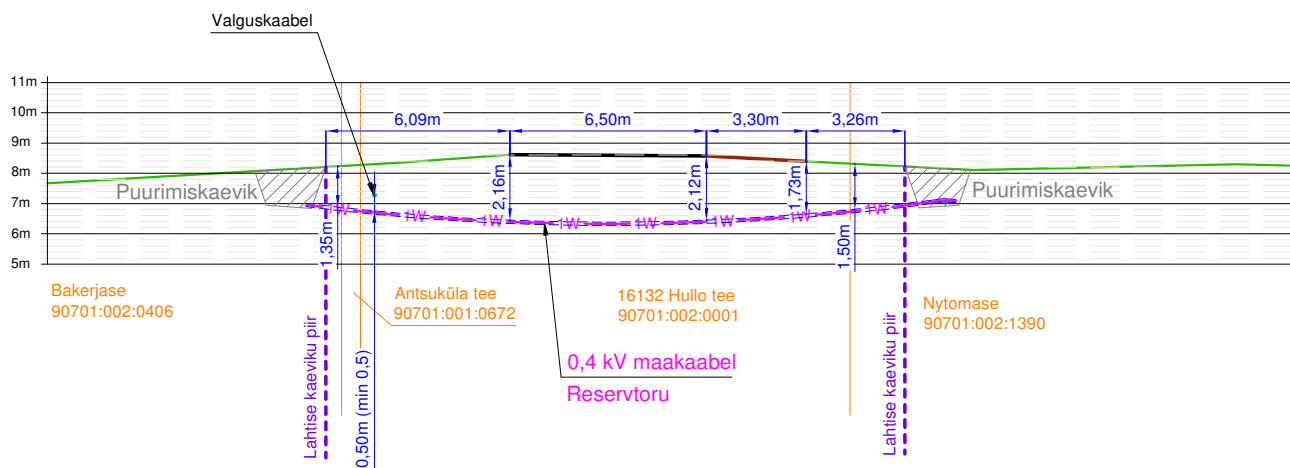


0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 16132 (Hullo tee, km 0,38)

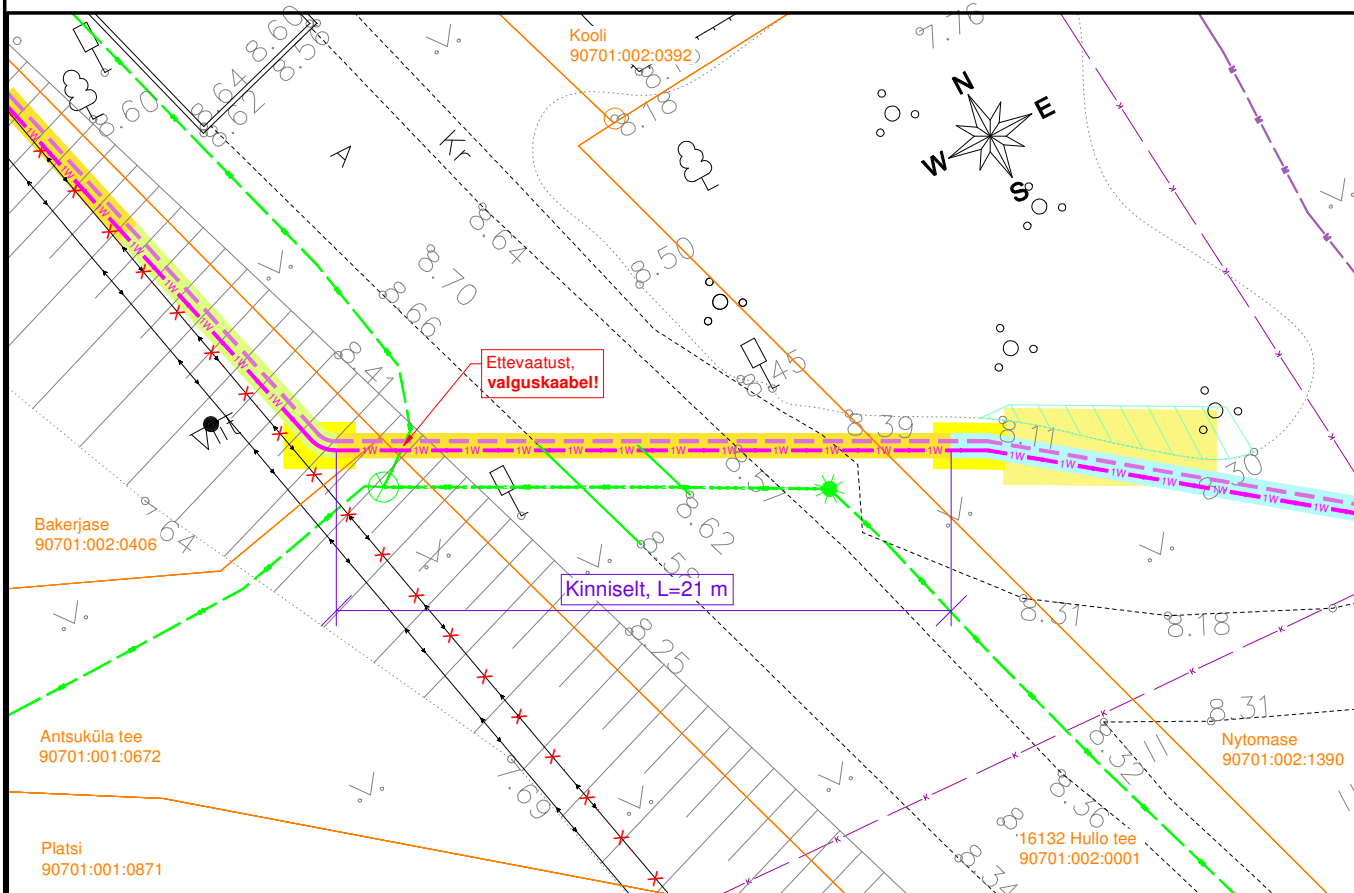

Märkused:

- Teea ristumine teostada kinnisel meetodil (L=21 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:	Külamaja laadimispunkti liitumine elektrivõrguga Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	Kaabli ristumine Hullo teega			Joonise nr:	JT3063-4		
 <small>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</small>	Projekteeris	Aro Kivisild	18.02.2025	Möötkava	1:250	Leht	Lehti
	Kontrollis	Aro Kivisild	18.02.2025				
				Stadium	Tööprojekt	1	1