0,4kV maakaabli ristumine teega
11186 Tutermaa-Vanamõisa tee L14

Märkused:

1. Ristumine maanteega teostada kinnisel meetodil
2. Paigaldatav toru peab olema tugevdatud plast- või terastoru
3. Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale
4. Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet
5. Enne kaevetööde algust taotleda tööde teostamise luba

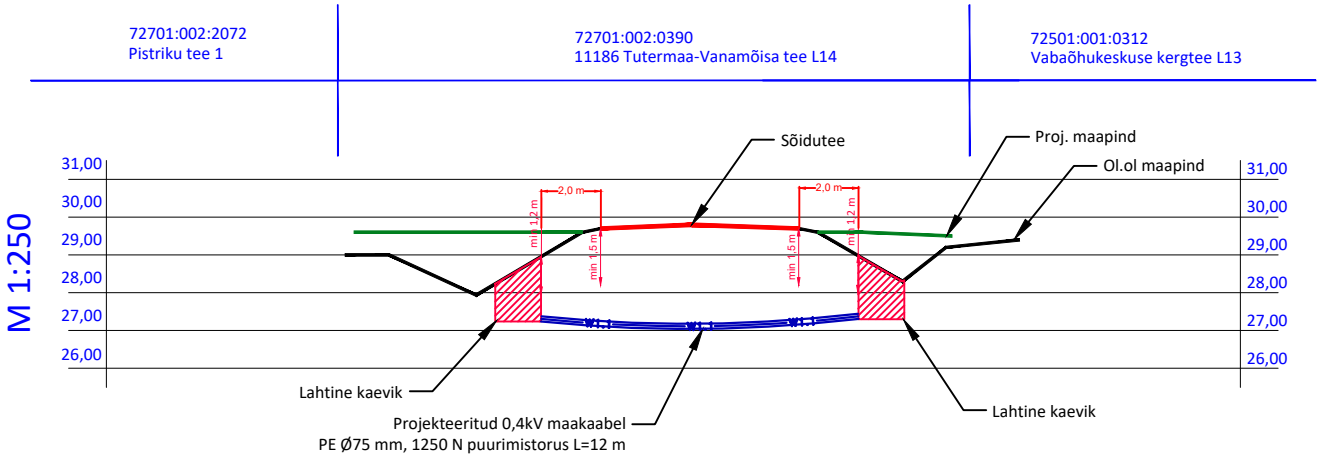

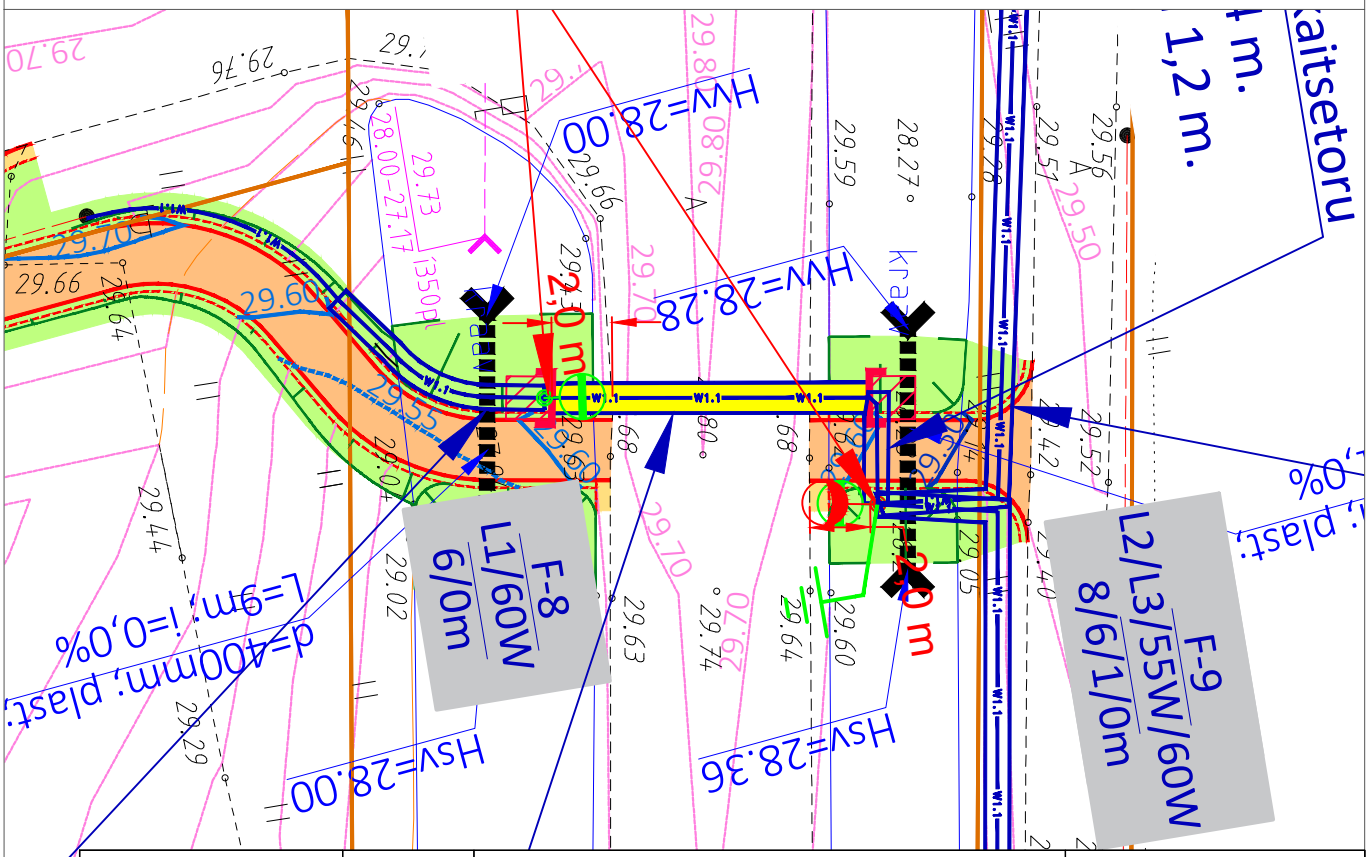

Töö nr. 02024		Kuupäev: 08.07.2025	Objekt: Vanamõisa küla Hallika-Mäe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu järgsete teede ehitusprojekt		
Leht: 2	Lehti: 2	Mõõtkava: 1:250	Joonise nimi: Ristmevälja joonis I	Joonise nr. EN-4-02	Staadium: PP
Projekteeris:	Gerda Mändmaa		Tellija: ArhiPlan OÜ (peatöövõtja) TopProperties OÜ (lõpptellija)		
Kontrollis:	Harry Mitt				

MitiProjekt
MitiProjekt OÜ
registrikood:14566583
Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
info@mitiprojekt.ee

Projek