


Kesta materjal: metall
 Teenindusviis: väljastkäsitsetav

Number: AJ13229

TR
 250 kVA Dyn 11
 21(10,5)/0,4 kV
 max. 250 kVA

KP sulamid: 31,5 A , 442 mm


KPS
 UESA, KLF 20/630-230-S0
 24 kV, 630 A, 16 kA/1s




20 kV 3x50mm²
 ÕL mast M70

Trafo KP-kaabel
 3xHXCMK 1x35

MP
 Harju Elekter Elektrotehnika
 HEMP, 500 V, 400 A, 16 kA, TN-C

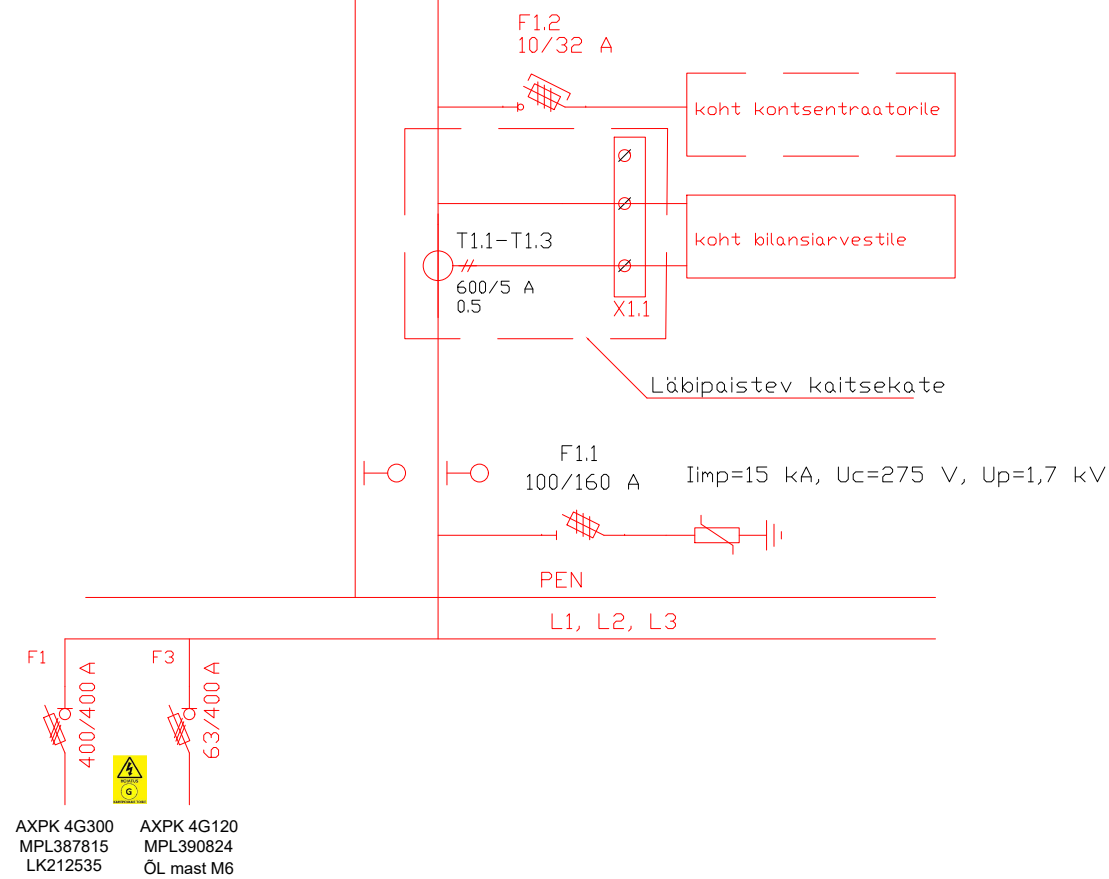

Tellija: ESTEST PR. OÜ		Objekti aadress: Väljaotsa kinnistu, Kenni küla , Kehtna vald, Rapla maakond		Töö nr: LR6446-1 Joonise nr: LR6446-3-1	2022
Projekteerija:	Robert Mägi /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nimi: Väljaotsa PEJ liitumine		Staadium: Töörojekt	Möötkava: Leht/Lehti 1/1
Kontrollis:	Robert Mägi /Allkirjastatud digitaalselt/	Joonis: AJ13229 elektriskeem		 Solarflow OÜ Registrikood: 14533496 Andsjarve põik 7, Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa tel. 372 517 6026, info@solarflow.eu	
Versioon:	v01			MTR nr. TEL003321	