



Tehnosüsteemide poolt tekitava mürataseme mõõtetulemused

Müraprotokolli number: 25-6009

leht: 1 (4)

Käesolevat mõõteprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonistest.

Objekti nimetus:	Karksi Kodu 4 tuba
Objekti aadress:	Kivi 20, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa
Süsteemi(de) tähistus(ed):	-
Projekt:	EVS

Töö koostas:

Stenvar Tigasson

18/06/2025

Töö tellija:

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS

Mõõdistusmehed OÜ, Tiigi tn. 3-13, Tartu, 51003
Telefon: 53043746, 55624560, email: info@moodistusmehed.ee

Müraprotokollist on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Protokolli üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.



Seletuskiri

Müraprotokolli number: 25-6009

leht: 2 (4)

Käesolevat mõõteprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonistest.

Alused ja metoodika:

Mõõdistusmehed OÜ mõõtmised on teostatud vastavalt standard EVS-EN ISO 16032:2024, "Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method." nõuetele. Vastavalt standardile EVS-EN ISO 16032:2024, ei saa arvutada ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatud tegeliku müratasest, kui mõõdetud mürataseme ja fooni mürataseme vahe on 1dB. Foonmüratase mõõtmine on mittevajalik, juhul kui üldmüratase nõudepiiri ei ületa. Mõõdistusmehed OÜ mõõdistaja mõõtis mõõtepunktid 1,2 meetri kõrguselt põranda tasapinnast.

Kasutatud mõõtevahendid:

SAUTER SW 2000, seerianumber 593041. Kalibreeritud: 07.2024 | Tunnistuse nr. ATLC-23/0352

Kasutatud metoodika:

Mõõtmisel kasutatud standardit, metoodikat: EVS-EN ISO 16032:2024, "Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method.

Mõõtmise aeg ja teostaja(d):

Stenvar Tigasson

16.06.25 kell 14.30-15.30

Aruanne:

1. Müraprotokollis väljatoodud tulemused on mõõtmise ajal mürataseme hetke olukord ruumides, mis on tellija poolt ettenäidatud ruumides.

Mõõdistusmehed OÜ, Tiigi tn. 3-13, Tartu, 51003
Telefon: 53043746, 55624560, email: moodistusmehed@gmail.com


Müraprotokollist on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Protokolli üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.



Käesolevat mõõteprotokolli käsitletakse tervikliku dokumendina, mis koosneb: tiitellehest, seletuskirjast, mõõtetulemustest ja joonistest.

Mõõdistusmehed OÜ, Tiigi tn. 3-13, Tartu, 51003
Telefon: 53043746, 55624560, email: moodistusmehed@gmail.com

Müraprotokollist on lubatud teha koopia ainult tervikuna.
Protokolli üksikute lehtede ja nendest tehtud koopiade kasutamine on keelatud.

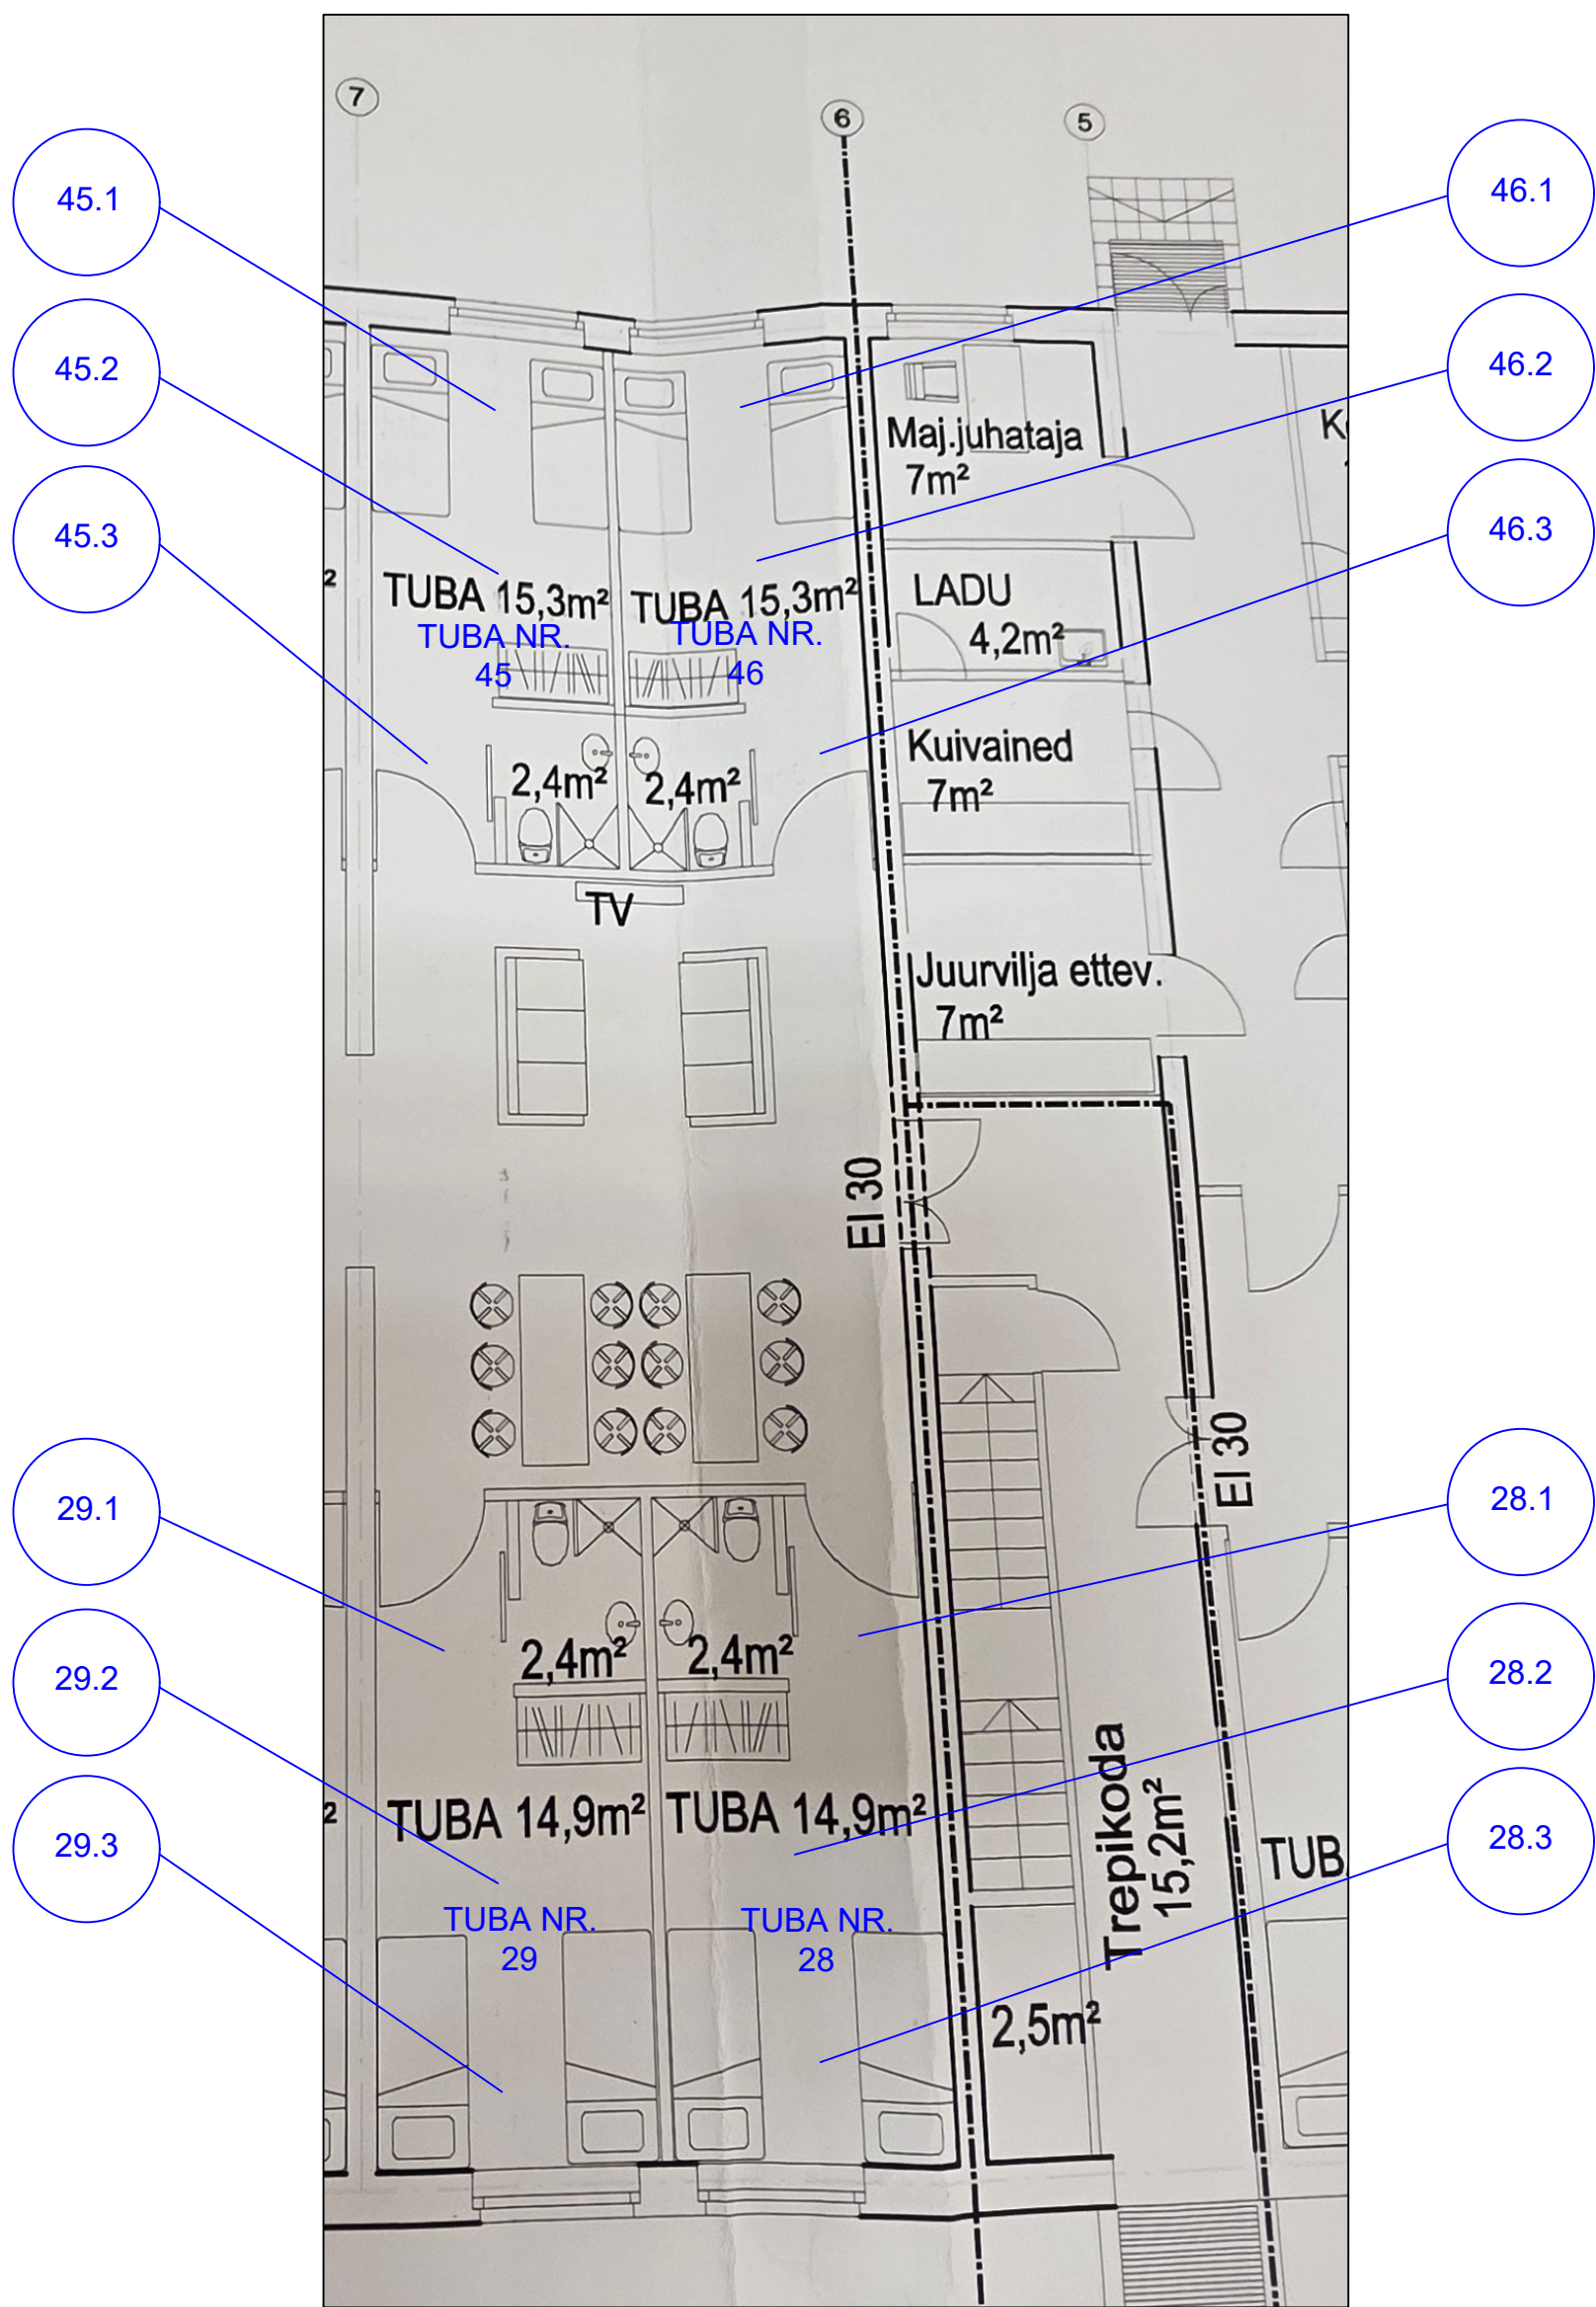

Koostaja	Stenvar Tigasson	18.06.2025	Karksi Kodu 4 tuba		Töö nr.
Kinnitas	Stenvar Tigasson		Kivi 20, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa		25-6009
<div><div>Möödistusmehed OÜ möötelabor Tiigi tn. 3-13, Tartu info@moodistusmehed.ee</div></div>			Leht:	1. korruse osaline ventilatsiooni plaan ja müra mõõtepunktid	
			4 / 4		