

Projekteeritud õhuliini multitoru  
pinnases, paigaldada kaitsetorus 450N  
L=1,6m

Projekteeritud uus side õhuliin

72701:003:0338  
Õõbiku tee

Kontori tee

Õhuliini kõrgus 6.30

Lahtine kaeve  
Katendite taastamine 2,3 m<sup>2</sup>.

Õõbiku tee

72701:003:0338  
Õõbiku tee

C1956

Tella Eesti AS

Võsa eemaldada

põld


Projekteeritud  
sidekapp C1956  
(426x700x1200)

Projekteeritud uus  
side õhuliin

Valingu töökoja AJ

72701:003:0432  
Antsu

Tüüppaigaldus: Ristumine asulasiseses teega

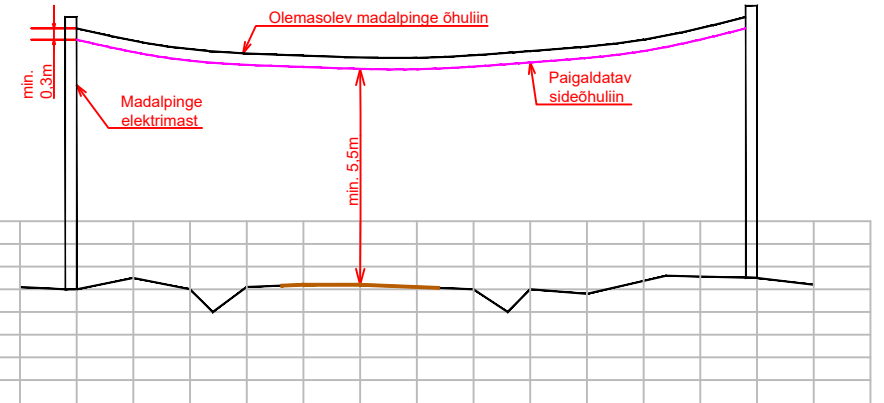

- \* Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla, tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min. 0,3m.
- \* Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada KOV teedega ristumisel min 5,5m kõrgus tee pinnast rippe madalaimas osas.

|   |           |            |  |        |  |  |   |               |  |
|---|-----------|------------|--|--------|--|--|---|---------------|--|
| Peatöövõtja:<br>Projekteerija:  |           |            | <div>ALLSPARK</div> AllSpark OÜ<br>Reg. nr: 12989482 |        |  | Suur-Sõjamäe 50a, 11415, Tallinn, Estonia<br>Tel: +372 50 81088<br>sales@allspark.ee |   |               |  |
| Projekt: Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, A59N020<br>Valingu küla, Saue vald, Harju maakond |           |            |  |        |  | Joonise nr.:<br>VT1956_EP_EL_-04-01  |   |               |  |
| Projekti juht:  | V.Randoja | 01.01.2023 | Joonis:<br><br>Sidekapi C1956 paigaldus              |        |  | Möötkava:  |   | 1 : 500       |  |
| Projekteeris:   | V.Randoja | 24.01.2023 |  |        |  | Staatuse:  |   | Ehitusprojekt |  |
| Kontrollis:   | I.Allert  | 24.01.2023 |  |        |  | Kuupäev:   |   | Leht:         |  |
|   |           |            | Töö kood:  | VT1956 |  | 24.01.2023   | 6 | 10            |  |
|   |           |            |  |        |  |  |   |               |  |