


Tähelepanekud 14.07.2025

- Palume kontrollida ning vajadusel korrigeerida EHR andmebaasis Ehitise asukoha kontuuri.

Hetkel esitatud andmete kohaselt kajastub riigitee nr 11290 ääres maakaabel TRAM maaüksusel.

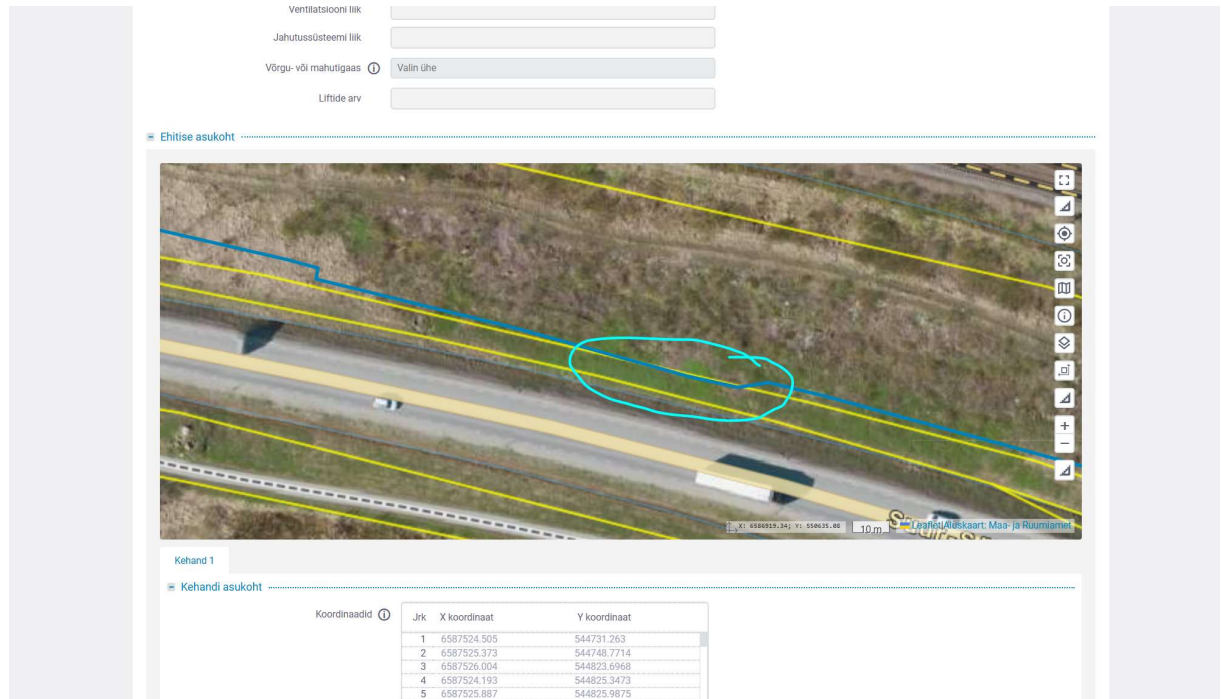

- Palume esitada valgusarvutuse Dialux EVO fail, kus on peal riigitee nr 11290 sõidutee (T-11290) laius ja kaugus mastidest nr VM 160 - VM 163 - kus on näha, kui palju jõuab prožektoritest ($h=15m$) keskmist heledust (cd/m^2) sõiduteele.

Need prožektori mastid on kõige lähemal riigiteele, lähim VM 163 vastavalt $l=11,69 m$. Siis on näha, kas prožektoritest jõuab valgus ehk heledus sõiduteele.

Märkuste tabelis oli viide valgusarvutustele, aga valgusarvutuste pdf faile materjalide hulgas ei tuvastanud:

RBDTD-EE-DS2-DPS1_ALL_OS025033-ZZ_ZZZZ_RP_OL-ELT_MD_000014_Light-Calcswitches


RBDTD-EE-DS2-DPS1_ALL_OS025033-ZZ_ZZZZ_RP_OL-ELT_MD_000017_Light-CalcParking-1

RBDTD-EE-DS2-DPS1_ALL_OS025033-ZZ_ZZZZ_RP_OL-ELT_MD_000017_Light-CalcParking-2

Palume esitada vastavad valgusarvutused ja täiendavad andmed. Palume kajastada valgustite tüübid ka projekti koosseisus olevates materjalides.

- Juhime tähelepanu, et maakaablid on hetkel Raba tee piirkonnas planeeritud TRAM maaüksusele (Tallinna-Rapla raudtee 370, 65301:001:6531), seega palume esitada vastava IKÕ plaanid Transpordiameti juhendile.

https://transpordiamet.ee/sites/default/files/documents/2025-02/Riigivara%20kasutamiseks%20andmine_0.pdf

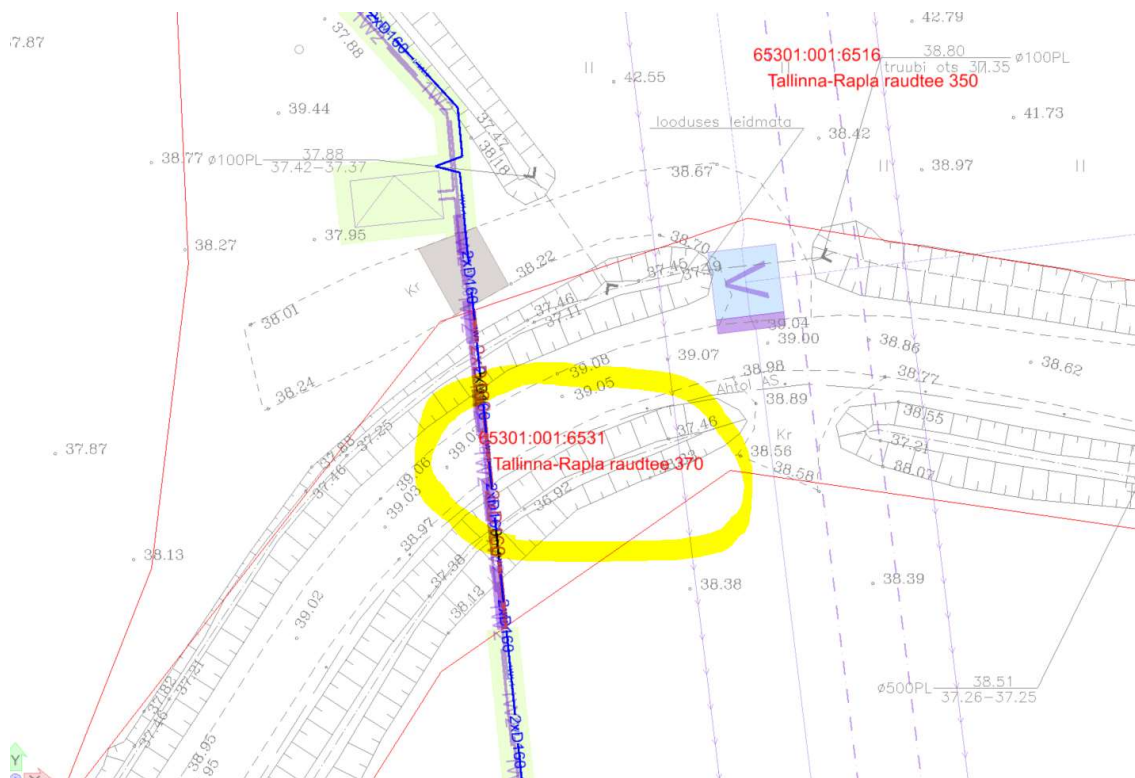

Infopäring
Mahuuta
Näita mõõtmeid
Kaldaerofoto

XY: 6585431.79, 551811.68
BL: 59.403639, 24.912173
H: 39 m



Registreeritud KÜ (65301:001:6531) 1/3
Lae alla
KÜ kistsused
Minu kataster

Muudatuse registreerimise aeg	28. veebruar 2025.a.
Muudatuse põhjus	KÜ jagamine
Maa maksustamishind	2638.00 €
Sihtotstarve 1	Transpordimaa 100%
Pindala	2638.0 m²
Looduslik rohumaa	76.0 m²
Muu maa	2562.0 m²
Kinnistu nr.	24633650
Omandivorm	Riigimand
Riigivara valitseja	Kliimaministeerium
Volitatud asutus	Transpordiamet
Katastripidaja märked	-

Asustusüksus (Soodevahe küla) 2/3

Metainfo (585551) 3/3

- Lisaks juhime tähelepanu, et antud lõigus Raba tee piirkonnas on dwg faili kohaselt planeeritud 2xD160 kaitsetoru, kuid pdf failis 1xD160. Palume kontrollida ja korrigeerida vastavalt asendiplaanidele.

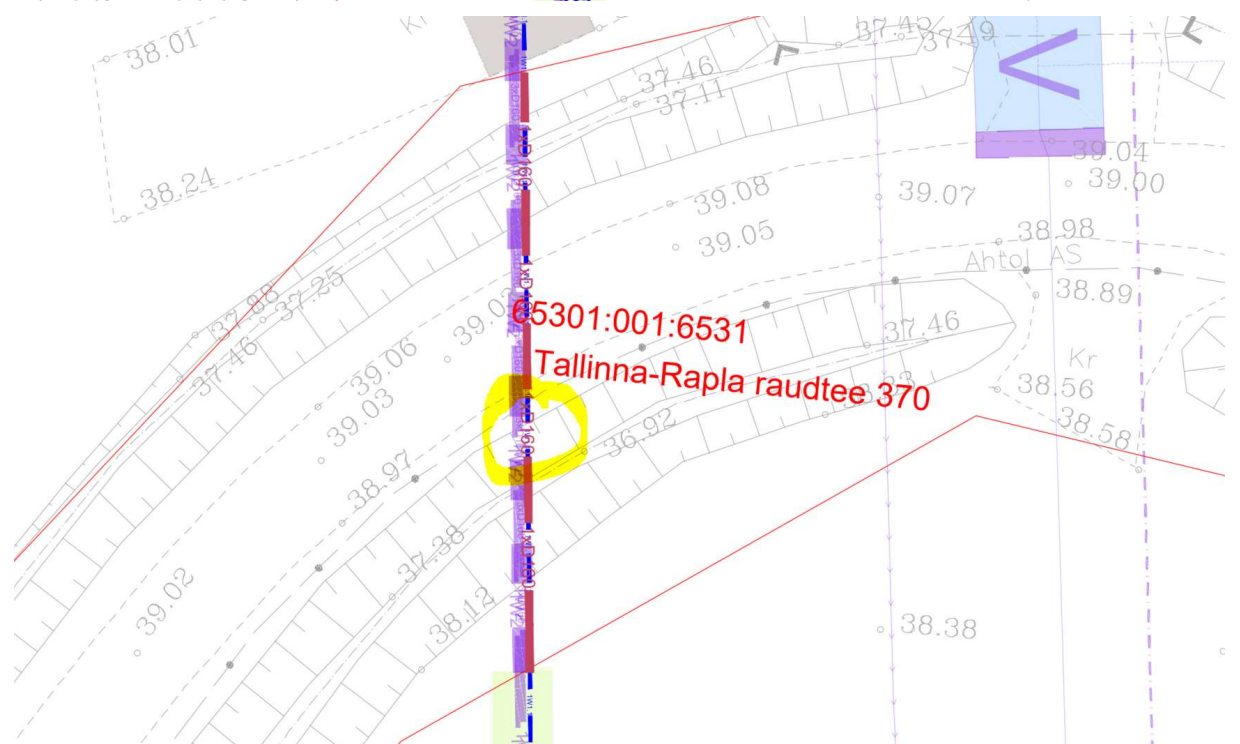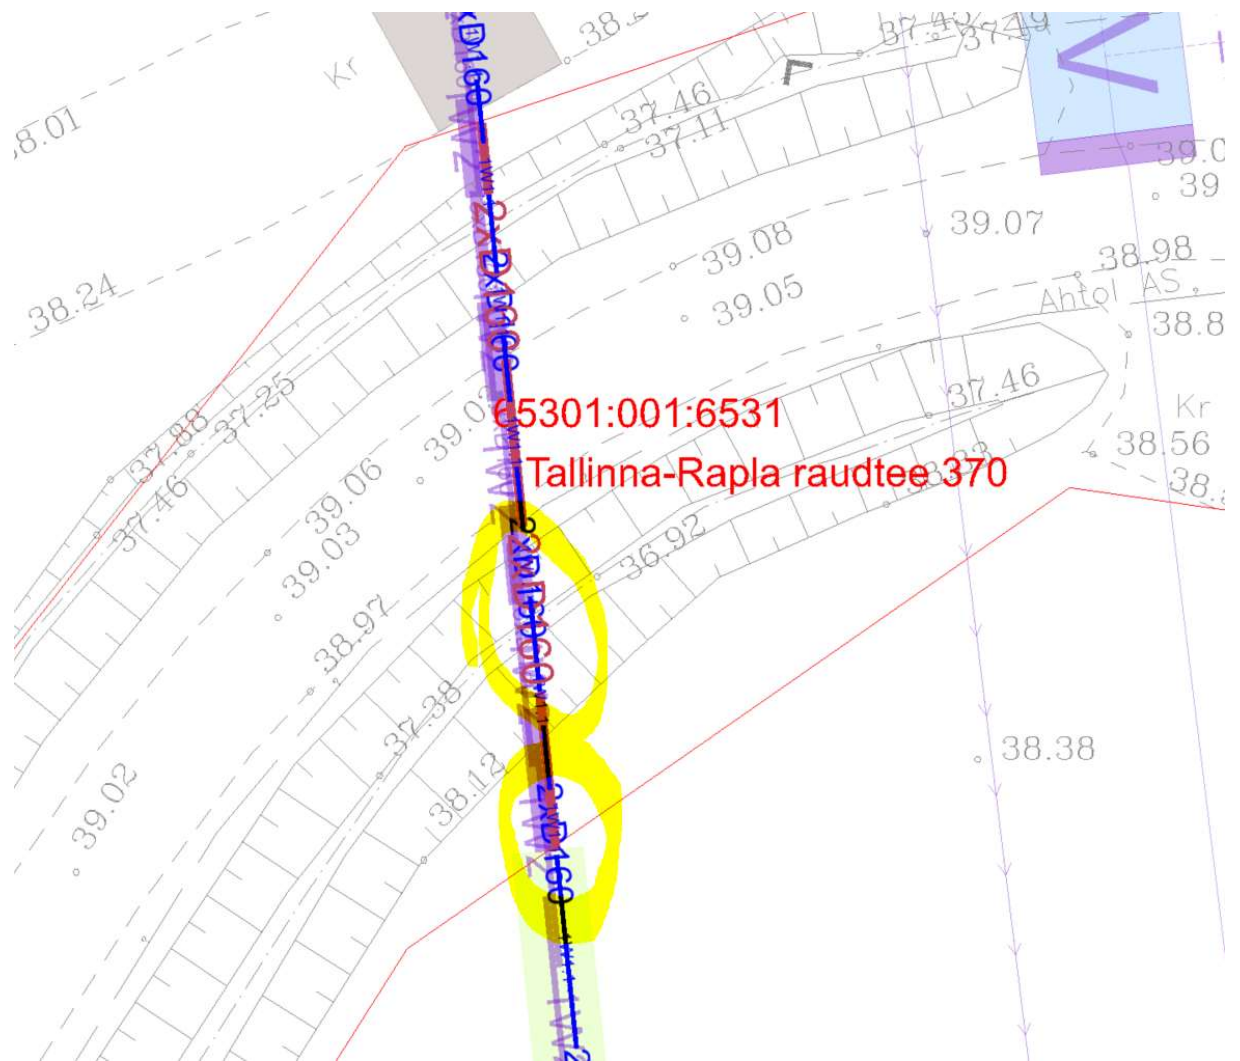

- [illegible]