

Tabel 1. Elektri kaabli vahetevahelise paralleelkõrgusel ja ristumisel teiste kommunikatsioonidega, torust / ilma toruta.			
Nimetus	Paralleelkõrgus (m)	Ristumise (m)	
Vee- ja kanalisatsioonitoru	≥0,25 / ≥1,0	≥0,25 / ≥0,5	
Sidekaabel	≥0,1 / ≥0,5	≥0,2 / ≥0,5	
Gaasitoru	≥0,25 / ≥1,0	≥0,2 / ≥0,5	
Kaabeliteerustik	≥2,0 / -	≥0,25 / ≥0,5	
või kanali pealispind			
Elektrikaabel	≥0,07 / ≥0,1	≥0,1 / >0,1...0,5	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL


Olemasolev 0,4kV AMKA õhu liin

Projekteeritav 0,4kV AMKA õhu liin

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus

Kinnistu piir

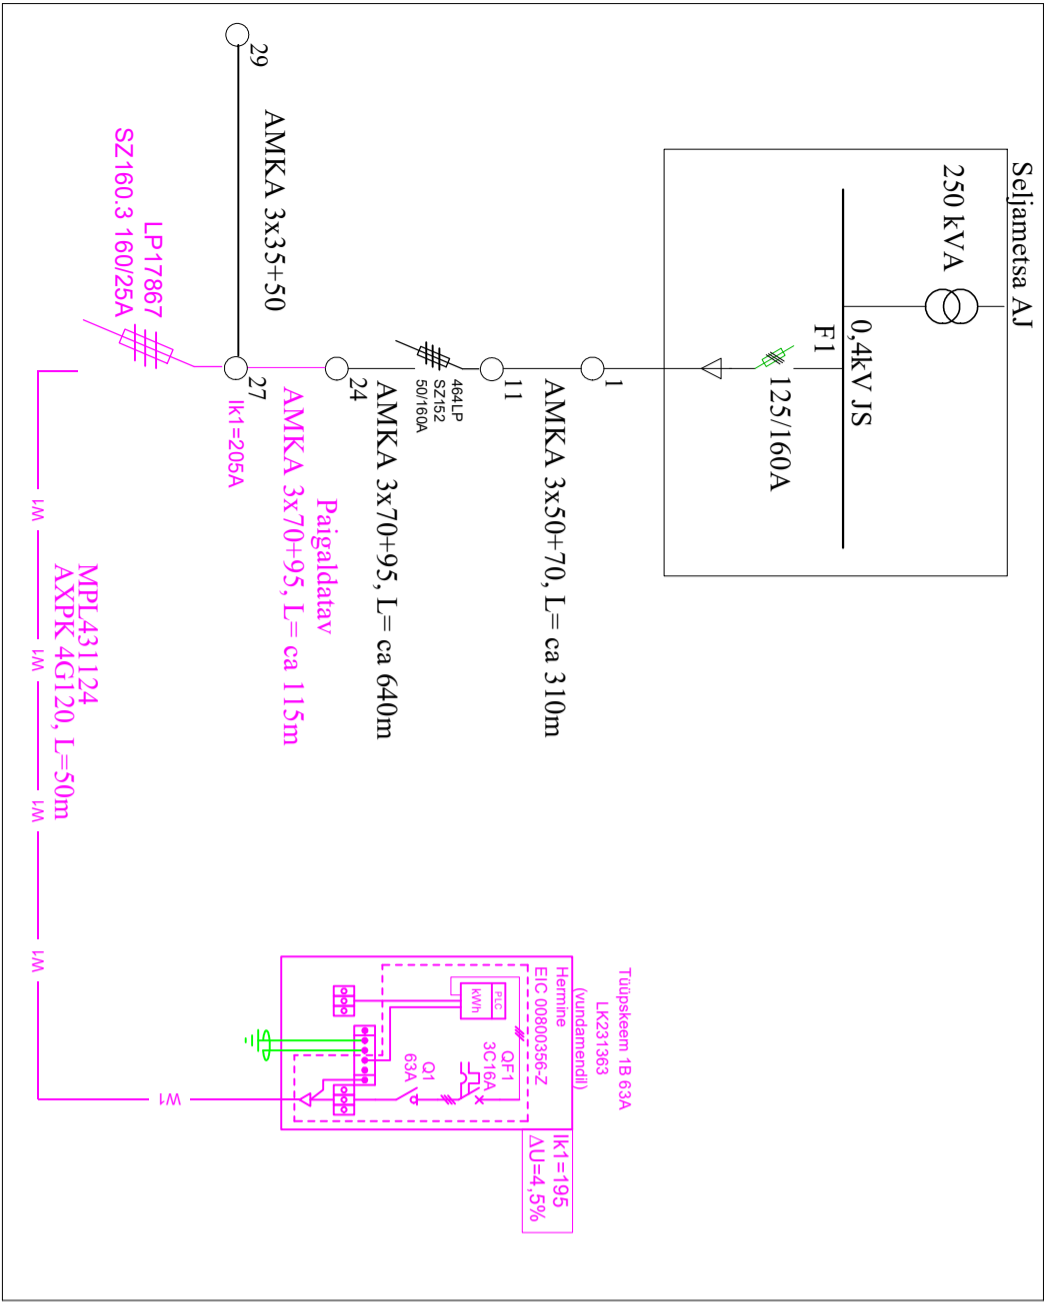

Tellija:		elektritelevi		enersense		Address: Oksa tee 18, Viljandi, 71067		Koopäev: 09.2024	
Töö nimetus:		Hermine liitumine Seljametsa küla Pärnu linn Pärnumaa				Reg nr: 11445550		Töö nr: LC2018	
Joonise nimetus:		Asendiplaan ja elektriskeem				Telefon: 59021726		Joon nr: 001	
						e-mail: joonas.russack@enersense.com		Mõõtkava: 1:500 A3	
						Projekteerija: Joonas Russack			