
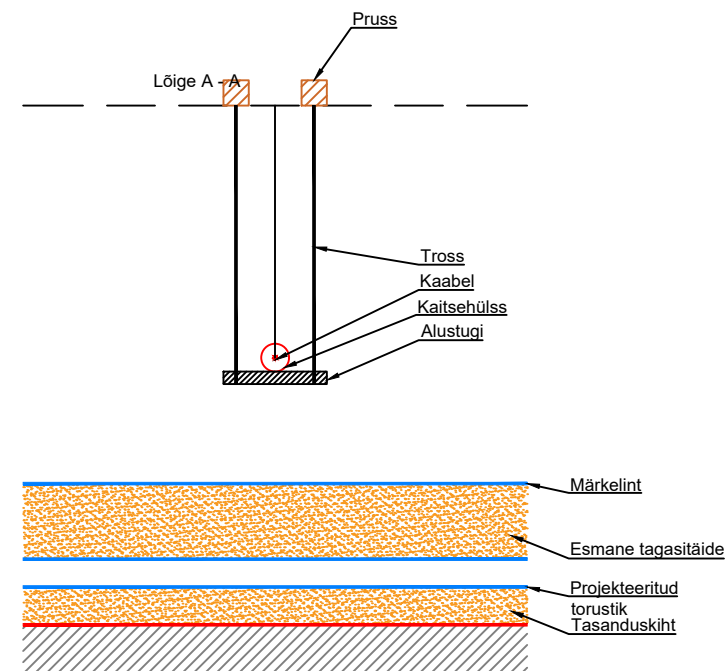


MÄRKUSED:

1. Projekteeritavate torustike lõikumiskohtades olemasolevate kommunikatsioonidega tuleb kohale kutsuda kommunikatsioonide esindajaid;
2. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgusmärgid puuduvad. Täpsustada kohapeal;
3. Lõikumiskohtades side- ja elektrikaabliga lahti kaevatud kaablid toestada ja kaitsta nt. poolitatava toruga TEC PVC 102/95.

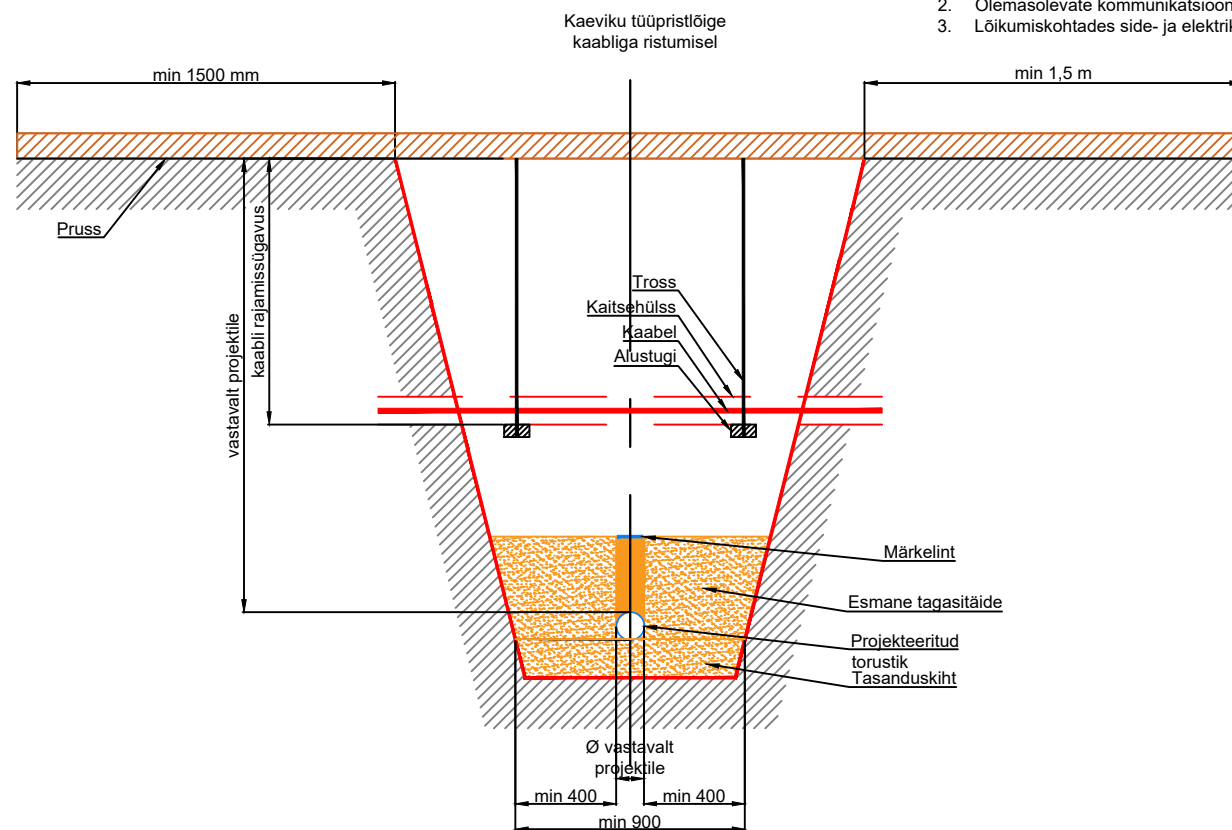

Projekteerija: Triangulum OÜ reg. kood: 14443557		Tellija: AS Haapsalu Veevõrk reg. kood: 10175723	
MTR nr EEP004045		Nimetus: Taebala aleviku vee- ja kanalisatsiooni süsteemide laiendamine	Aadress: Taebala alevik Lääne-Nigula vald Lääne maakond
Teostas:	Veera Petrova		
Kuupäev: 24.10.2023 Töö nr: 100/22 Stadium: Põhiprojekt		Leht: 62	Tähis: Kaabli toetamise skeem VK-7-03
		Mõõtkava: skeem	