
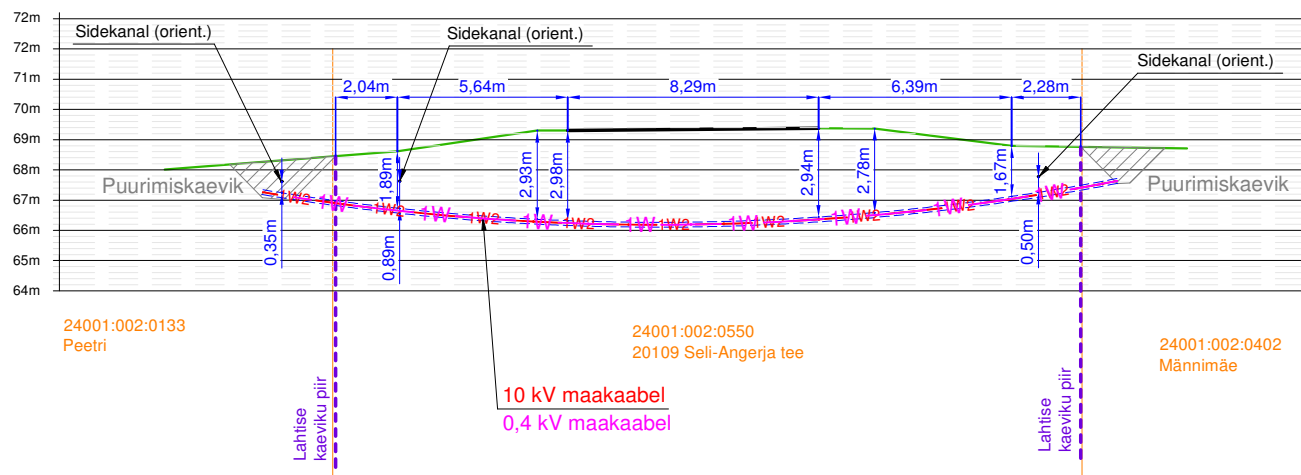


10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109 (Seli-Angerja tee, km 2)

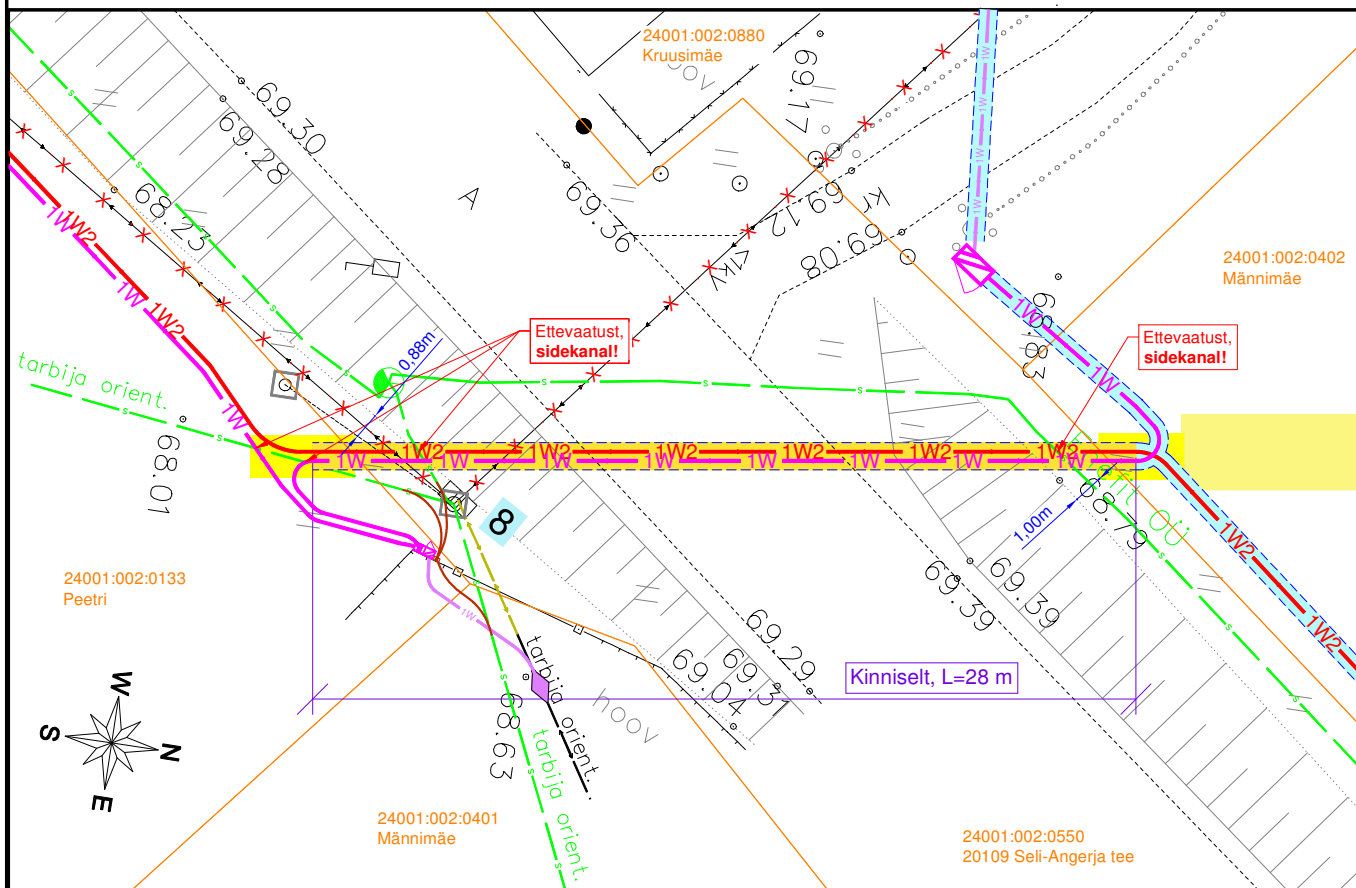

Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=28 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:				Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa				Tellija:				Elektrilevi OÜ							
Joonis:				10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109				Joonise nr:				IP6149-K2-5							
<div><div>DRAFTIT</div><div>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</div></div>				Projekteeris		Aro Kivisild		___.2024		Mõõtkava				1:250		Leht		Lehti	
				Kontrollis		Mikk Reiter		___.2024						1		1			
										Staadium				Tööprojekt		1		1	