





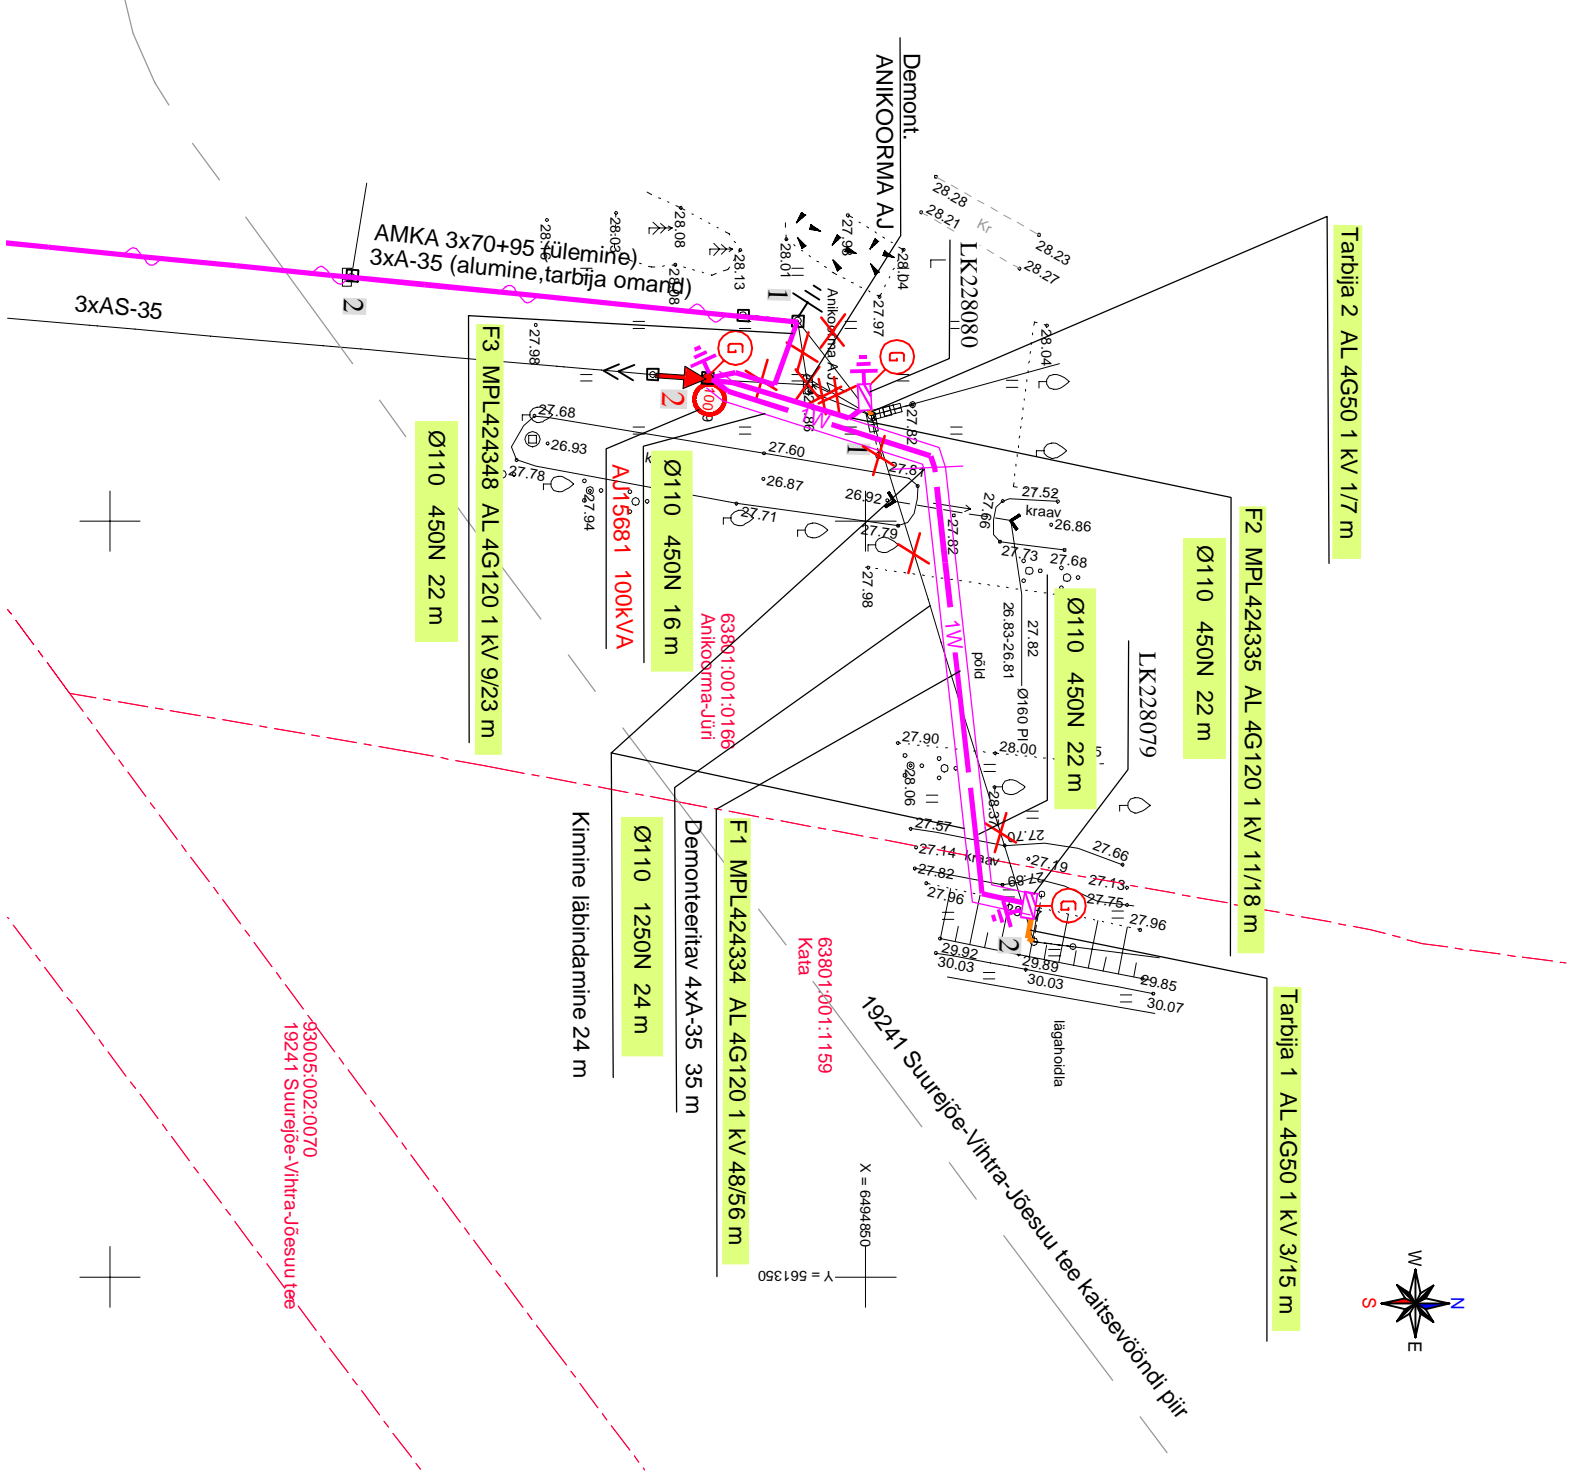


Tingmärgid


- 
- Projekteeritud mastalajaam puitmastil
- Projekteeritud liitumiskapp
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi mastile
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud MP õhuliin rippkeerdkaabliga
- Olemasolev maandur
- Demontaaž
- Olemasolev KP õhuliin RB mastidel
- Olemasolev MP õhuliin RB mastidel
- Kinnistu piir



- Märkused
- F3 õhuliini rekonstrueerimist vt. Asendiplaan II M1:2000 (J1L2).
 - 10 kV raudbetoonmast 1 asendatakse mastalajaamaga AJ15681.

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Projekt				Tallinn			
Anikoorma alajaama F3 rikete vähendamise Vihtra külas, Põhja-Pärnumaa vallas, Pärnu maakonnas				Elektrilevi OÜ			
Joonis				Joonise nr			
Asendiplaan I M1:500				IP7014-1			
Leonhard Weiss				Mõõtkaava		M 1: 500	
Udo Rummel				M1: 500		M1: 500	
Kaupe Maaten				Tööprojekt		Lehti	
Keel				Lehti		Lehti	
EST				1		3	



Leonhard Weiss

E-posti aadress: leonhard-weiss.com

Telefon: +372 601 2285

Registrikood: 12083348

EL1065798-0001