
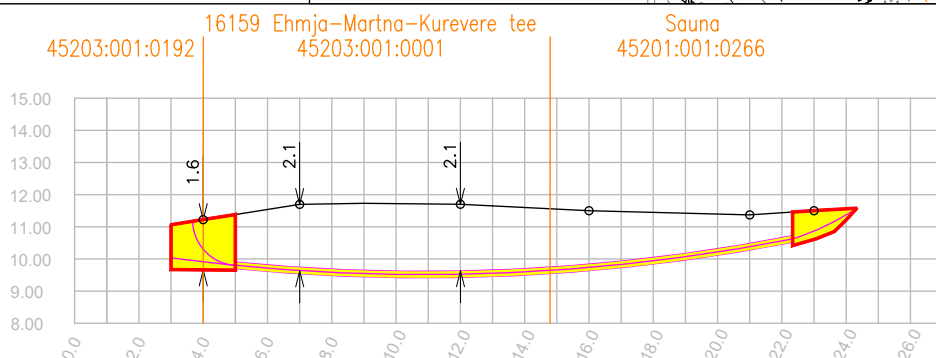
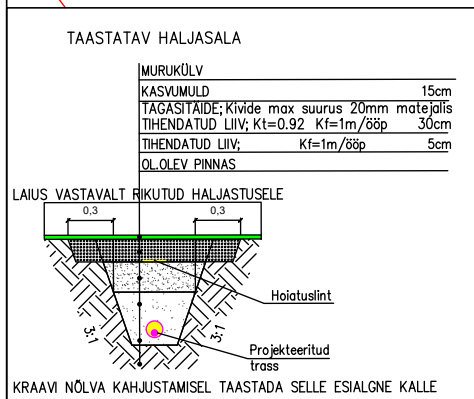



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP-õhuliin
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev MP-kaabel
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev vesi
	Katastriüksuse piir		
	Riigitee kaitsevöönd		

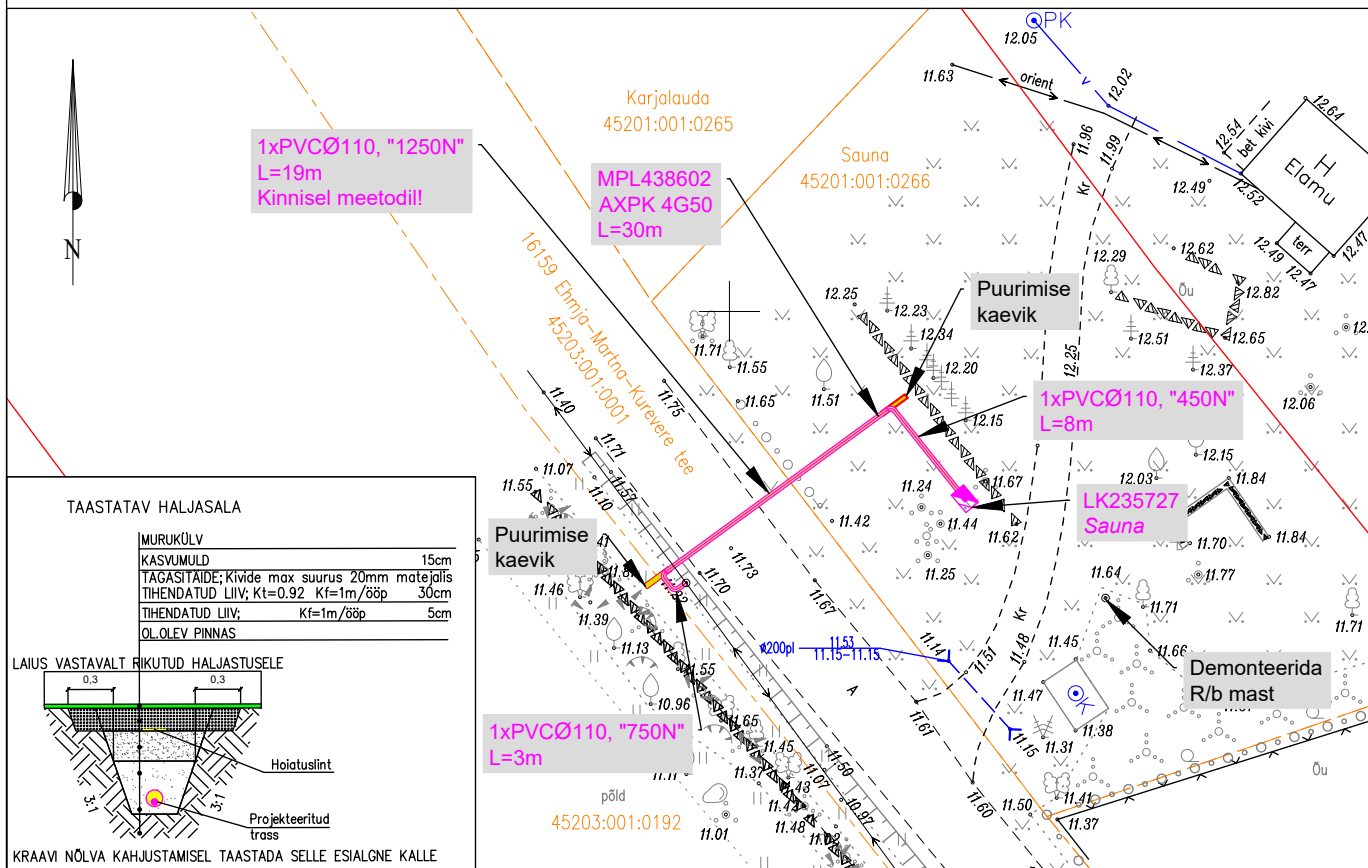

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. LT-31278L
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele JT3165-1 ja JT3165-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele, ristumisel riigiteega vastavalt profiilile.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Sauna kinnistu liitumine madalpingel, Kurevere küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ					
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			JT3165-1					
<div> CONNECTO <small>Ühik: 0,4 kV Registrikood: 17100148 Tänav: tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small></div>		Projekteeris	Egert Siigur		30.05.2025			Möötkava			1:500	Leht	Lehti
		Kontrollis	Egert Siigur										
							Stadium			TP	1	1	