



TINGMÄRGID

- | | | | |
|--------|--------------------|---|----------------------|
| — vi — | Proj. MP kaabel | — | Riigitee kaitsevöönd |
| — | Proj. liitumiskilp | — | OI.olev Telia |
| — | Proj. jaotuskilp | — | OI.olev ELA SA |
| — | Proj. kaitsetoru | — | OI.olev KP-kaabel |
| — | Puurimiskaevik | — | OI.olev MP-kaabel |

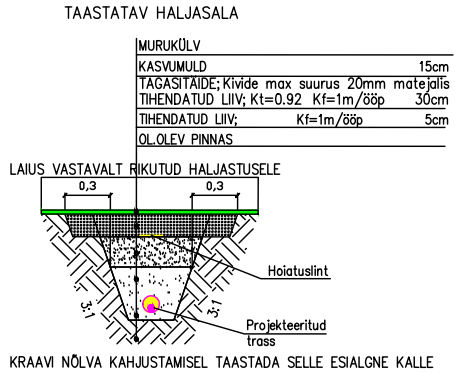


M 1:100

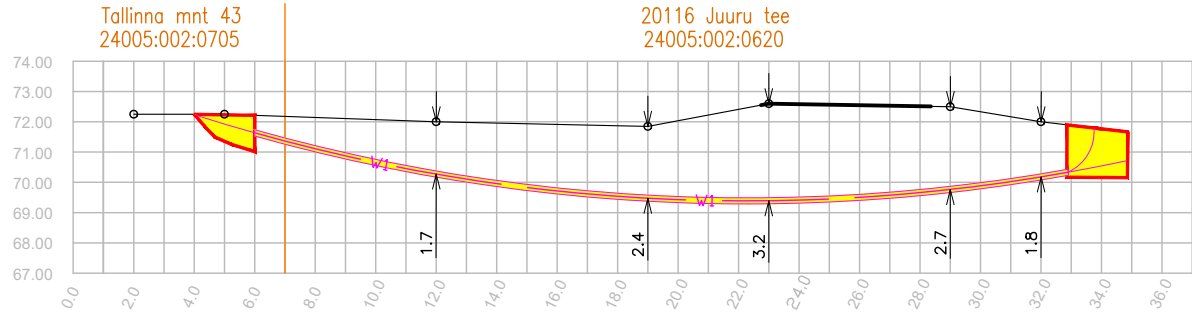

M 1:250

Märkused:

- Projekteerimisülesanne nr. 474901
- Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC1850-1 ja LC1850-2.
- Maakaabel paigaldada min 0,7 m, ristumisel riigiteega min 1,5 m sügavusele.
- Taastada katted.
- Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
- NB! Tallinna mnt 43 kinnistul kaablitrassi ja liitumiskilbi ümbrus vajadusel puhastada võsast!

Projekt:	Tallinna mnt 43 kinnistu liitumine, Juuru alevik, Rapla vald, Rapla maakond			Tellija: Elektrilevi OÜ		
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr: LC1850-1		
 AS Connecto Eest Registrikood: 10722319 Tänav 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	Egert Siigur		19.08.2024		
	Kontrollis	Lembit Saamel				
Möötkava		1:500	Leht	Lehti		
Stadium		TP	1	1		