

10 kV õhuliini ristumine 21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna tee 0,56 km-l


Mika
34801:006:0305

21101 Tõlli-Mustjala-Tagaranna tee
34801:006:0486

Murupõllu
34801:006:0070


Märkused:

1. Enne tööde algust taotleda tööde teostamise luba.
2. Tagada nõutav teegabariit.

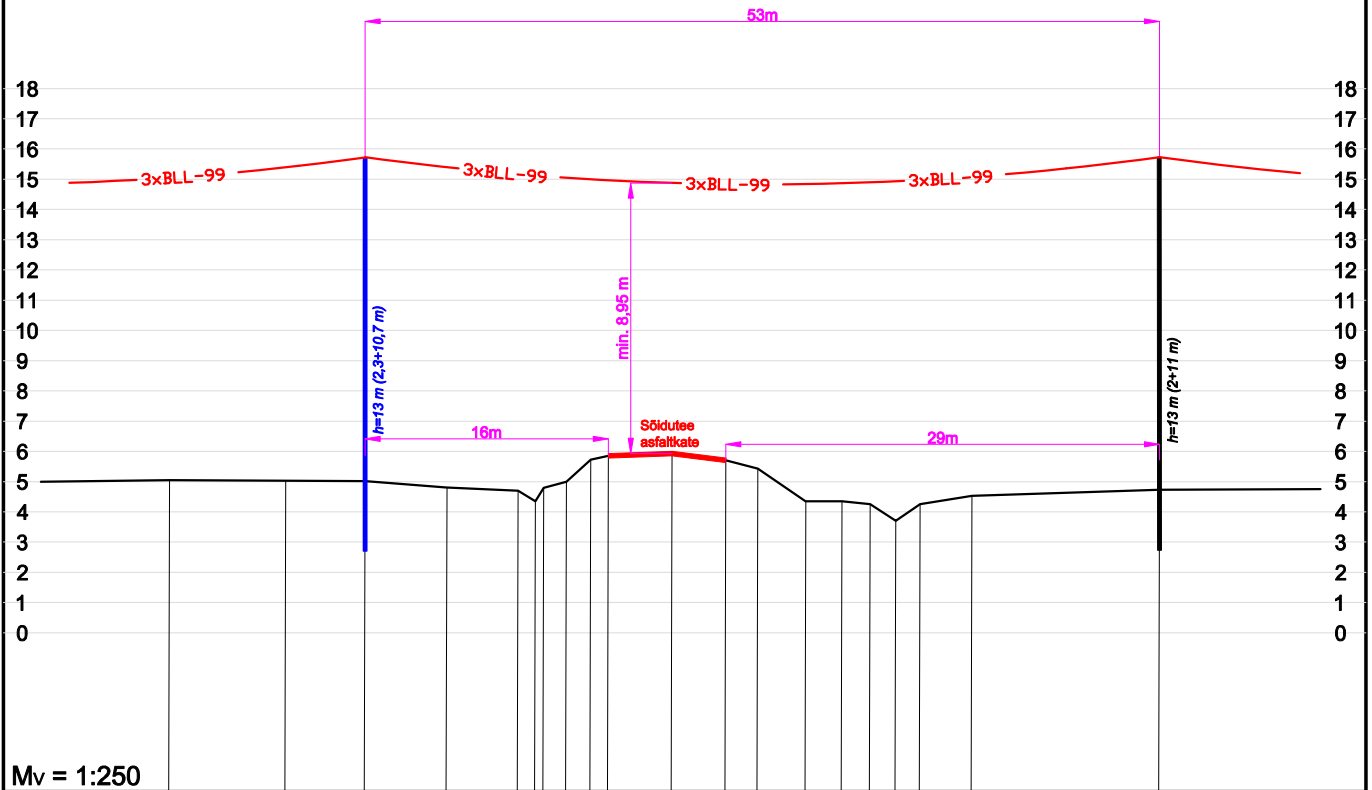

M_v = 1:250

M_H = 1:500

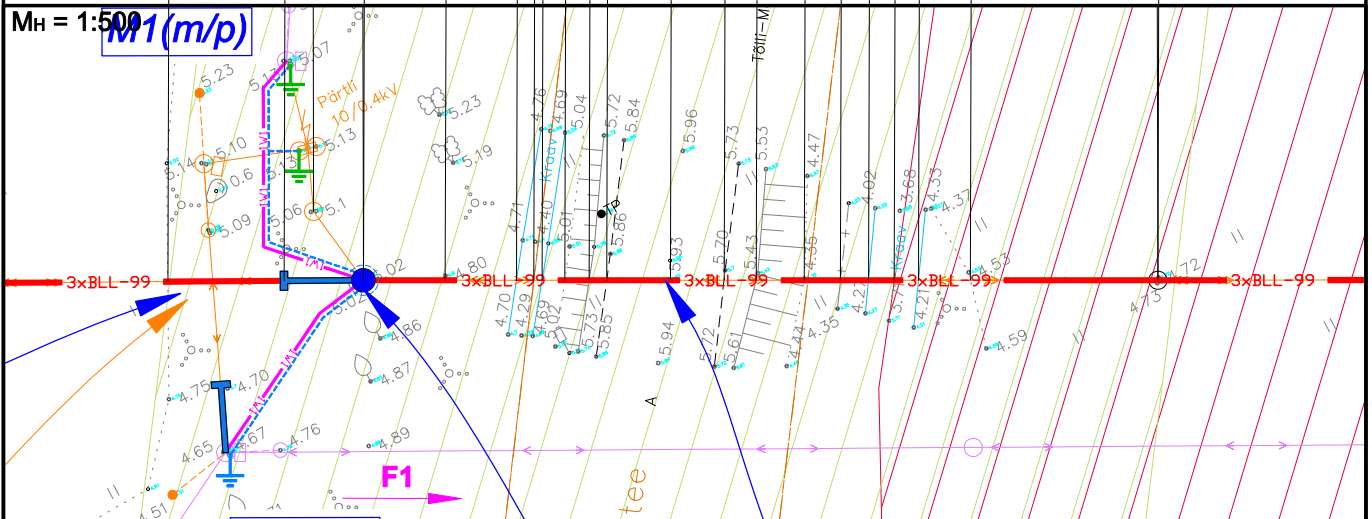

Projekt:		Sikassaare - Randvere (Tõlli HL) 10 kV õhuliini rekonstrueerimine Ansi küla, Tõlli küla ja Suur-Randvere küla, Saaremaa vald, Saare maakond		Tellija:		Enefit Connect OÜ	
Joonis:		Ristmeväli		Joonise nr:		IP6376-6	
DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee		Projekteeris	Mikk Reiter	Tel. 5348 2352		Möötkava	1:500 / 1:250
						Leht	Lehti
						Stadium	Tööprojekt
						1	2