


Peristein OÜ

Spetsifikatsioon

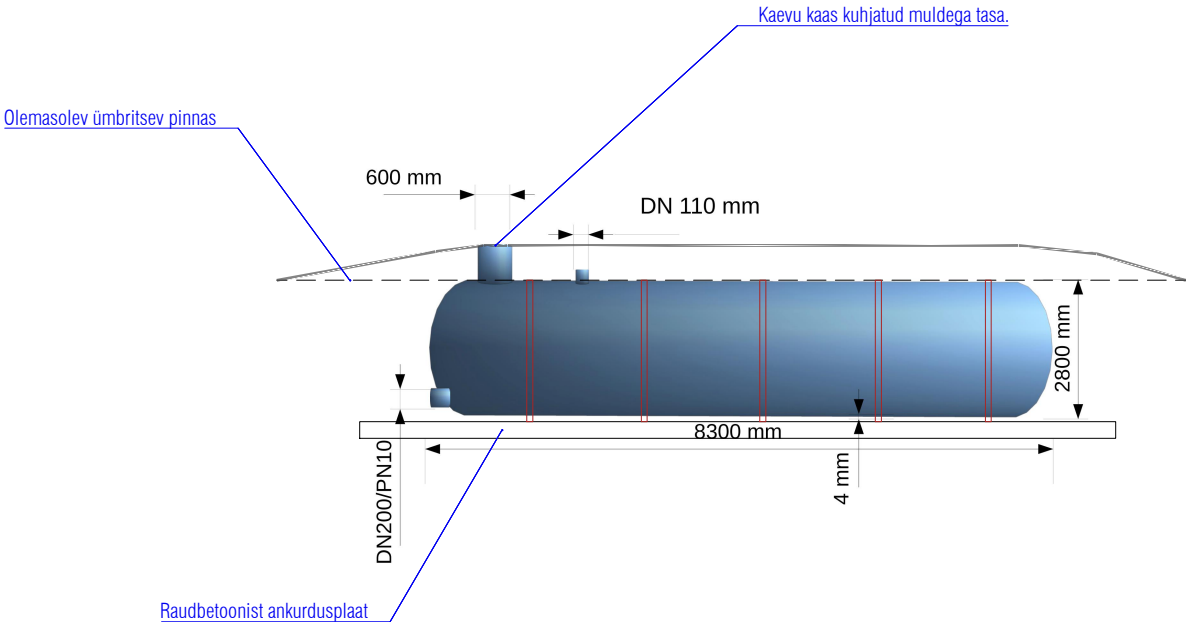

Mahuti vastab standardi
EV21:6-2012+A12013-Tuletõrje veevarustus nõuetele

Mahuti 50m3 on lehtterasest keevitatud, silindriline, horisontaalne, tasapinnaliste otstega ja sisemise armatuuriga anum.

MÄRKUSED:

- Käesolevaga on projekteeritud Maa-alune tuletõrjeveevõtu mahuti
- Joonisel on esitatud Peristein OÜ lehtmetailist veemahuti tooteleht.
- Mahuti paigaldatakse paagi ülapiinnaga ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele.
- Mahuti peale kuhjatakse 0.7m paksune liivakiht ja sellele 0.2m paksune kasvupinnase kiht.
- Paigaldamisel ankurdatakse mahuti raudbetoonist ankruplaadile, järgida maa-aluste mahutite paigaldusreegleid.
- Mahutit kattev mulle planeeritakse juurdepääsu kaevu kaanega samale kõrgusele.
- Kaevu kaane konstruktsioon ja sulus peavad tagama mahuti ohutuse juhuslikele mõõdujatele ja lastele.
- Kasvupinnasele tehakse murukülv.
- Kõik kaevetööd teostada vastavalt Hädameeste valla kaevetööde eeskirjale.
- Peale ehitustööd maa-ala heakorrastatakse.

Tellija	Tuisuliiva OÜ	Töö nr	ME2024-1	Staadium	EP
Omanik	Tuisuliiva OÜ			Projekti osa	TO
Objekt	Tuletõrjevee mahuti			Mõõtkava	1 : 20
Objekti aadress	Tarsani kinnistu Kabli küla Hädameeste vald Pärnu maakond				
Joonis	Mahuti külgsuuna			Joonise nr	TO-8-01
PROJEKTEERIJAL	Margit Eichen			Kuupäev	01.02.2024
				Print	
JOONISE KOOSTAS	Margit Eichen			MEP	