



Tiitsu  
27003: 001: 0487

Armannipõllu  
71401: 001: 2239

Ristumine külavahetega.  
Trasside paigaldus kinnisel meetodil  
puurimistorudes 1250N  
pikkustega L=a' 25 m

1,26km

1,22km

Kristjani  
27003: 001: 0544

Vana-Armanni  
27003: 001: 0497

Leenardi  
71401: 001: 2242

Ristumine sissesõidu teedega.  
Trasside paigaldus kinnisel meetodil  
puurimistorudes 1250N  
pikkustega L=a' 47 m

Juhani  
27003: 001: 0643

Koeli-Mihkli  
27003: 001: 0662

Vana-Juhani  
27003: 001: 0642

Anni  
27003: 001: 0547

Ristumine külavahetega.  
Trasside paigaldus kinnisel meetodil  
puurimistorudes 1250N  
pikkustega L=a' 12 m

joon. 3


0,88km

1,00km

Luskari  
27003: 001: 0209

21138 Tahula-Upa tee  
27003: 001: 0340

Ristumine maanteega.  
Trasside paigaldus kinnisel meetodil  
puurimistorudes 1250N  
pikkustega L=a' 56 m



Projekteeritud 10 kV tarbija maakaabelliin  
AHXAMK 3x240/35 ja gaasitrass Sik.-Tahula  
L<sub>trass</sub>/L<sub>varuga</sub>=3898/4020 m kaablikaitsetorus Ø160 mm  
tugevusega 750 N L=3760 m ja 1250 N 138 m


joon. 5

#### TINGMÄRGID

- proj. 10 kV maakaabel 750N torus
- proj. gaasitrass
- ol.olev 10 kV õhuliin
- ol.olev 0,4 kV maakaabel
- maaüksuse piir
- proj. puurimistoru 1250 N

#### ÜLDASEND – jooniste jaotus

M1:25000

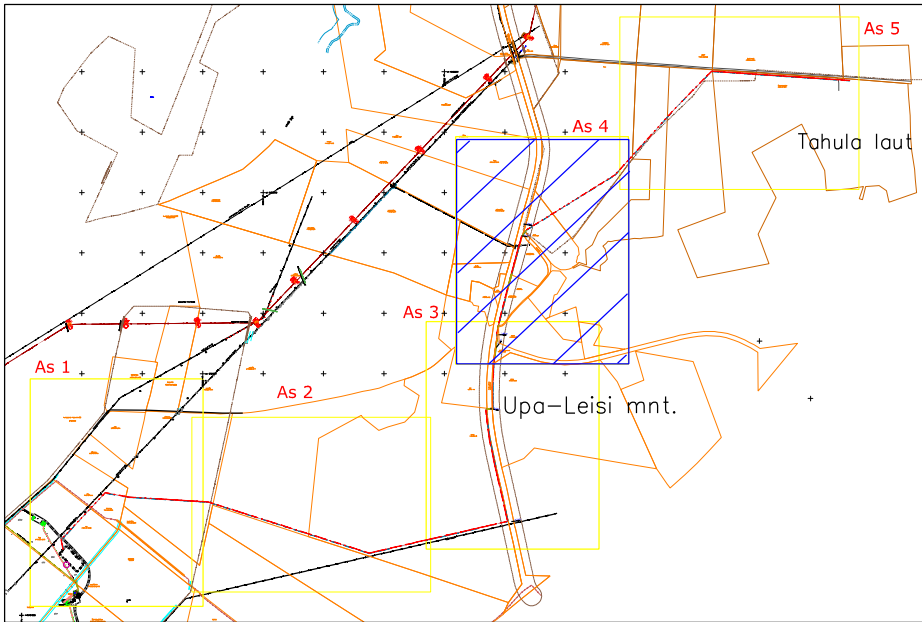

#### MÄRKUSED

\* Alusplaanina on kasutatud J. Tahk maamõõdutööd nr. 9-4/2024.  
Koordinaadid L-EST'97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija:  
OÜ Stacey

**IE-Projects**

Aadress: Vallimaa 9-28  
Kuressaare

Töö nr: 343/24  
Stadium: PP

MTR reg.nr: TEL 001753

Kuupäev: 02.12.24

Reg. nr: 12135774  
Telefon: 51 64 840  
e-mail: leho@tt.ee

Leht/Lehti: y4  
Mõõt: A3 1:2000

Töö nimetus: Sikassaare energiakeskuse trassid  
Sikassaare ja Tahula k., Saaremaa

Joonise nimetus: Asendiplaan – 4

Projekteerija: Leho Jõeäär

Allkiri:

Kontrollis: Peeter Kesner

Allkiri: