



PÕLEVmaterjali Ladustamise Plaani


Tori Sawmill

Territooriumi katastritunnused



Saetööstus Tori Sawmill asub Pärnumaal maakonnas, Tori vallas, Selja külas, katastril nr 80901:001:0320

PÕLEVmaterjali Ladustamise Plaan

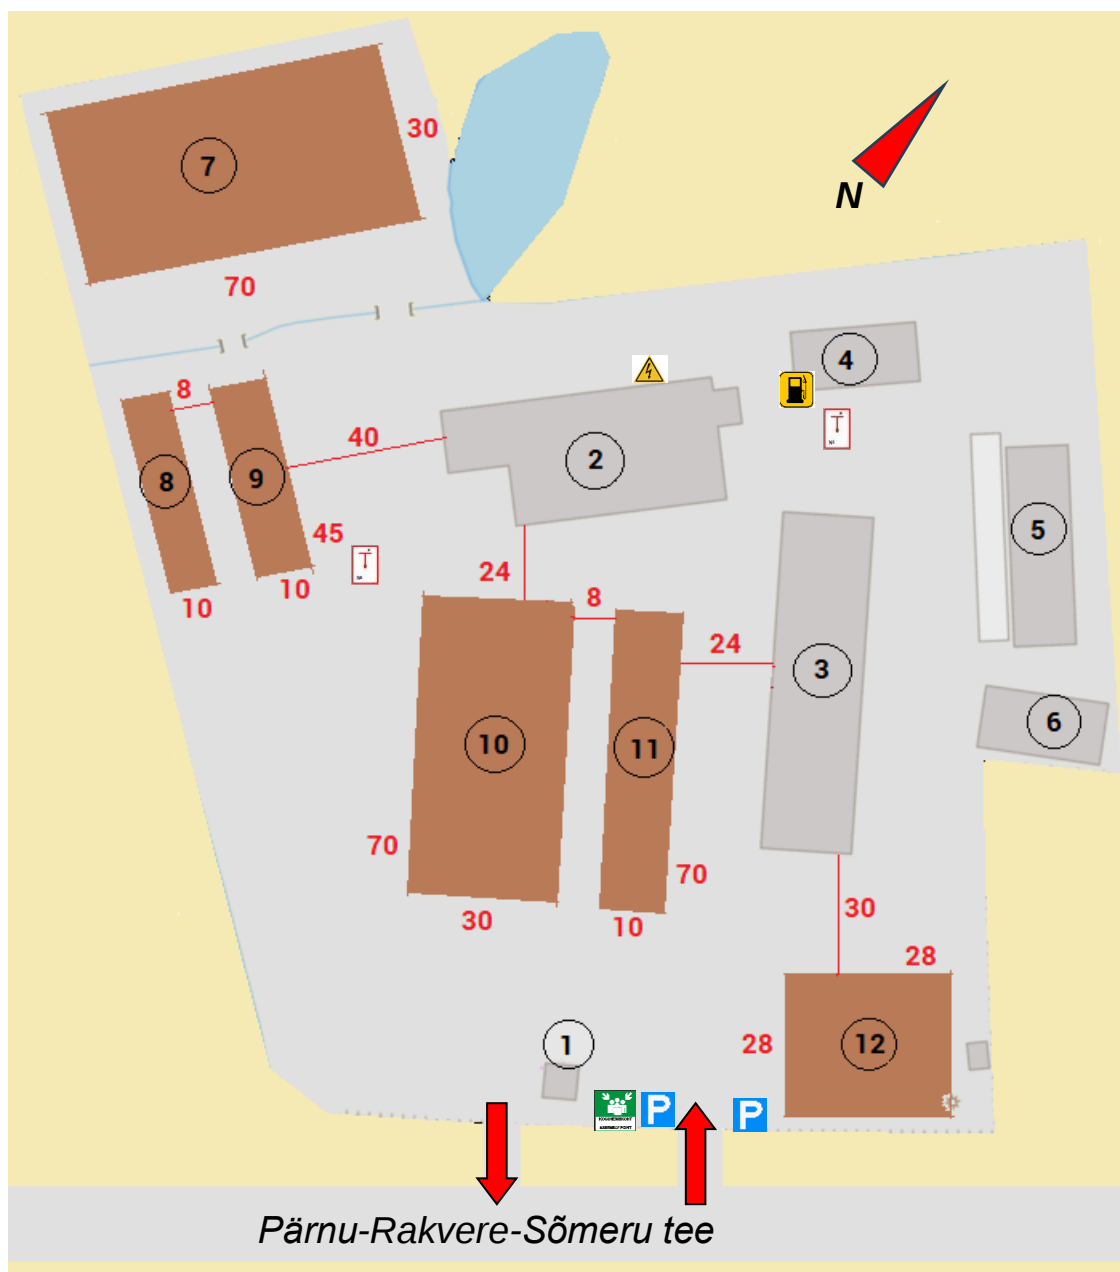

Plaani alade selgitav info ja tingmargid

- 01. Kontor (TP-1)
- 02. Tootmishoone nr 1&(Saeraam) (TP-2)
- 03. Tootmishoone nr 2 (JP1) (TP-2)
- 4-6 PVC hallid
- 7. Palk a70xb30xh5 10500 m³, P200m
- 8. Palk a45xb10xh5 2250 m³, P110m
- 9. Palk a45xb10xh5 2250 m³, P110m
- 10. Palk a70xb30xh5 10500 m³, P200m
- 11. Palk a70xb10xh5 3500 m³, 160m
- 12. Alused a28xb28xh5 3920 m³, P112m

-  Territooriumile ligipääs
-  Alajaam
-  Evakuatsiooni kogunemiskoht
-  Parkla
-  Tankur (5000L)
-  Veevõtukoht

Lisainfo

- Ladustamisalad on kaetud kõvakattega (asfalt, killustik).
- Ladustamisplatside omavaheline ohutusvahemaa on vähemalt 8m.
- Reservplatsina on võimalik kasutada PVC hallide vahelist ala, kus on olemas päästetehnikale piisavalt ruumi manööverdamiseks
- Territooriumile on kaks ligipääsu, millest ühte kasutatakse tavaolukorras sissepääsuteena ja teist väljapääsuteena. Sissepääsu laius 5m.
- Põlevmaterjalide ladustamise maksimaalne kõrgus on 5m

Tehnikavalmidus

Ettevõttes on kasutusel puitmaterjalide tõstmiseks ja transportimiseks erinevat tehnikat: laadur-virnastajad 2tk ja laadur, mida on võimalik kasutada tulekahju olukorras materjalide ümberpaigutamiseks.

Tuletõrje veevarustus

Territooriumi tagumises osas asub looduslik veekogu, orienteeruva veekogusega 1500 m³. Territooriumil on kaks survestamata veevõtikohta, millest üks asub palgivirna nr 9 läheduses ja teine PVC halli nr 4 läheduses. Veevõtukohta tootlikkus 40L/s. Veevõtukohta veeallikana kasutatakse looduslikku veekogu. Samas suvisel ajal on võimalik vett ammutada võimaliku põlengu kustutamiseks otse veekogust. Vahemaad veevõtukohta ja põlevmaterjali ladustamise ala kaugeimast punktist ei ületa 300 meetrit.

Veevõtukohtade korrashoiu tagamiseks viidi läbi 15.10.2023a veevõtukohtade katsetused vastaval Sim 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, Lisa 3 tingimustel.

Ladustamisplatside kaugused hoonetest on arvestatud vastavalt standardile EVS812-4:2018 „Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuded“.

Põlevmaterjalide ladustamisalade suuruste määramisel on arvestatud Sim 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, § 7 nõuetega.

Põlevmaterjalide ladustamise plaan on 5-l lehel

Leht 2: Territooriumi katastritunnused

Leht 3: Põlevmaterjalide ladustamise plaan ja plaani alade selgitav info

Leht 4: Lisainfo

Plaani koostas: Firest-Consult OÜ

Külli Kaunissaar

Tuleohutusspetsialist, tase 5

25.05.2024