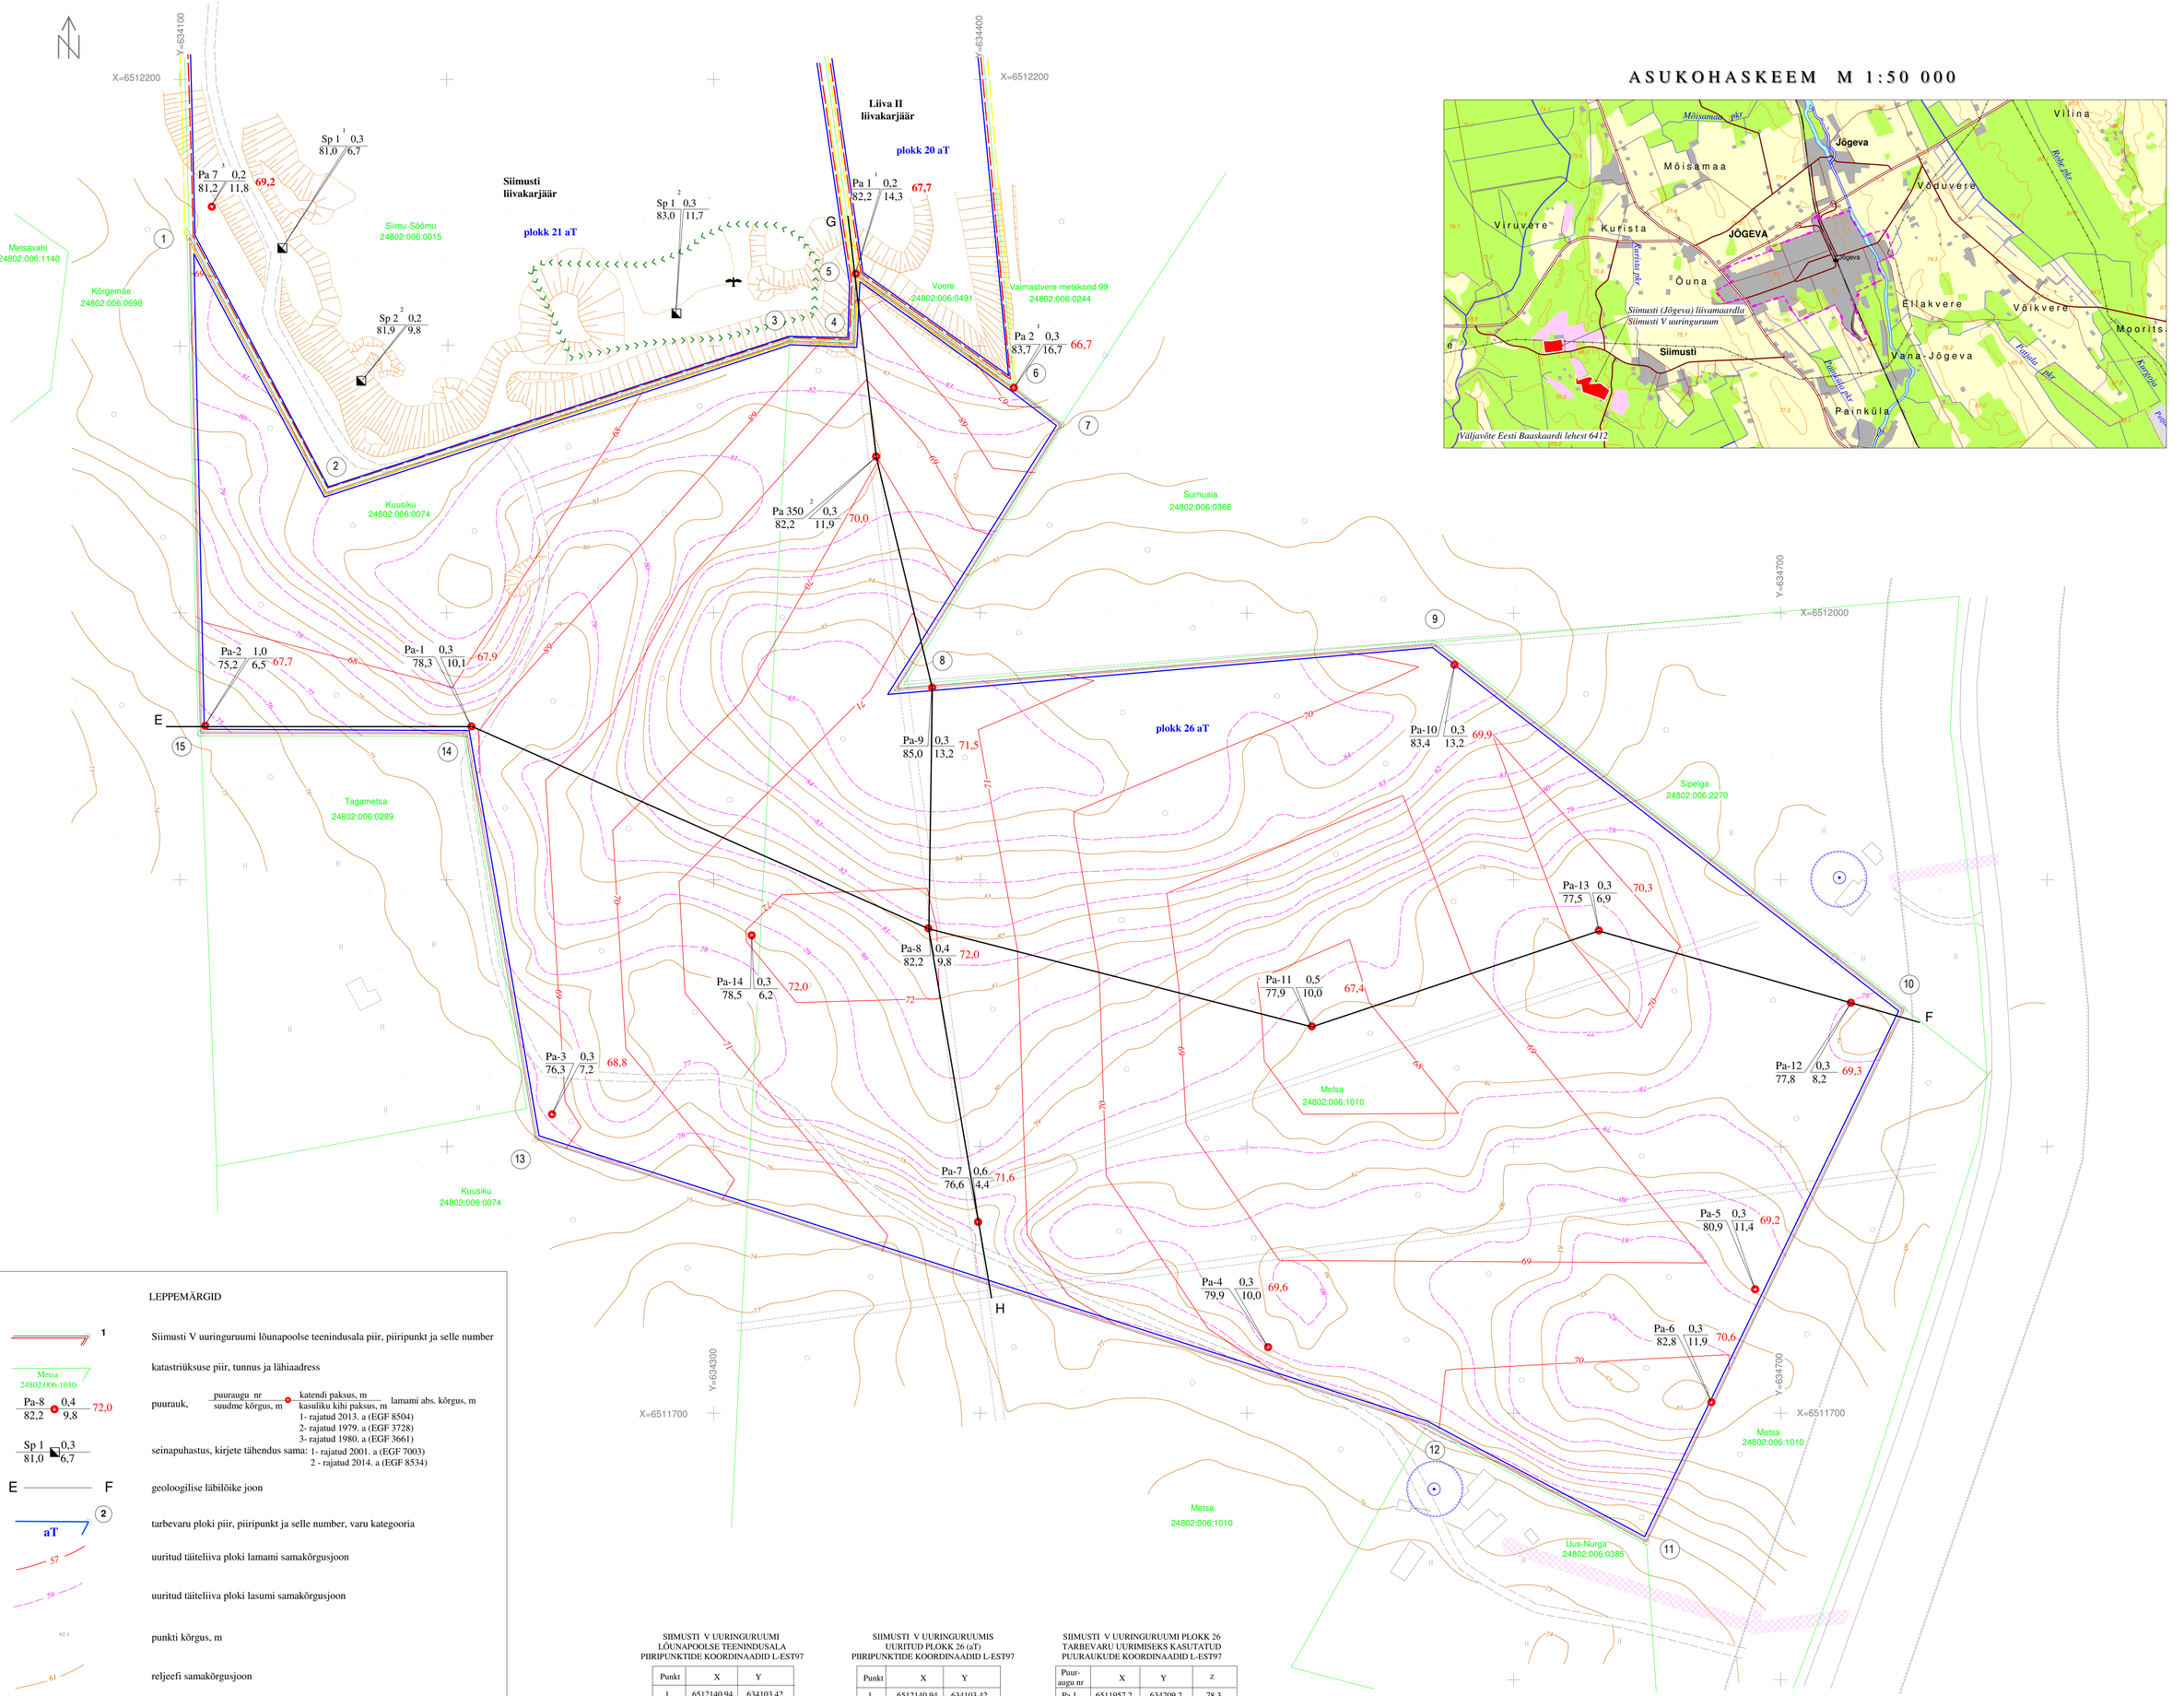

ASUKOHASKEEM M 1:50 000

LEPPEMÄRGID

1 — Siimusti V uuringuruumi lõunapoolse teenindusala piir, piiripunkt ja selle number

Metsa 24802:006:1010 — katastriüksuse piir, tunnus ja lähiaadress

Pa-8 0,4 / 82,2 / 9,8 72,0 — puurauk, puuraugu nr; suudme kõrgus, m; katendi paksus, m; kasaliku kihi paksus, m; lamami abs. kõrgus, m
1- rajatud 2013. a (EGF 8504)
2- rajatud 1979. a (EGF 3728)
3- rajatud 1980. a (EGF 3661)

Sp 1 0,3 / 81,0 / 6,7 — seinapuhastus, kirjete tähendus sama: 1- rajatud 2001. a (EGF 7003)
2 - rajatud 2014. a (EGF 8534)

E — F — geoloogilise läbilõike joon

2 aT — tarbevaru ploki piir, piiripunkt ja selle number, varu kategooria

57 — uuritud täiteliiva ploki lamami samakõrgusjoon

59 — uuritud täiteliiva ploki lasumi samakõrgusjoon

62.1 — punkti kõrgus, m

61 — reljeefi samakõrgusjoon

maantee kaitsevöönd

elektripaigaldise kaitsevöönd

kaldapääsukeste (Riparia riparia) pesitsusala

puurkaev ja selle kaitsevöönd (r = 10)

SIIMUSTI V UURINGURUUMI LÕUNAPOOLSE TEENINDUSALA PIIRIPUNKTIDE KOORDINAADID L-EST97

Punkt	X	Y
1	6512140,94	634103,42
2	6512045,12	634154,73
3	6512102,05	634328,51
4	6512101,06	634352,34
5	6512127,04	634353,33
6	6512084,34	634412,58
7	6512070,60	634430,46
8	6511971,63	634368,72
9	6511988,51	634569,98
10	6511851,31	634746,24
11	6511651,71	634649,75
12	6511695,41	634567,33
13	6511802,82	634233,18
14	6511954,75	634207,03
15	6511954,92	634107,56

Pindala: 15,05 ha

SIIMUSTI V UURINGURUUMIS UURITUD PLOKK 26 (aT) PIIRIPUNKTIDE KOORDINAADID L-EST97

Punkt	X	Y
1	6512140,94	634103,42
2	6512045,12	634154,73
3	6512102,05	634328,51
4	6512101,06	634352,34
5	6512127,04	634353,33
6	6512084,34	634412,58
7	6512070,60	634430,46
8	6511971,63	634368,72
9	6511988,51	634569,98
10	6511851,31	634746,24
11	6511651,71	634649,75
12	6511695,41	634567,33
13	6511802,82	634233,18
14	6511954,75	634207,03
15	6511954,92	634107,56

Pindala: 15,05 ha

SIIMUSTI V UURINGURUUMI PLOKK 26 TARBEVARU UURIMISEKS KASUTATUD PUURAUKUDE KOORDINAADID L-EST97

Puur-augu nr	X	Y	Z
Pa 1	6511957,2	634209,2	78,3
Pa 2	6511957,6	634109,5	75,2
Pa 3	6511812,1	634239,4	76,3
Pa 4	6511724,5	634507,9	79,9
Pa 5	6511746,2	634690,5	80,9
Pa 6	6511703,9	634674,1	82,8
Pa 7	6511753,5	634399,8	76,6
Pa 8	6511881,6	634380,4	82,2
Pa 9	6511971,8	634382,0	85,0
Pa 10	6511980,4	634577,8	83,4
Pa 11	6511844,8	634524,3	77,9
Pa 12	6511860,4	634733,2	77,8
Pa 13	6511880,8	634631,9	77,5
Pa 14	6511878,9	634314,2	78,5
Pa 1*	6512127,0	634353,3	82,2
Pa 2*	6512084,3	634412,6	83,7
Pa 7*	6512152,2	634111,9	81,2
Pa 350*	6512058,5	634360,9	82,2

* - rajatud varasemate uuringute käigus

Kasutatud materjalid:
Katastriüksuste piirid ja kitsendused Maa-ametist.
Ristkoordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Topo- ja varu arvutuse plaan		Graafiline lisa 1; leht 2
Töö:	Siimusti (Jõgeva) liivamaardla Siimusti V uuringuruumi geoloogiline uuring	Töö nr 21-512
Asukoht:	Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Siimusti (Jõgeva) liivamaardla	M 1:1000 (0 10 20 40 m)
Tellija:	OÜ MOREEN Kaavere küla, Põltsamaa vald, 48012 Jõgevamaa, e-mail: moreen@moreen.ee, tel 7739231	Tellija esindaja: Märt Maurer
	MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 **Liiva 41, 50303, Tartu**	Oktoober 2022
Koostas ja toimetas:	geoloog Rein Grünberg, e-mail: rein.grynberg@gmail.com, tel 5158198	Allkiri:

© MAAVARAUURINGUD OÜ 2022