


10 kV maakaabli ristumine kõrvalmaantee nr 12161 Ojaküla tee, km 2,92

39201:001:0635
Putkaste metskond 158


45201:002:0123
12161 Ojaküla tee

39201:001:0633
Putkaste metskond 9

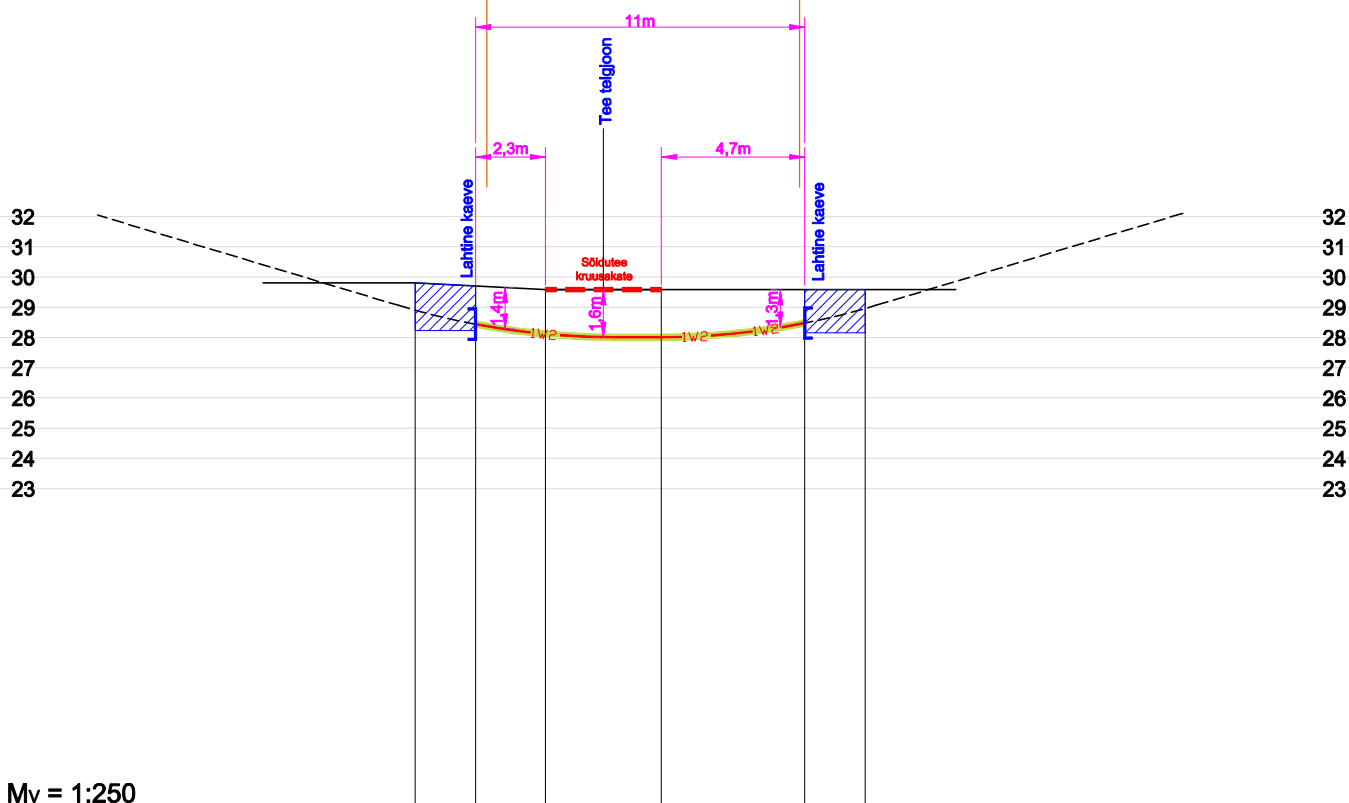

Mv = 1:250

MH = 1:250

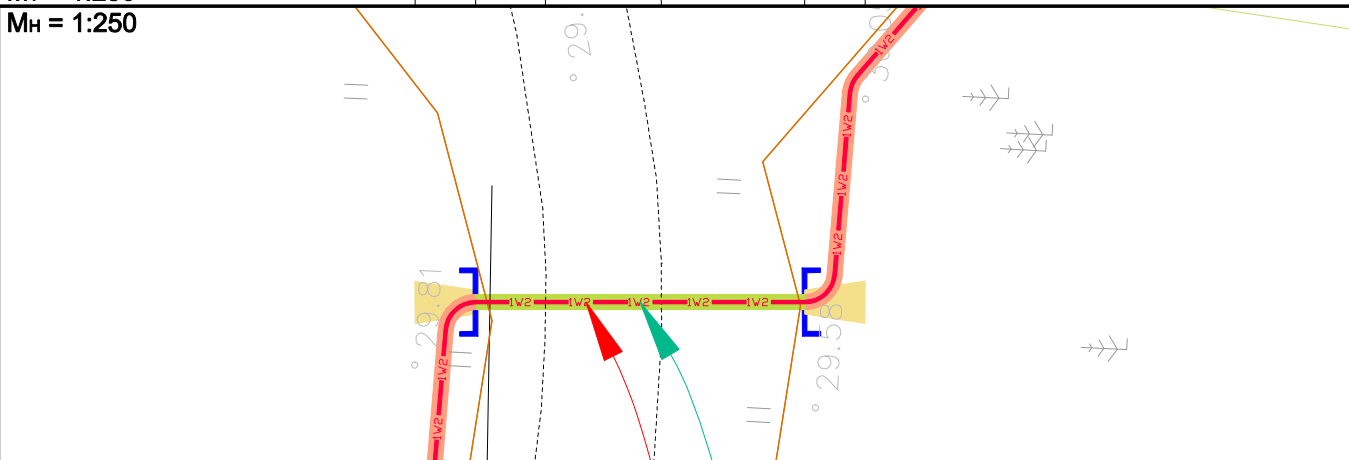

Projekt:				Tellija:			
Lauka-Kõpu 10 kV liini (Koduspe haruliin) rekonstrueerimine I OSA Koduspe küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis:				Joonise nr:			
Ristmevalli				IP6545-K1-6			
Projekteeris		Mikk Reiter		Tel. 5348 2352		Möötkava	
1:250						Leht	
Staadium		Tööprojekt		3		Lehti	
8							

DRAFTIT
DRAFTIT OÜ
Reg. kood: 14231335
Ilmatsalu 3, 50412 Tartu
info@draftit.ee